



# Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky  
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších  
předpisů

Rodinný dům č.p. 83 Nástavba a  
stavební úpravy  
Velké Žernoseky 83  
412 01, Velké Žernoseky  
katastrální území Velké Žernoseky  
[779458]  
parc. č. 95



## Energetický specialista

Josef Krška  
Číslo oprávnění: 1831

## Evidenční číslo

440383.0

## Datum vydání

22.06.2022

## Verze dokumentu

Průkaz ENB zpracován v programu ENERGETIKA - verze 6.0.8



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Velké Žernoseky, 83  
PSČ, místo: 412 01, Velké Žernoseky  
K.ú., parcelní č.: Velké Žernoseky (779458), 95  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 301 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 34



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |   |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.34 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | C |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 67.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 113 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | C |
|  | Vytápění                                  | 86.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Chlazení                                  | -                              |   |
|  | Nucené větrání                            | -                              |   |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 23.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Osvětlení                                 | 2.71 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | B |

Energetický specialista: Josef Krška

Osvědčení č.: 1831

Kontakt: webio@email.cz



Ev. č. průkazu: 440383.0

Vyhotoveno dne: 22.06.2022

Podpis:

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

## A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

|                             |                          |                           |                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Obec:                       | Velké Žernoseky          | Část obce:                | Velké Žernoseky       |
| Ulice:                      | Velké Žernoseky          | Č.p / č. or. (č.ev.)      | 83                    |
| Katastrální území:          | Velké Žernoseky (779458) | Převládající typ využití: | Rodinný dům           |
| Parcelní číslo pozemku:     | 95                       | Památková ochrana budovy: | Bez památkové ochrany |
| Orientační období výstavby: | 2023                     | Památková ochrana území:  | Bez památkové ochrany |

### POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

#### Stručný popis budovy:

Změna dokončené stavby spočívá ve využití podkroví domu a stavebních úpravách v 1. a 2. NP a dále ve snížení její energetické náročnosti pomocí zateplení obvodového pláště a to včetně výměny výplní otvorů.

Nosnou konstrukci objektu tvoří cihly a kámen. Nástavba bude realizována z pórobetonových tvárníc YTONG zateplení stropní konstrukce rodinného domu na ocelovém roštu v tl. 260 mm Isover UNI s  $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$  zateplení celkové obálky budovy v tl. 160 mm minerální vata TF PROFY s  $\lambda = 0,040 \text{ W/m.K}$ .

#### Stručný popis technických systémů:

Zdroj vytápění - kombinovaný elektrický kotel s zásobníkem

Systém vytápění: radiátorový

Ohřev TUV - kombinovaný elektrický kotel s zásobníkem

Řízení větrání - NE.

Větrání - přirozené okny

Strojové chlazení - NE

Vlhkostní úpravou vzduchu - NE

### GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

| Parametr                                                 | Jednotky                       | Hodnota |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím           | m <sup>3</sup>                 | 859,5   |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy                   | m <sup>2</sup>                 | 597,4   |
| Objemový faktor tvaru budovy                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 0,70    |
| Celková energeticky vztázná plocha budovy                | m <sup>2</sup>                 | 300,8   |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | %                              | 12,4    |

### VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

| Ozn. | Označení zóny | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1  | Úprava vnitřního prostředí          |                          | Návrhová vnitřní teplota pro vytápění<br>°C | Energ. vztázná plocha<br>m <sup>2</sup> |
|------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |               |                             | Vytápění                            | Chlazení                 |                                             |                                         |
| Z1   | SCHODISTE     | Bytový dům - prostor bytu   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20                                          | 35,3                                    |
| Z2   | KOUPELNY      | Rodinné domy - prostor bytu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 22                                          | 28,8                                    |
| Z3   | POKOJE        | Rodinné domy - prostor bytu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20                                          | 236,8                                   |
| NZ4  | SUTEREN       | -                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                                           | -                                       |

**B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

| Energonositel | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení vnitřního prostoru budovy | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|---------|--------|
|               | % pokrytí                |          |                |                 |                     |                                     |         |        |
|               | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |                                     |         |        |

**PALIVA**

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

|           |       |     |     |     |       |      |     |        |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|--------|
| elektrina | 76,8% | --- | --- | --- | 20,8% | 2,4% | --- | 100,0% |
|           | 26.1  | --- | --- | --- | 7.07  | 0.81 | --- | 34.0   |


**ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ**

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

|                    |       |     |     |     |       |      |     |        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|--------|
| procentuální podíl | 76,8% | --- | --- | --- | 20,8% | 2,4% | --- | 100,0% |
| kWh/m²rok          | 86,8  | --- | --- | --- | 23,5  | 2,7  | --- | 113,0  |
| MWh/rok            | 26.1  | --- | --- | --- | 7.07  | 0.81 | --- | 34.0   |

Podíl dodané energie dle účelu

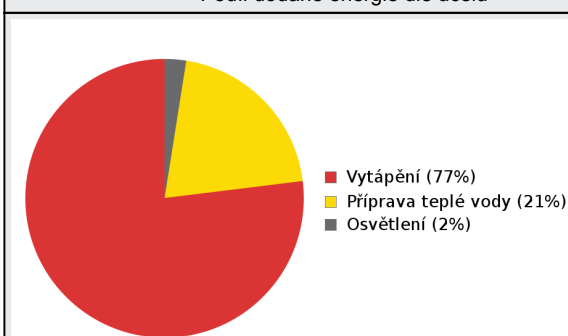

Podíl dodané energie dle energonositele

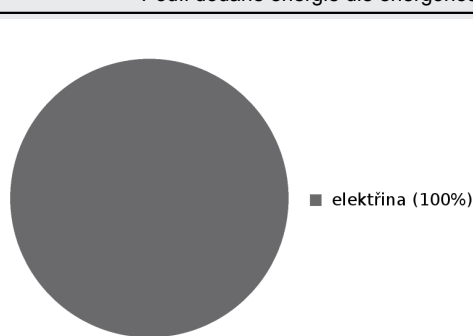

**C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE**

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Energonositel | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení vnitřního prostoru budovy | Ostatní | Celkem |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|---------|--------|
|               |                                                          | % pokrytí                |          |                |                 |                     |                                     |         |        |
|               |                                                          | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |                                     |         |        |


**ENERGONOSITELE**

|           |     |       |     |     |     |       |      |     |        |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|--------|
| elektrina | 2,6 | 76,8% | --- | --- | --- | 20,8% | 2,4% | --- | 100,0% |
|           |     | 67,9  | --- | --- | --- | 18,4  | 2,12 | --- | 88,4   |


**PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE**

|                    |       |     |     |     |       |      |     |        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|--------|
| procentuální podíl | 76,8% | --- | --- | --- | 20,8% | 2,4% | --- | 100,0% |
| kWh/m²rok          | 225,7 | --- | --- | --- | 61,1  | 7,0  | --- | 293,8  |
| MWh/rok            | 67,9  | --- | --- | --- | 18,4  | 2,12 | --- | 88,4   |

Podíl dodané energie dle účelu

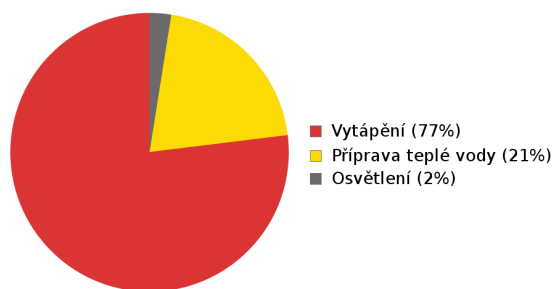


Podíl dodané energie dle energonositele

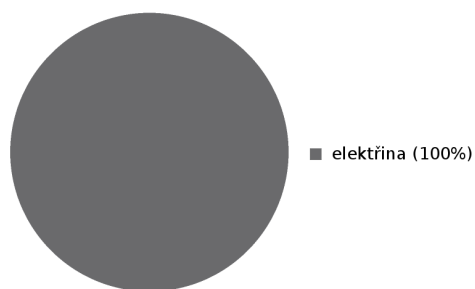


**D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE****BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

|           | Dodaná energie v MWh/rok |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
|-----------|--------------------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
|           | Leden                    | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Celkem    | 5.62                     | 4.58 | 3.85   | 2.32  | 1.24   | 0.88   | 0.88     | 0.88  | 1.40 | 2.84  | 4.27     | 5.23     |
| elektřina | 5.62                     | 4.58 | 3.85   | 2.32  | 1.24   | 0.88   | 0.88     | 0.88  | 1.40 | 2.84  | 4.27     | 5.23     |

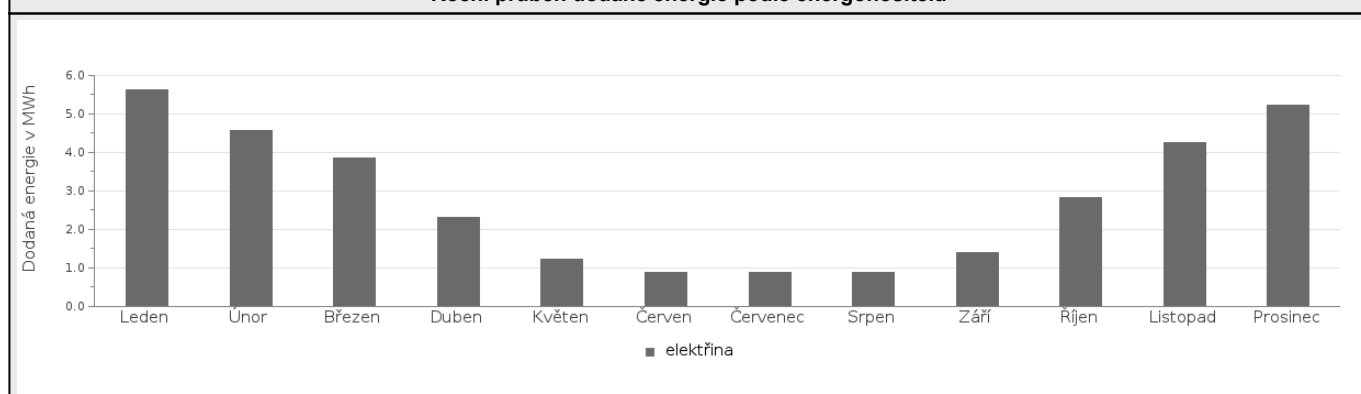**Roční průběh dodané energie podle energosonitelů****BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

|                     | Dodaná energie v MWh/rok |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
|---------------------|--------------------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
|                     | Leden                    | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Celkem              | 5.62                     | 4.58 | 3.85   | 2.32  | 1.24   | 0.88   | 0.88     | 0.88  | 1.40 | 2.84  | 4.27     | 5.23     |
| Vytápění            | 4.95                     | 3.98 | 3.18   | 1.68  | 0.57   | 0.24   | 0.21     | 0.21  | 0.76 | 2.17  | 3.62     | 4.56     |
| Chlazení            | 0.00                     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00     |
| Nucené větrání      | 0.00                     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00     |
| Úprava vlhkosti     | 0.00                     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00     |
| Příprava teplé vody | 0.60                     | 0.54 | 0.60   | 0.58  | 0.60   | 0.58   | 0.60     | 0.60  | 0.58 | 0.60  | 0.58     | 0.60     |
| Osvětlení           | 0.07                     | 0.06 | 0.07   | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07     | 0.07  | 0.07 | 0.07  | 0.07     | 0.07     |

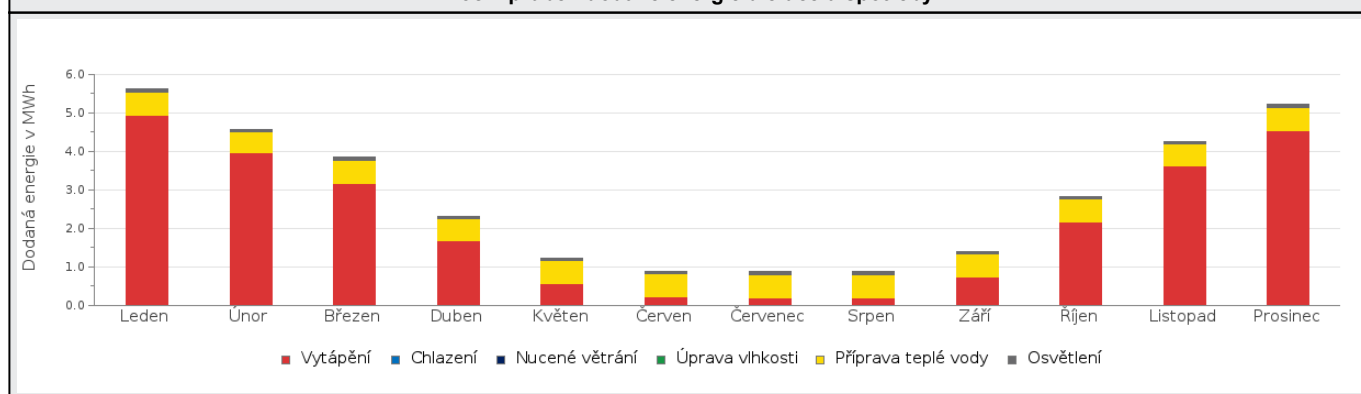
**Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby**

**E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ****BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

| ZTRÁTY ENERGIE                 |         |      | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ                                 |         |      |
|--------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Prostup tepla obálkou budovy   | MWh/rok | 19.8 | Solární zisky                                                               | MWh/rok | 4.10 |
| Větrání                        |         | 7.11 | Vnitřní zisky - lidé                                                        |         | 1.84 |
| Netěsnosti obálky - infiltrace |         | 0.73 | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor |         | 1.46 |
| Celkem                         |         | 27.7 | Celkem                                                                      |         | 7.40 |

|                             |         |      |                         |      |
|-----------------------------|---------|------|-------------------------|------|
| POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ | MWh/rok | 20,3 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 67,5 |
|-----------------------------|---------|------|-------------------------|------|

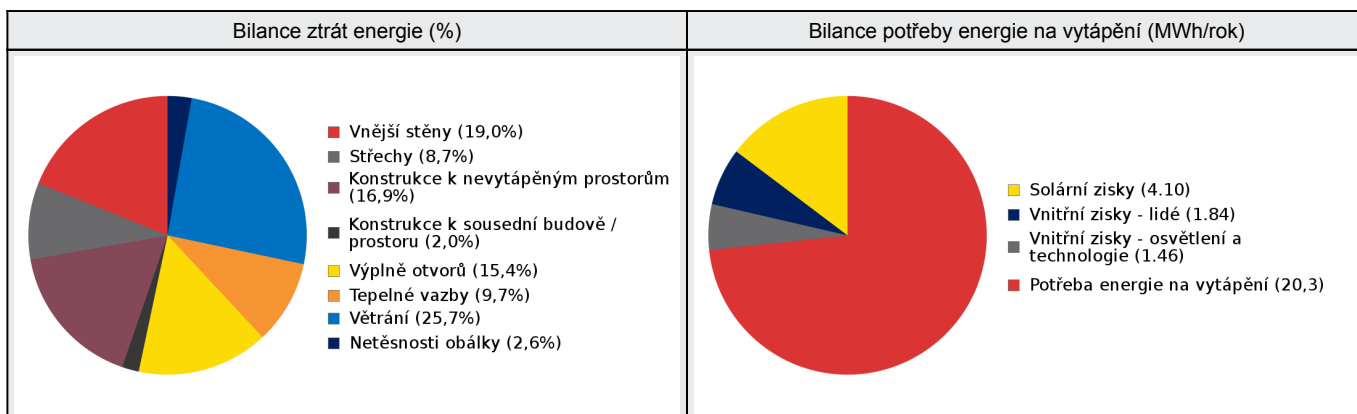**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

**F OBÁLKA BUDOVY**

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy |       | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přilehlající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce |                        |                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                                        |       | $\Theta_i$                    | ---                    | $A_j$             | Vypočtená hodnota                    | Požadavek ČSN 730540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota |
|                                                        |       | °C                            | ---                    | m <sup>2</sup>    | $U_j$                                | $U_{Nj}$               | $U_{Rj}$           |                                                  |
| Ozn.                                                   | Název | °C                            | ---                    | m <sup>2</sup>    | W/m <sup>2</sup> .K                  |                        |                    |                                                  |

| VNĚJŠÍ STĚNY |                                                           |    |     | 302,4 |       |      |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|------|
| STN-2        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace V, Sklon 90°) (Z1)      | 20 | EXT | 17,7  | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-2        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace V, Sklon 90°) (Z3)      | 20 | EXT | 40,7  | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-3        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace S, Sklon 90°) (Z3)      | 20 | EXT | 68,0  | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-4        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace Z, Sklon 90°) (Z2)      | 22 | EXT | 17,1  | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-4        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)      | 20 | EXT | 40,6  | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-5        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace J, Sklon 90°) (Z1)      | 20 | EXT | 10,5  | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-5        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace J, Sklon 90°) (Z2)      | 22 | EXT | 7,8   | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-5        | STN S01 CPP 600_160 IZ (Orientace J, Sklon 90°) (Z3)      | 20 | EXT | 25,7  | 0,186 | 0,30 | 0,30 | 62%  |
| STN-6        | STN S03 POROBETON 500_IZ160 (Orientace J, Sklon 90°) (Z1) | 20 | EXT | 7,2   | 0,158 | 0,30 | 0,30 | 53%  |
| STN-6        | STN S03 POROBETON 500_IZ160 (Orientace J, Sklon 90°) (Z2) | 22 | EXT | 9,7   | 0,158 | 0,30 | 0,30 | 53%  |
| STN-7        | STN S03 POROBETON 500_IZ160 (Orientace V, Sklon 90°) (Z1) | 20 | EXT | 3,7   | 0,158 | 0,30 | 0,30 | 53%  |
| STN-7        | STN S03 POROBETON 500_IZ160 (Orientace V, Sklon 90°) (Z3) | 20 | EXT | 9,8   | 0,158 | 0,30 | 0,30 | 53%  |
| STN-8        | STN S03 POROBETON 500_IZ160 (Orientace Z, Sklon 90°) (Z2) | 22 | EXT | 8,2   | 0,158 | 0,30 | 0,30 | 53%  |
| STN-8        | STN S03 POROBETON 500_IZ160 (Orientace Z, Sklon 90°) (Z3) | 20 | EXT | 19,0  | 0,158 | 0,30 | 0,30 | 53%  |
| STN-9        | STN S03 POROBETON 500_IZ160 (Orientace S, Sklon 90°) (Z3) | 20 | EXT | 16,9  | 0,158 | 0,30 | 0,30 | 53%  |
| STŘECHY      |                                                           |    |     | 126,9 |       |      |      |      |
| STR-1        | STRECHA S2 (Orientace JZ, Sklon 2°) (Z3)                  | 20 | EXT | 32,7  | 0,318 | 0,24 | 0,24 | 133% |

|        |                                                    |    |     |      |       |      |      |     |
|--------|----------------------------------------------------|----|-----|------|-------|------|------|-----|
| STR-10 | STRECHA S1 IZ 260<br>(Orientace V, Sklon 39°) (Z1) | 20 | EXT | 14,2 | 0,155 | 0,24 | 0,24 | 65% |
| STR-10 | STRECHA S1 IZ 260<br>(Orientace V, Sklon 39°) (Z3) | 20 | EXT | 38,0 | 0,155 | 0,24 | 0,24 | 65% |
| STR-11 | STRECHA S1 IZ 260<br>(Orientace Z, Sklon 18°) (Z2) | 22 | EXT | 11,4 | 0,155 | 0,24 | 0,24 | 65% |
| STR-11 | STRECHA S1 IZ 260<br>(Orientace Z, Sklon 18°) (Z3) | 20 | EXT | 30,6 | 0,155 | 0,24 | 0,24 | 65% |

| KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM |                                     |    |     | 111,2 |       |      |      |      |
|------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|------|
| PDL-23                             | PODLAHA S5 KLEMBOVA<br>(Z3-Z4)      | 20 | NZ4 | 57,1  | 0,753 | 0,60 | 0,60 | 126% |
| PDL-23                             | PODLAHA S5 KLEMBOVA<br>(Z2-Z4)      | 22 | NZ4 | 9,0   | 0,753 | 0,60 | 0,60 | 126% |
| PDL-23                             | PODLAHA S5 KLEMBOVA<br>(Z1-Z4)      | 20 | NZ4 | 12,3  | 0,753 | 0,60 | 0,60 | 126% |
| PDL-24                             | Podlaha S3 nad suterénem<br>(Z3-Z4) | 20 | NZ4 | 32,7  | 0,369 | 0,60 | 0,60 | 62%  |

| KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU |                                                  |    |      | 14,0 |       |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|------|
| STN-20                                  | STN S02 ZADVERI<br>(Orientace J, Sklon 90°) (Z1) | 20 | SOUS | 6,5  | 0,923 | 0,60 | 0,40 | 231% |
| STN-20                                  | STN S02 ZADVERI<br>(Orientace J, Sklon 90°) (Z2) | 22 | SOUS | 7,6  | 0,923 | 0,60 | 0,40 | 231% |

| VÝPLNĚ OTVORŮ |                                                              |    |     | 42,9 |       |      |      |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------|------|------|-----|
| VYP-25        | Vnější okno (Zóna POKOJE,<br>Orientace V, Sklon 90°) (Z3)    | 20 | EXT | 2,6  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-26        | Vnější okno (Zóna POKOJE,<br>Orientace V, Sklon 90°) (Z3)    | 20 | EXT | 2,6  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-27        | Vnější okno (Zóna POKOJE,<br>Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)    | 20 | EXT | 3,0  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-28        | Vnější okno (Zóna POKOJE,<br>Orientace J, Sklon 90°) (Z3)    | 20 | EXT | 3,0  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-29        | Vnější okno (Zóna POKOJE,<br>Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)    | 20 | EXT | 2,5  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-30        | Vnější okno (Zóna SCHODISTE,<br>Orientace V, Sklon 90°) (Z1) | 20 | EXT | 1,4  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-31        | Vnější okno (Zóna KOUPELNY,<br>Orientace Z, Sklon 90°) (Z2)  | 22 | EXT | 1,0  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-32        | Vnější okno (Zóna SCHODISTE,<br>Orientace J, Sklon 90°) (Z1) | 20 | EXT | 0,7  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-33        | Vnější okno (Zóna KOUPELNY,<br>Orientace J, Sklon 90°) (Z2)  | 22 | EXT | 0,7  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-34        | Vnější okno (Zóna KOUPELNY,<br>Orientace Z, Sklon 90°) (Z2)  | 22 | EXT | 0,7  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-35        | Vnější okno (Zóna POKOJE,<br>Orientace S, Sklon 90°) (Z3)    | 20 | EXT | 0,7  | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |

|        |                                                              |    |     |     |       |      |      |     |
|--------|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------|------|------|-----|
| VYP-36 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace S, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 0,7 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-37 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 0,7 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-38 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 0,7 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-39 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 0,7 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-40 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 0,7 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-41 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace V, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 2,6 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-42 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace V, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 2,6 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-43 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 2,1 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-44 | Vnější okno (Zóna KOUPELNY, Orientace Z, Sklon 90°) (Z2)     | 22 | EXT | 1,0 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-45 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace J, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 3,0 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-46 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)       | 20 | EXT | 3,0 | 1,000 | 1,50 | 1,50 | 67% |
| VYP-47 | TERASOVÉ DVERE (Zóna SCHODISTE, Orientace J, Sklon 90°) (Z1) | 20 | EXT | 2,0 | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80% |
| VYP-48 | TERASOVÉ DVERE (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°) (Z3)    | 20 | EXT | 1,9 | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80% |
| VYP-49 | DVERE VSTUPNÍ (Zóna SCHODISTE, Orientace J, Sklon 90°) (Z1)  | 20 | EXT | 2,0 | 1,400 | 1,70 | 1,70 | 82% |

**TEPELNÉ VAZBY**

*Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.*

|                                      |  |     |       |     |       |      |
|--------------------------------------|--|-----|-------|-----|-------|------|
| Vliv tepelných vazeb $\Delta U_{tb}$ |  | --- | 0,050 | --- | 0,020 | 250% |
|--------------------------------------|--|-----|-------|-----|-------|------|

**G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY****VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou balance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj tepla¹ | Systém vytápění uvnitř budovy            |           |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
|------|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|      |              | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon | Palivo    | Spotřeba<br>energie na<br>vytápění v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |           | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>tepla | Sezónní<br>účinnost<br>sdílení tepla | Potřeba<br>energie na<br>vytápění |
|      |              |                                          |           |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
|      |              |                                          |           |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
|      |              |                                          |           |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
| kW   | MWh/rok      | %                                        | COP       | %                                              | %                                   | % pokrytí |                                                           |                                      |                                   |
|      | MWh/rok      |                                          |           |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
| K-1  | Elektrokotel | 24                                       | elektrina | 26.1                                           | 95                                  | ---       | Z1: 93%<br>Z2: 93%<br>Z3: 93%                             | Z1: 88%<br>Z2: 88%<br>Z3: 88%        | 100%<br>20.3                      |

**PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou balance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj pro přípravu teplé vody | Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy |           |                                                  |                               |     |                                        |                            |                                  |
|------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|      |                               | Celkový jmenovitý tepelný výkon          | Palivo    | Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla |     | Sezónní účinnost distribuce teplé vody | Sezónní potřeba teplé vody | Potřeba energie ohřev teplé vody |
|      |                               | kW                                       |           | MWh                                              | %                             | --- | %                                      | m³/rok                     | % pokrytí                        |
|      |                               |                                          |           |                                                  |                               |     |                                        |                            | MWh/rok                          |
| K-1  | Elektrokotel                  | 24                                       | elektrina | 7.07                                             | 95                            | --- | TVsys 1: 81,1                          | 79,68                      | 100,0<br>6.71                    |

**OSVĚTLENÍ**

| Ozn.     | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující typ světelných zdrojů                 | Odpovídající energeticky vztahná plocha | Průměrná požadovaná osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                 |                        |                            |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
|          |                             |                                                   |                                         |                                 | Typ světelných zdrojů               | Řízení soustavy | Konstantní osvětlenost | Závislost na denním světle |
|          |                             |                                                   |                                         |                                 | ---                                 | ---             | ---                    | ---                        |
| Z1 (L1)  | SCHODISTE                   | LED - kompaktní provedení pro domácnosti 100 lm/W | 29,97                                   | 75                              | 0,90                                | 1,00            | 1,00                   | 1,00                       |
| Z2 (L1)  | KOUPELNY                    | LED - kompaktní provedení pro domácnosti 100 lm/W | 25,00                                   | 270                             | 0,90                                | 1,00            | 1,00                   | 1,00                       |
| Z3 (L1)  | POKOJE                      | LED - kompaktní provedení pro domácnosti 100 lm/W | 201,28                                  | 100                             | 0,90                                | 1,00            | 1,00                   | 1,00                       |
| NZ4 (L1) | SUTEREN                     | LED - kompaktní provedení pro domácnosti 100 lm/W | 94,50                                   | 30                              | 0,90                                | 1,00            | 1,00                   | 1,00                       |

**H****DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

| SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy. |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Úsporné opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | Popis návrhu                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KROK 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění</b> | V této kategorii není navrhováno žádné opatření.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KROK 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Využití zařízení pro zpětné získávání tepla</b>           | V této kategorii není navrhováno žádné opatření.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KROK 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Zlepšení účinnosti technických systémů budovy</b>         | <b>Vytápění:</b><br>OP <sub>T-1</sub> - Instalace tepelného čerpadla vzduch voda<br>Instalace tepelného čerpadla vzduch voda min COP 4,7<br><br><b>Příprava TV:</b><br>OP <sub>T-1</sub> - Instalace tepelného čerpadla vzduch voda<br>Ohřev TUV tepelným čerpadlem vzduch voda |

| POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE                                                                                         |                                          |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie. |                                          |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alternativní systém dodávky energie                                                                                                                      |                                          | Proveditelnost |            |            | Popis návrhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                          |                                          | Technická      | Ekonomická | Ekologická |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KROK 4</b>                                                                                                                                            | Místní systémy využívající energie z OZE | ANO            | NE         | ANO        | Instalace fotovoltaických panelů v kombinaci s TČ, což vede ke snížení primární neobnovitelné energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla     | NE             | NE         | NE         | Jelikož se jedná o menší objekt, nelze počítat s instalací KGJ. Kogenerační jednotky o malých výkonech nejsou na trhu k dispozici za přijatelné ceny. U větších KGJ je problém s hlukem a přebytkem tepelné energie.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                          | Soustava zásobování tepelnou energií     | NE             | NE         | NE         | V dosahu objektu se nenachází systém pro zásobování teplem nebo chladem a ani objekt není na žádný takový systém napojen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          | Tepelná čerpadla                         | ANO            | ANO        | ANO        | TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA Zdrojem tepla je venkovní vzduch. Provoz je možný i bez realizace vrtů či plošných kolektorů. Tepelné čerpadlo vzduch/voda dokáže pokrýt většinu nároků na vytápění. Pro potřeby špičkové hodnoty při velmi nízkých teplotách je potřeba doplňkový zdroj. Tým může být váš stávající kotel, krbová vložka, solární panely. Nebo je tento doplňkový zdroj součástí zvoleného systému. |

| NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ          |                                                                                                                                                     |                               |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis souboru opatření</b>     | V průkazu ENB je navržen soubor opatření s cílem snížení spotřeby energie v objektu, provozních nákladů a dopadu provozu domu na životní prostředí. |                               |                                       |                                                                                     |
|                                   | <b>Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody</b>                                                                                  | <b>Celková dodaná energie</b> | <b>Neobnovitelná primární energie</b> | <b>Klasifikační třída neobnovitelné primární energie</b>                            |
|                                   | kWh/m <sup>2</sup> .rok                                                                                                                             | kWh/m <sup>2</sup> .rok       | kWh/m <sup>2</sup> .rok               |                                                                                     |
|                                   | MWh/rok                                                                                                                                             | MWh/rok                       | MWh/rok                               |                                                                                     |
| <b>Hodnocení budova</b>           | 82,86                                                                                                                                               | 112,99                        | 293,77                                |  |
|                                   | <b>24.9</b>                                                                                                                                         | <b>34.0</b>                   | <b>88.4</b>                           |                                                                                     |
| <b>Soubor navržených opatření</b> | 104,29                                                                                                                                              | 107,00                        | 70,20                                 |  |
|                                   | <b>31.4</b>                                                                                                                                         | <b>32.2</b>                   | <b>21.1</b>                           |                                                                                     |
| <b>Dosažená úspora energie</b>    | -21,43                                                                                                                                              | 5,99                          | 223,57                                | -                                                                                   |
|                                   | <b>-6.45</b>                                                                                                                                        | <b>1.80</b>                   | <b>67.3</b>                           |                                                                                     |

**I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY****CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

|                                |                                                                                                                |                 |                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Požadavek vyhlášky dle:</b> | §6 odst. 2<br>§6 odst. 2) písm. a):<br>§6 odst. 2) písm. b):<br>§6 odst. 2) písm. c):<br>§6 odst. 2) písm. d): | <b>Splněno:</b> | ANO<br>NE<br>ANO<br>NE<br>ANO |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|

**REFERENČNÍ BUDOVA**

|                                                                  |                                           |                                   |                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Úroveň referenční budovy:</b>                                 | dokončená budova a její změna od 1.1.2022 |                                   |                                                    |                     |
| <b>Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie</b> | <b>Druh budovy nebo zóny</b>              | <b>Energetická vztahná plocha</b> | <b>Měrná potřeba na vytápění referenční budovy</b> | <b>Míra snížení</b> |
|                                                                  |                                           | m <sup>2</sup>                    | kWh/m <sup>2</sup> .rok                            | %                   |
|                                                                  | Z1 - SCHODISTE (obytná zóna)              | 35,3                              | 82,6                                               | 3                   |
|                                                                  | Z2 - KOUPELNY (obytná zóna)               | 28,8                              |                                                    | 3                   |
|                                                                  | Z3 - POKOJE (obytná zóna)                 | 236,8                             |                                                    | 3                   |

**PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

*V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X*

| Hodnocený parametr | Jednotka | Ozn. | Hodnocený prvek budovy | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přílehlající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|

| MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE                                                                                                             |                     |       |                                                                |         |     |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c) |                     |       |                                                                |         |     |       |       |     |
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce                                                                                                       | W/m <sup>2</sup> .K | STN-2 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace V, Sklon<br>90°)       | 20 (Z1) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-2 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace V, Sklon<br>90°)       | 20 (Z3) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-3 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace S, Sklon<br>90°)       | 20 (Z3) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-4 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace Z, Sklon<br>90°)       | 22 (Z2) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-4 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace Z, Sklon<br>90°)       | 20 (Z3) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce                                                                                                       | W/m <sup>2</sup> .K | STN-5 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace J, Sklon<br>90°)       | 22 (Z2) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-5 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace J, Sklon<br>90°)       | 20 (Z1) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-5 | STN S01 CPP<br>600_160 IZ<br>(Orientace J, Sklon<br>90°)       | 20 (Z3) | EXT | 0,186 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-6 | STN S03<br>POROBETON 500_<br>IZ160 (Orientace J,<br>Sklon 90°) | 22 (Z2) | EXT | 0,158 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-6 | STN S03<br>POROBETON 500_<br>IZ160 (Orientace J,<br>Sklon 90°) | 20 (Z1) | EXT | 0,158 | 0,250 | ANO |
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce                                                                                                       | W/m <sup>2</sup> .K | STN-7 | STN S03<br>POROBETON 500_<br>IZ160 (Orientace V,<br>Sklon 90°) | 20 (Z3) | EXT | 0,158 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-7 | STN S03<br>POROBETON 500_<br>IZ160 (Orientace V,<br>Sklon 90°) | 20 (Z1) | EXT | 0,158 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-8 | STN S03<br>POROBETON 500_<br>IZ160 (Orientace Z,<br>Sklon 90°) | 22 (Z2) | EXT | 0,158 | 0,200 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-8 | STN S03<br>POROBETON 500_<br>IZ160 (Orientace Z,<br>Sklon 90°) | 20 (Z3) | EXT | 0,158 | 0,200 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-9 | STN S03<br>POROBETON 500_<br>IZ160 (Orientace S,<br>Sklon 90°) | 20 (Z3) | EXT | 0,158 | 0,250 | ANO |

|                                               |                     |        |                                                               |         |     |       |       |     |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------|-----|
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce | W/m <sup>2</sup> .K | STR-10 | STRECHA S1 IZ<br>260 (Orientace V,<br>Sklon 39°)              | 20 (Z3) | EXT | 0,155 | 0,160 | ANO |
|                                               |                     | STR-10 | STRECHA S1 IZ<br>260 (Orientace V,<br>Sklon 39°)              | 20 (Z1) | EXT | 0,155 | 0,160 | ANO |
|                                               |                     | STR-11 | STRECHA S1 IZ<br>260 (Orientace Z,<br>Sklon 18°)              | 22 (Z2) | EXT | 0,155 | 0,160 | ANO |
|                                               |                     | STR-11 | STRECHA S1 IZ<br>260 (Orientace Z,<br>Sklon 18°)              | 20 (Z3) | EXT | 0,155 | 0,160 | ANO |
|                                               |                     | VYP-25 | Vnější okno (Zóna<br>POKOJE,<br>Orientace V, Sklon<br>90°)    | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce | W/m <sup>2</sup> .K | VYP-26 | Vnější okno (Zóna<br>POKOJE,<br>Orientace V, Sklon<br>90°)    | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-27 | Vnější okno (Zóna<br>POKOJE,<br>Orientace Z, Sklon<br>90°)    | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-28 | Vnější okno (Zóna<br>POKOJE,<br>Orientace J, Sklon<br>90°)    | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-29 | Vnější okno (Zóna<br>POKOJE,<br>Orientace Z, Sklon<br>90°)    | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-30 | Vnější okno (Zóna<br>SCHODISTE,<br>Orientace V, Sklon<br>90°) | 20 (Z1) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce | W/m <sup>2</sup> .K | VYP-31 | Vnější okno (Zóna<br>KOUPELNY,<br>Orientace Z, Sklon<br>90°)  | 22 (Z2) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-32 | Vnější okno (Zóna<br>SCHODISTE,<br>Orientace J, Sklon<br>90°) | 20 (Z1) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-33 | Vnější okno (Zóna<br>KOUPELNY,<br>Orientace J, Sklon<br>90°)  | 22 (Z2) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-34 | Vnější okno (Zóna<br>KOUPELNY,<br>Orientace Z, Sklon<br>90°)  | 22 (Z2) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-35 | Vnější okno (Zóna<br>POKOJE,<br>Orientace S, Sklon<br>90°)    | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |

|                                               |                     |        |                                                         |         |     |       |       |     |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------|-----|
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce | W/m <sup>2</sup> .K | VYP-36 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace S, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-37 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-38 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-39 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-40 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce | W/m <sup>2</sup> .K | VYP-41 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace V, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-42 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace V, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-43 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-44 | Vnější okno (Zóna KOUPELNY, Orientace Z, Sklon 90°)     | 22 (Z2) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-45 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace J, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
| Součinitel<br>prostupu<br>tepla<br>konstrukce | W/m <sup>2</sup> .K | VYP-46 | Vnější okno (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°)       | 20 (Z3) | EXT | 1,000 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-47 | TERASOVÉ DVERE (Zóna SCHODISTE, Orientace J, Sklon 90°) | 20 (Z1) | EXT | 1,200 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-48 | TERASOVÉ DVERE (Zóna POKOJE, Orientace Z, Sklon 90°)    | 20 (Z3) | EXT | 1,200 | 1,200 | ANO |
|                                               |                     | VYP-49 | DVERE VSTUPNÍ (Zóna SCHODISTE, Orientace J, Sklon 90°)  | 20 (Z1) | EXT | 1,400 | 1,200 | NE  |

| MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY                                                                                                                      |         |     |              |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----|----|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d) |         |     |              |    |    |     |
| Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění                                                                                                          | % / --- | K 1 | Elektrokotel | 96 | 80 | ANO |
| Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody                                                                                               | % / --- | K 1 | Elektrokotel | 96 | 80 | ANO |

| OBÁLKA BUDOVY                                                                                                                                                                 |        |                   |      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|------|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b) |        |                   |      |      |     |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy                                                                                                                                     | W/m².K | Budova jako celek | 0,34 | 0,41 | ANO |

| CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE                                                                                                                                             |            |                   |        |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|--------|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b) |            |                   |        |        |     |
| Celková<br>dodaná<br>energie                                                                                                                                       | kWh/m².rok | Budova jako celek | 112,99 | 144,13 | ANO |

| NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE                                                                                                                                     |            |                   |        |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|--------|----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a) |            |                   |        |        |    |
| Neobnovitelná primární energie                                                                                                                                     | kWh/m².rok | Budova jako celek | 293,77 | 146,41 | NE |

## J OSTATNÍ ÚDAJE

| METODA VÝPOČTU    |                                                                                                                  |                 |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Použitý software: |  <b>DEKSOFT®</b> - ENERGETIKA | Verze software: | 6.0.8        |
| Klimatická data:  | ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - průměr ČR)                                       | Metoda výpočtu: | Měsíční krok |

| ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY                        |                                                |                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru. |                                                |                |                                                    |
| Název stavby:                                                | Rodinný dům č.p. 83 Nástavba a stavební úpravy | Stupeň PD:     | DSP/DOS (dokumentace pro povolení/ohlášení stavby) |
| Stavebník:                                                   | Martin Lamoš a Hana Lamošová                   | IČ:            |                                                    |
| Generální projektant:                                        | INSTAVPROJEKT s.r.o.                           | IČ:            | 25012673                                           |
| Zodpovědný projektant:                                       | Ing. Zdeněk Brzek                              | Č. autorizace: | ČKAIT 0400652                                      |

| DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ       |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bezplatná poradenská služba: | <a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a> |
| Katalog úspor energie:       | <a href="https://www.kataloguspor.cz">https://www.kataloguspor.cz</a>           |

**K** **ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

|                                |             |                         |                |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| <b>Jméno / obchodní firma:</b> | Josef Krška | <b>Číslo oprávnění:</b> | 1831           |
| <b>Telefon:</b>                | 777353467   | <b>E-mail:</b>          | webio@email.cz |


**URČENÁ OSOBA**

*V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.*

|                          |   |                         |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|
| <b>Jméno a příjmení:</b> | - | <b>Číslo oprávnění:</b> | - |
|--------------------------|---|-------------------------|---|

**PLATNOST PRŮKAZU**

*Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.*
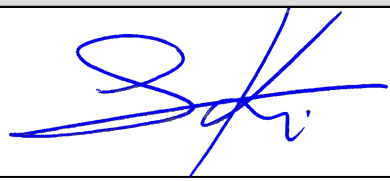
|                                  |            |                                                                                   |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidenční číslo průkazu:</b>  | 440383.0   |  | <b>Podpis energetického specialisty:</b>  |
| <b>Datum vyhotovení průkazu:</b> | 22.06.2022 |                                                                                   |                                                                                                                              |
| <b>Platnost průkazu do:</b>      | 22.06.2032 |                                                                                   |                                                                                                                              |