

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

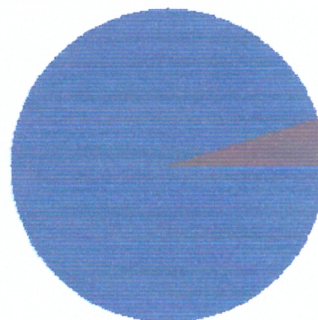

■ CZT - OZE <= 50%: 148.4
■ elektrická energie: 7.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
Mínusová úspora							
A							
B							
C		63.9					3.4
D	0.52						
E						0.15	
F							
G							
Mínusová náhrada							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		148.0				0.4	7.8

Zpracovatel: Jan Sytař

Kontakt: Linecká 351, 38241, Kaplice

774739559 / jan.sytař@tiscali.cz

Osvědčení č.: 01237

Vyhотовeno dne: 30.12.2014

Podpis:

