PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc.č. 393/141**

PSČ, místo: **252 62, Horoměřice**

Typ budovy: **Bytový dům - OBJEKT D**

Plocha obálky budovy: **3268,93** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0,42** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2432,70** m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)	

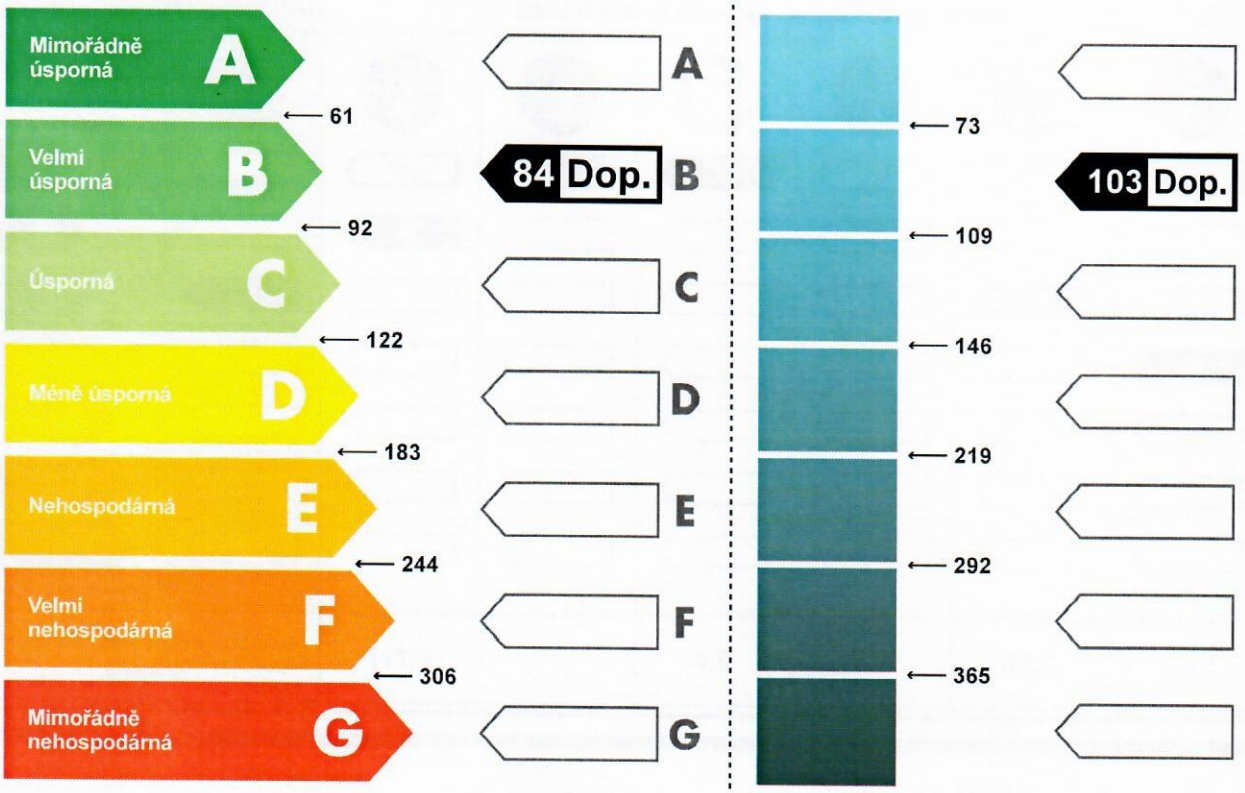

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	203,3	250,0

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☑
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

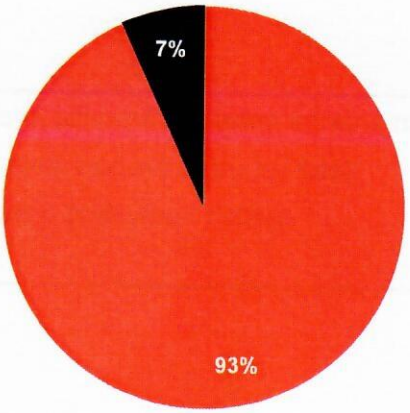

Zemní plyn - 189,5
Elektřina ze sítě - 13,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh(m²·rok)	
Mimořádně úsporná							
A		Dop.		0			
B		46					
C	0,34					33	
D							4
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		111,6		0,6		81,0	10,2

Zpracovatel: **Jaroslav Hlávka DiS.**

Kontakt: **603 859 617**

jhlavka@seznam.cz

Jaroslav Hlávka, DiS. Energetický expert MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu číslo oprávnění - 1180

Osvědčení č.: **1180**

Vyhotoveno dne: **20.03.2019**

Podpis: