

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Na Magistrále čp.741, 742**

PSČ, místo: **280 02 Kolín II**

Typ budovy: **Bytový dům-18 byt. jednotek**

Plocha obálky budovy: **1844,15 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,52 m²/m³**

Celková energeticky vztahná plocha: **1098,90 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 69

A

Velmi úsporná **B**

← 104

B

Úsporná **C**

← 139

C

Méně úsporná **D**

← 208

D

Nehospodárná **E**

← 278

260 **E**

Velmi nehospodárná **F**

← 347

F

Mimořádně nehospodárná **G**

G

← 78

← 117

← 156

← 234

← 312

281

← 390

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

285,6

309,2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

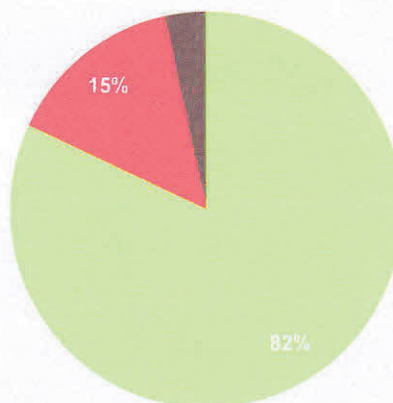

■ CZT do 50% OZE - 234,3
■ Zemní plyn - 41,6
■ Elektřina ze sítě - 9,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D						42	4
E							
F		213					
G	1,08						
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		234,5				46,6	4,5

Zpracovatel: Jaroslav Černošlák

Kontakt: Býchory 50, 280 02 Kolín

Osvědčení č.: 1495

Vyhotoveno dne: 7.6.2015

Podpis:

Černošlák