

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Borová, 235 / 18
PSČ, místo: 779 00, Samotíšky
K.ú., parcelní č.: Samotíšky (746037), 453
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 135

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 51.4
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.1
■ elektřina: 3.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.30 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	302 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	458 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	436 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.01 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: - Jakub Toška, -
Osvědčení č.: 2044
Kontakt: toska@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 787288.0
Vyhотовeno dne: 28.10.2025
Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Samotíšky	Část obce:	-
Ulice:	Borová	Č.p. / č. or. (č.ev.)	235/18
Katastrální území:	Samotíšky (746037)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	453	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1970	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

POPIS

Jedná se o objekt rodinného domu, který má dvě nadzemní podlaží a nevytápěnou půdu. Objekt má sedlovou střechu a je podsklepený.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Objekt je vyzděn z cihel plných tl.300 mm a cihel plných tl.450 mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Podlaha na zemině je betonová a není izolována.

Strop pod nevytápěnou půdou je dřevěný bez tepelné izolace.

Střecha sedlová v prostoru bytu je dřevěná bez tepelné izolace.

VÝPLNĚ

V 1.NP a 2.NP plastová okna s izol. trojsklem $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Dveře vstupní $U_d = 2,00 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Stručný popis technických systémů:

VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění objektu je teplovodní deskový s nuceným oběhem topné vody pomocí čerpadla.

Objekt je vytápěn za pomoci plynového atmosférického kotle a lokálního zdroje na tuhé palivo.

CHLAZENÍ

V objektu není navržen systém chlazení.

VĚTRÁNÍ

Objekt je větrán přirozeně.

OHŘEV TV

Ohřev TV je zajištěn za pomoci zásobníku TUV o objemu 80l s elektrickou topnou patronou o výkonu 1,5 kW.

OSVĚTLENÍ

Osvětlení je zajištěno za pomoci zářivkových svítidel.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	332,8
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	320,8
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,96
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	134,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	16,7

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Z1 - Obytná zóna	Rodinné domy - prostor bytu	☒	☐	20	134,7
NZ2	Z2 - Půda	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-
NZ3	Z3 - Sklep	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	0,2%	---	---	---	4,1%	0,9%	---	5,2%
	0.14	---	---	---	2.53	0.54	---	3.21
zemní plyn	83,3%	---	---	---	---	---	---	83,3%
	51.4	---	---	---	---	---	---	51.4
kusové dřevo, dřevní štěpka	11,5%	---	---	---	---	---	---	11,5%
	7.10	---	---	---	---	---	---	7.10

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	95,0%	---	---	---	4,1%	0,9%	---	100,0%
kWh/m²rok	435,6	---	---	---	18,8	4,0	---	458,4
MWh/rok	58.7	---	---	---	2.53	0.54	---	61.8

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele

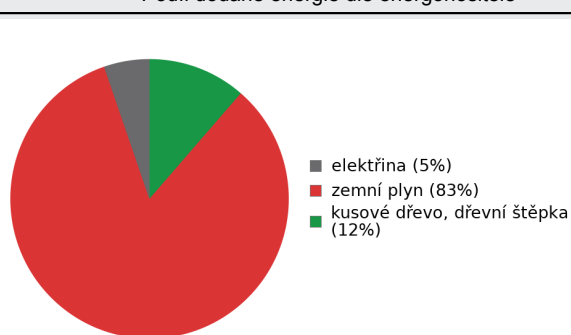

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	0,5%	---	---	---	9,0%	1,9%	---	11,5%
		0.30	---	---	---	5.31	1.13	---	6.75
zemní plyn	1,0	87,3%	---	---	---	---	---	---	87,3%
		51.4	---	---	---	---	---	---	51.4
kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	1,2%	---	---	---	---	---	---	1,2%
		0.71	---	---	---	---	---	---	0.71


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	89,1%	---	---	---	9,0%	1,9%	---	100,0%
kWh/m²rok	389,3	---	---	---	39,4	8,4	---	437,2
MWh/rok	52.5	---	---	---	5.31	1.13	---	58.9

Podíl dodané energie dle účelu




Podíl dodané energie dle energonositele

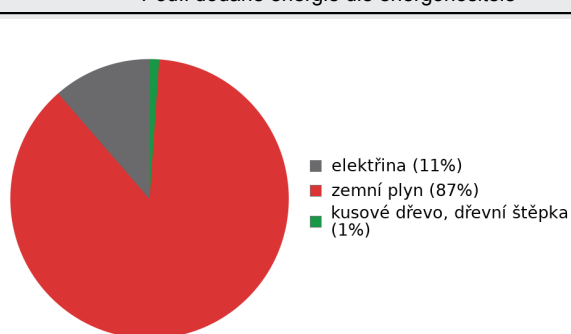


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9.67	8.12	7.20	4.93	2.90	1.75	1.19	1.20	3.00	5.38	7.48	8.96
elektrina	0.30	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29
zemní plyn	8.23	6.90	6.09	4.11	2.32	1.32	0.82	0.82	2.41	4.49	6.33	7.61
kusové dřevo, dřevní štěpka	1.14	0.95	0.84	0.57	0.32	0.18	0.11	0.11	0.33	0.62	0.87	1.05

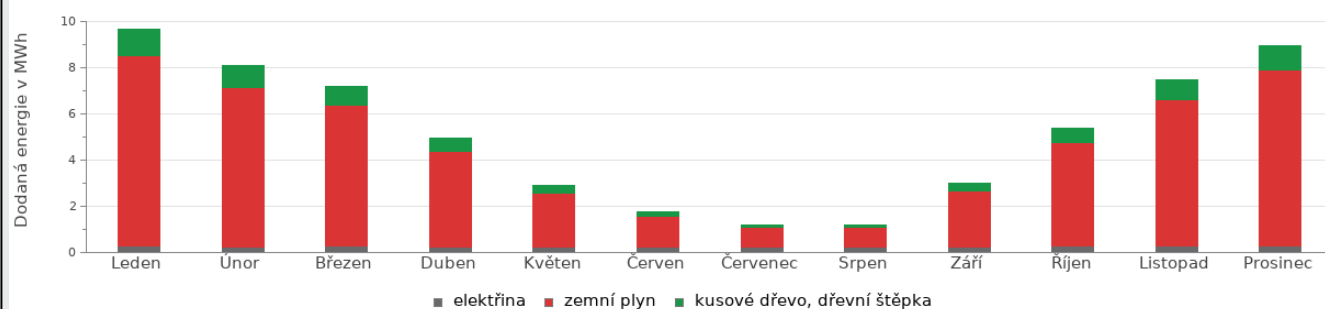Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9.67	8.12	7.20	4.93	2.90	1.75	1.19	1.20	3.00	5.38	7.48	8.96
Vytápění	9.38	7.87	6.94	4.68	2.65	1.51	0.94	0.95	2.75	5.12	7.22	8.67
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.21	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
Osvětlení	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07

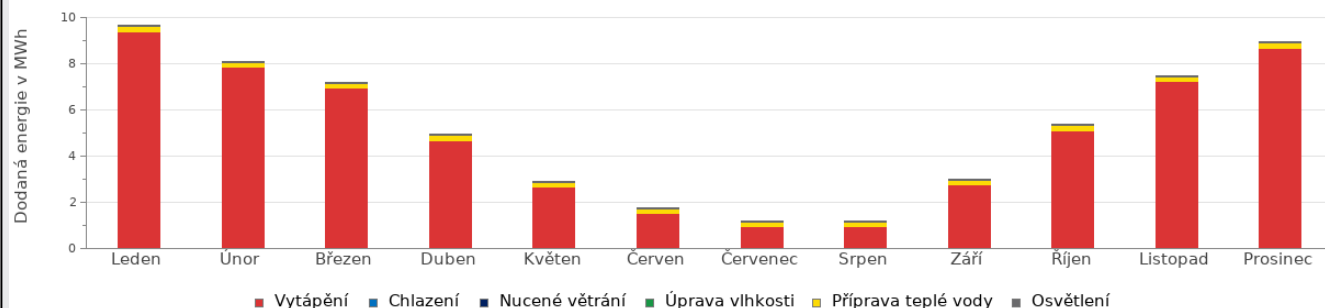
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	42.7	Solární zisky	MWh/rok	3.21
Větrání		2.75	Vnitřní zisky - lidé		0.98
Netěsnosti obálky - infiltrace		0.55	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		1.09
Celkem		46.0	Celkem		5.29

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	40,7	kWh/m ² .rok	302,1
-----------------------------	---------	------	-------------------------	-------

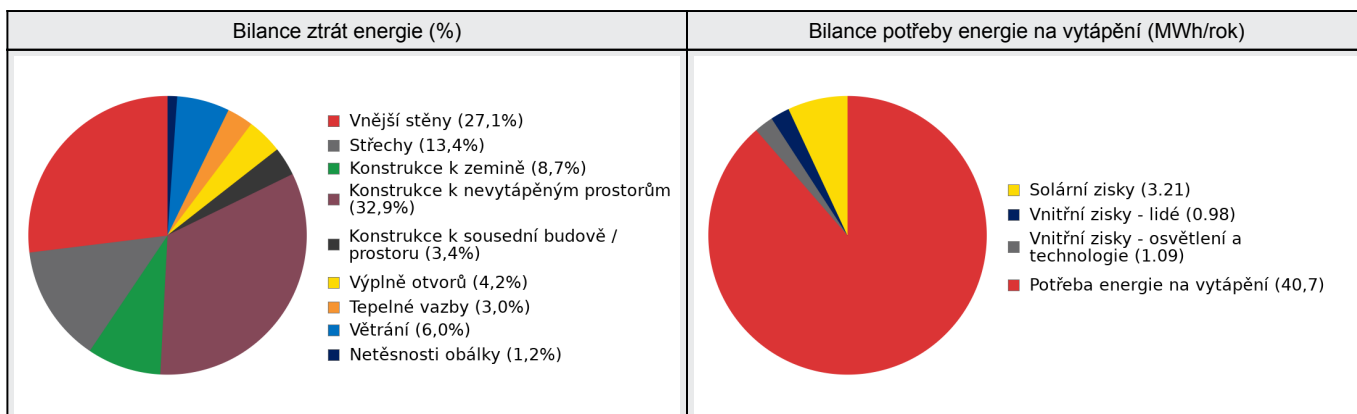**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	U_{Nj}	U_{Rj}	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				82,2				
STN-6	Z1 - Obvodové zdivo CP tl.300 SV (Z1)	20	EXT	1,3	1,700	0,30	0,30	567%
STN-7	Z1 - Obvodové zdivo CP tl.300 JZ (Z1)	20	EXT	40,0	1,700	0,30	0,30	567%
STN-8	Z1 - Obvodové zdivo CP tl.450 SZ (Z1)	20	EXT	12,4	1,300	0,30	0,30	433%
STN-9	Z1 - Obvodové zdivo CP tl.450 JV (Z1)	20	EXT	18,5	1,300	0,30	0,30	433%
STN-10	Z1 - Obvodové zdivo CP tl.450 JZ (Z1)	20	EXT	10,0	1,300	0,30	0,30	433%

STŘECHY				30,6				
STR-11	Z1 - Střecha sedlová JV (Z1)	20	EXT	30,6	2,000	0,24	0,24	833%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				43,2				
PDL(z)-15	Z1 - Podlaha na zemině (Z1)	20	ZEM	43,2	2,200	0,45	0,45	489%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				138,0				
PDL-13	Z1 - Vnitřní podlaha nad suterénem (Z1-Z3)	20	NZ3	61,7	1,400	0,30	0,30	467%
STR-14	Z1 - Vnitřní strop pod půdou (Z1-Z2)	20	NZ2	76,3	1,800	0,30	0,30	600%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				10,3				
STN-12	Z1 - Vnitřní stěna ke stodole (Z1)	20	SOUS	10,3	1,500	0,30	0,20	750%

VÝPLNĚ OTVORŮ				16,5				
VYP-1	Z1 - Okno plastové s izol.trojsklem SZ (Z1)	20	EXT	5,0	0,800	1,50	1,50	53%
VYP-2	Z1 - Okno plastové s izol.trojsklem JV (Z1)	20	EXT	1,4	0,800	1,50	1,50	53%
VYP-3	Z1 - Okno plastové s izol.trojsklem JZ (Z1)	20	EXT	6,4	0,800	1,50	1,50	53%
VYP-4	Z1 - Dveře JZ (Z1)	20	EXT	1,8	2,000	1,70	1,70	118%
VYP-5	Z1 - Dveře JV (Z1)	20	EXT	1,8	3,000	1,70	1,70	176%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,050	---	0,020	250%
--------------------------------------	--	-----	--------------	-----	--------------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-1	Plynový kotel	18	zemní plyn	51.4	87	---	93%	88%	90%
									36.6
K-2	Lokální zdroj tepla na tuhá paliva	6	kusové dřevo, dřevní štěpka	7.10	70	---	93%	88%	10%
									4.07

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy												
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody					
					kW	MWh				%	---	%	m³/rok	% pokrytí
														MWh/rok
K-3	Elektrická patrona v zásobníku	1,5	elektřina	2.53	99	---	TVsys 1: 70,0	29,20	100,0					
									2.50					

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	RD - LED	kompaktní zářivka	111,13	100	1,50	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _s -1 - Zateplení obálky budovy Zateplení obvodového zdiva pomocí Isover EPS 70F tl.160 mm. Střechy a stropy: OP _s -1 - Zateplení obálky budovy Zateplení střechy pomocí minerální izolace tl.250 mm. Podlahy: OP _s -1 - Zateplení obálky budovy Zateplení podlahy pomocí EPS 100 tl.120 mm
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Příprava TV: OP _T -1 - FVE pro ohřev TUV Instalace FVE 6 panelů (450 Wp) JZ - 2,70 kWp pro ohřev TUV. Osvětlení: OP _T -1 - FVE pro ohřev TUV Instalace FVE 6 panelů (450 Wp) JZ - 2,70 kWp pro ohřev TUV.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	OZE je vhodným alternativním systémem pro daný objekt. Lze doporučit k realizaci.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	KVET není vhodným alternativním systémem pro daný objekt. Nelze doporučit k realizaci.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	SZTE není vhodným alternativním systémem pro daný objekt. Nelze doporučit k realizaci.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Tepelné čerpadlo je vhodným alternativním systémem pro daný objekt. Lze doporučit k realizaci.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Pro dosažení energetické třídy náročnosti budovy C je doporučeno: Instalace FVE 6 panelů (450 Wp) JZ - 2,70 kWp pro ohřev TUV. Zateplení obálky budovy. Opatření je doporučeno k realizaci.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	313,78	458,40	437,17	
	42.3	61.8	58.9	
Soubor navržených opatření	71,99	110,39	97,65	
	9.70	14.9	13.2	
Dosažená úspora energie	241,79	348,01	339,52	-
	32.6	46.9	45.7	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Z1 - Obytná zóna (obytná zóna)	134,7	89,5	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				1,30	0,37	---
---	---------------------	-------------------	--	--	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				458,40	150,20	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				437,17	152,39	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	--------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.9 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - používat pro hodnocení PENB - MĚS modul)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍBezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	- Jakub Toška, -	Číslo oprávnění:	2044
Telefon:	+420 608 808 226	E-mail:	toska@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	787288.0	Podpis energetického specialisty:	 
Datum vyhotovení průkazu:	28.10.2025		
Platnost průkazu do:	28.10.2035		