

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** ul. Železniční, č.p. 530/38  
**PSČ, místo:** Východní Předměstí, Plzeň, 326 00  
**Typ budovy:** Bydlení/Bytový dům  
**Plocha obálky budovy:** 955,9 m<sup>2</sup>  
**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,34 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
**Energeticky vztázná plocha:** 955,6 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)


**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

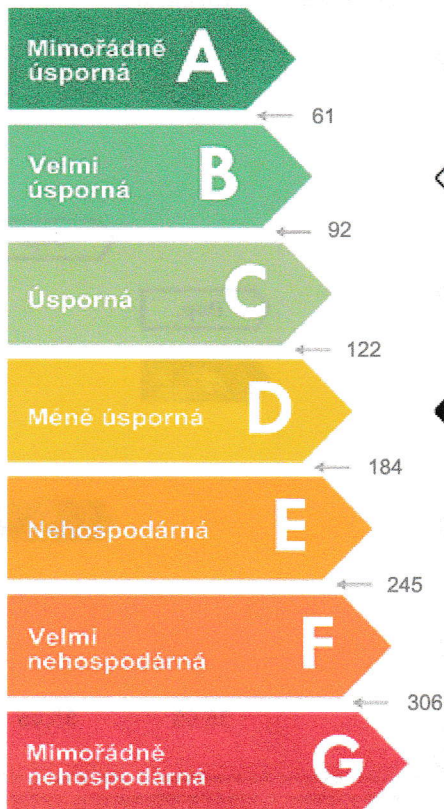

Dop.

160

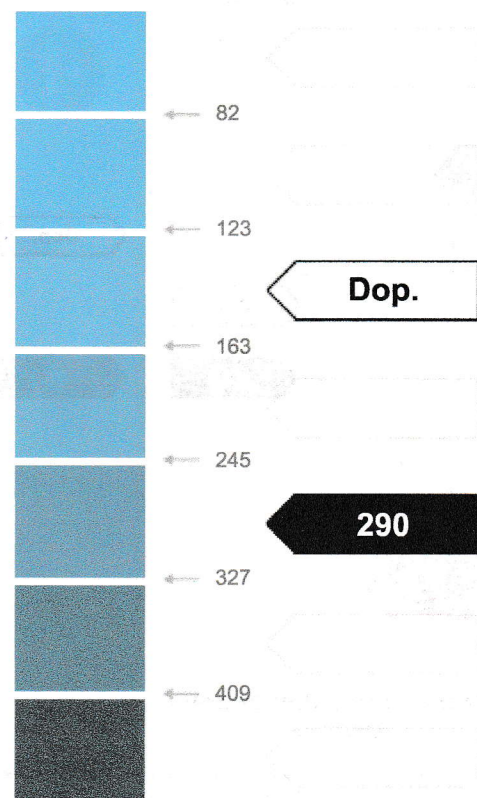

Dop.

290

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

152,703

276,847

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

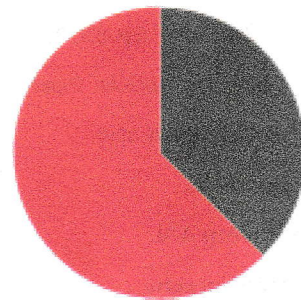

Elektřina ze sítě: 57,3  
Zemní plyn: 95,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně uspokojivá							
A							
B		Dop.					Dop.
C	Dop.					Dop.	
D	0,52	96				27	
E							
F							
G							37
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		91,57				25,68	35,45

**Zpracovatel:** Ing. Oldřich Dienstbier  
**Kontakt:** Gottliebova 38, Rokycany, Střed, 337 01  
777 751 981, 371 725 416

**Osvědčení č.:** 1278  
**Vyhotoveno dne:** 5.1.2015  
**Podpis:**