PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 258164.0

Ulice, číslo: parc. č. 2429/1 k.ú. Valcha (BD 12)

PSČ, místo: 301 00 Plzeň - Valcha

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1898,3 m^2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,46 m^2/m^3


Energeticky vztažná plocha: 1324,6 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	**Neobnovitelná primární energie** (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)

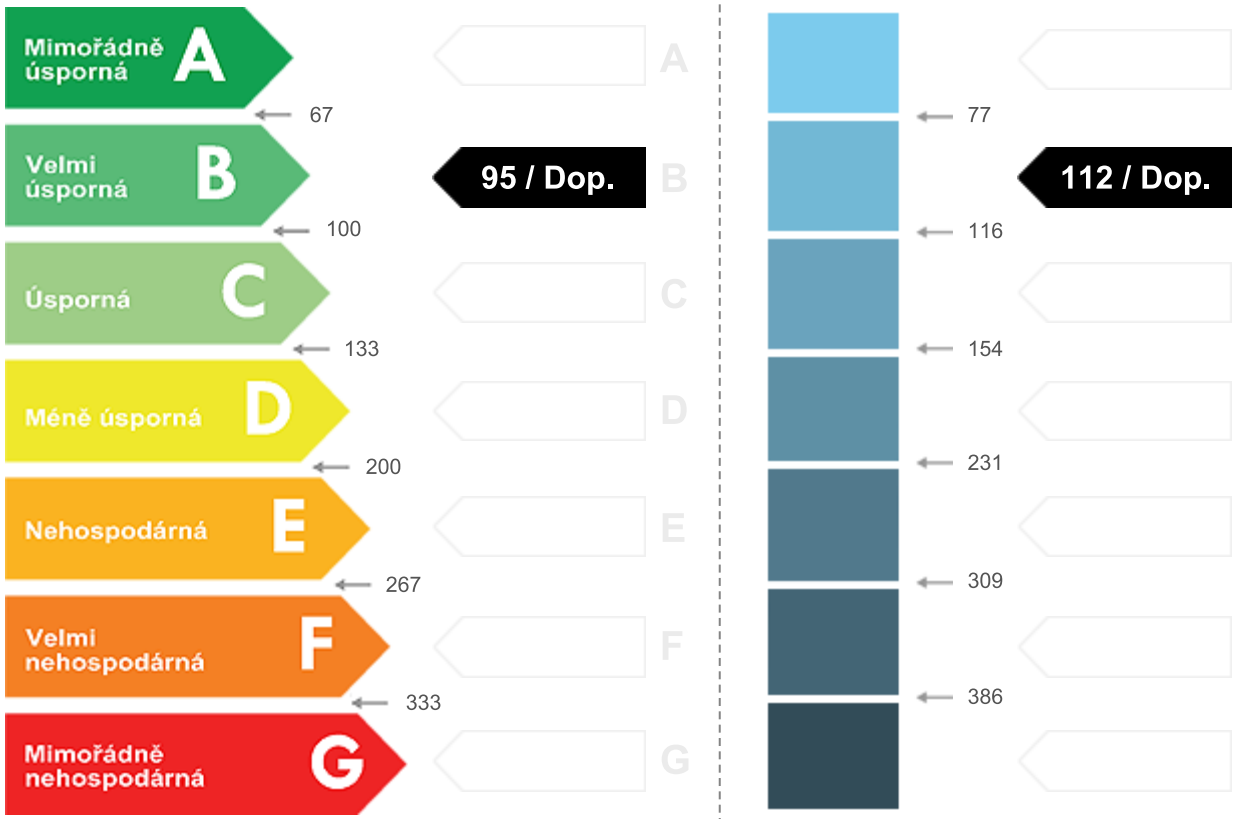

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**126,268**	**148,995**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☑
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 5,3
Zemní plyn: 121

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A							
B		68 / Dop.					
C	0,29 / Dop.			0 / Dop.		24 / Dop.	3 / Dop.
D							
E							
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		90,30		0,04		31,40	4,53

Zpracovatel: Ing. Martin Jandoš
Kontakt: jandos.martin@seznam.cz
+420 774 224 895

Osvědčení č.: 0139
Vyhotoveno dne: 06.01.2020
Podpis: