



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov




Bytový dům

Plzeň [554791], Terezie Brzkové 1032/17, 1033/19,
k.ú.:Skvrňany [722596], parc. č.:č. p. 1032, 1033



- Energetický specialista:
Ing. arch. Petr Kvasnička
MPO č. oprávnění: 1382
- Vedeno pod č. zakázky:
22-0559-PK-TN
- Spolupráce na dokumentu:
Ing. Jan Kvasnička
Bc. Tereza Kalousová
- ENEX:
620205.0





MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Arch. Petr Kvasnička

r. č. 841202/1805

je oprávněn

zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 25.8.2014

~~~~~


~~~~~

~~~~~

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 1382**

V Praze dne 5 . září 2014

  
**Ing. Pavel Šolc**

náměstek ministra průmyslu a obchodu



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Terezie Brzkové, 1032, 1033 / 17.19

PSČ, místo: 31800, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Skvrňany (722596), p. č. 2176/490, 2176/491

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2590

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

45.9

Velmi  
úsporná

B

68.8

Úsporná

C

91.7

Méně úsporná

D

132

Nehospodárná

E

172

Velmi  
nehospodárná

F

212

Mimořádně  
nehospodárná

G

C  
72.0

Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 188.3  
elektřina: 6.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.41 W/(m<sup>2</sup>·K)

D



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

44.5 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

57.2 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

15.9 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

C



Osvětlení

2.09 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

-

Energetický specialista: Ing.arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 620205.0

Vyhotoveno dne: 31.07.2024

Podpis:

Kvasnička

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

## A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

|                             |                          |                           |                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Obec:                       | Plzeň                    | Část obce:                | Skvrňany              |
| Ulice:                      | Terezie Brzkové          | Č.p. / č. or. (č.ev.)     | 1032, 1033/17.19      |
| Katastrální území:          | Skvrňany (722596)        | Převládající typ využití: | Bytový dům            |
| Parcelní číslo pozemku:     | p. č. 2176/490, 2176/491 | Památková ochrana budovy: | Bez památkové ochrany |
| Orientační období výstavby: | 1986                     | Památková ochrana území:  | Bez památkové ochrany |

### POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

#### Stručný popis budovy:

- Jedná se o stávající BD o 6 NP a 1 PP.
  - V 1PP se nachází garáže a nebytové prostory.
  - Budova je zděná, obvodové stěny jsou z cihel příčně děrovaných CDM s pórobetonovou přízdívkou. 1PP je z plných pálených cihel. Fasáda bude zateplená EPS šedým tl. 140 mm, požární pruhy z minerální vaty, u terénu XPS.
  - Střecha je plochá, zateplená keramzitem, heraklitem a polystyrenem. Střecha bude zateplena EPS tl. 280 mm.
  - Podlaha nad 1pp je nezateplena.
  - Stavební výplně jsou všude instalována plastová dvojskla.
- Podklady: projekt Zateplení bytového domu Terezie Brzkové 1032/17, 1033/19, Plzeň, zodp. projektant Ing. arch. Petr Kvasnička, 03/2024

#### Stručný popis technických systémů:

- Objekt je vytápěn centrálním zásobováním tepla - Plzeňská teplárenská, a.s.
- Teplá voda je ohřívána centrálním zásobováním tepla.
- V objektu jsou instalované radiátory.
- Osvětlení je žárovkové.

### GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

| Parametr                                                 | Jednotky                       | Hodnota |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím           | m <sup>3</sup>                 | 7 689,6 |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy                   | m <sup>2</sup>                 | 3 003,8 |
| Objemový faktor tvaru budovy                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 0,39    |
| Celková energeticky vztázná plocha budovy                | m <sup>2</sup>                 | 2 590,2 |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | %                              | 15,4    |

**VÝPOČTOVÉ ZÓNY**

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

| Ozn. | Označení zóny     | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1                                                         | Úprava vnitřního prostředí          |                          | Návrhová vnitřní teplota pro vytápění<br>°C | Energ. vztažná plocha<br>m <sup>2</sup> |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                   |                                                                                    | Vytápění                            | Chlazení                 |                                             |                                         |
| Z1   | vytápěná zóna     | Bytový dům - prostor bytu                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20                                          | 2 227,4                                 |
| Z2   | komunikace        | Prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům mimo garáže | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16                                          | 315,3                                   |
| Z3   | temperovaný sklep | Temperovaný prostor                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16                                          | 47,6                                    |
| NZ4  | nevytápěný sklep  | Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)                                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                                           | -                                       |

**B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

| Energonositel | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení vnitřního prostoru budovy | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|---------|--------|
|               | % pokrytí                |          |                |                 |                     |                                     |         |        |
|               | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |                                     |         |        |

**PALIVA**

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

|                       |       |     |     |     |       |      |     |       |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-------|
| elektřina             | 0,6%  | --- | --- | --- | ---   | 2,8% | --- | 3,4%  |
|                       | 1.18  | --- | --- | --- | ---   | 5.41 | --- | 6.59  |
| účinná SZTE – OZE≤80% | 75,5% | --- | --- | --- | 21,1% | ---  | --- | 96,6% |
|                       | 147   | --- | --- | --- | 41.2  | ---  | --- | 188   |


**ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ**

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

|                    |       |     |     |     |       |      |     |        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|--------|
| procentuální podíl | 76,1% | --- | --- | --- | 21,1% | 2,8% | --- | 100,0% |
| kWh/m²rok          | 57,2  | --- | --- | --- | 15,9  | 2,1  | --- | 75,2   |
| MWh/rok            | 148   | --- | --- | --- | 41.2  | 5.41 | --- | 195    |

Podíl dodané energie dle účelu

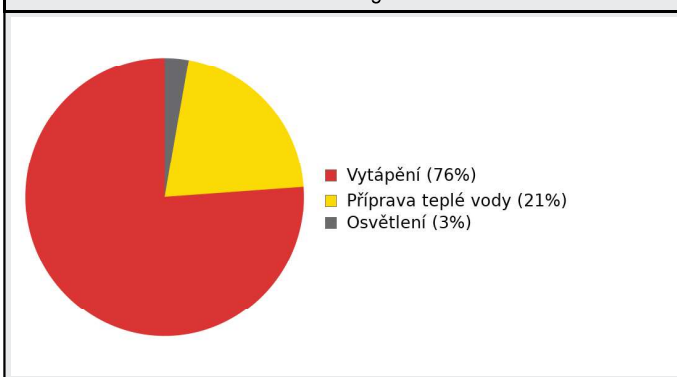

Podíl dodané energie dle energonositele

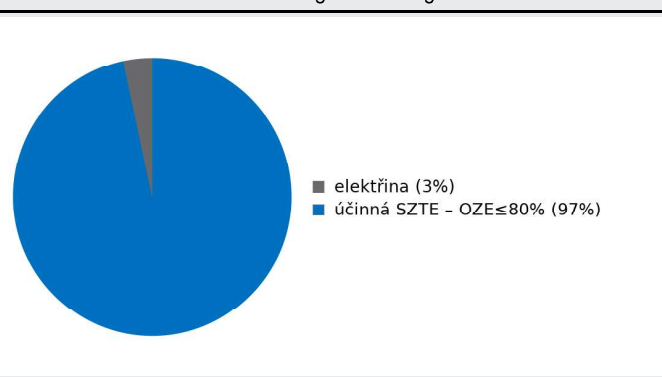



**C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE**

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Energonositel | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení vnitřního prostoru budovy | Ostatní | Celkem |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|---------|--------|
|               |                                                          | % pokrytí                |          |                |                 |                     |                                     |         |        |
|               |                                                          | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |                                     |         |        |


**ENERGONOSITELE**

|                       |     |       |     |     |     |       |      |     |       |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-------|
| elektřina             | 2,6 | 1,6%  | --- | --- | --- | ---   | 7,5% | --- | 9,2%  |
|                       |     | 3,07  | --- | --- | --- | ---   | 14,1 | --- | 17,1  |
| účinná SZTE – OZE≤80% | 0,9 | 70,9% | --- | --- | --- | 19,9% | ---  | --- | 90,8% |
|                       |     | 132   | --- | --- | --- | 37,1  | ---  | --- | 169   |


**PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE**

|                    |       |     |     |     |     |       |      |     |        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|--------|
| procentuální podíl | 72,6% | --- | --- | --- | --- | 19,9% | 7,5% | --- | 100,0% |
| kWh/m²rok          | 52,3  | --- | --- | --- | --- | 14,3  | 5,4  | --- | 72,0   |
| MWh/rok            | 135   | --- | --- | --- | --- | 37,1  | 14,1 | --- | 187    |

Podíl dodané energie dle účelu

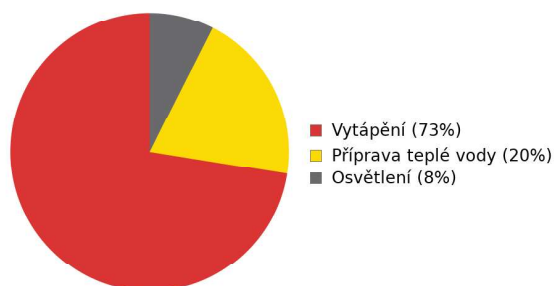


Podíl dodané energie dle energonositele

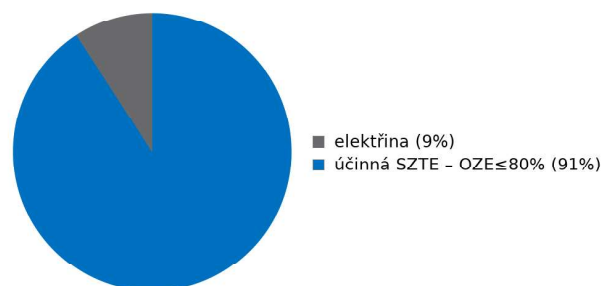


**D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE****BILANCE PODLE ENERGOONOSITELŮ**

|                              | Dodaná energie v MWh/rok |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
|------------------------------|--------------------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
|                              | Leden                    | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| <b>Celkem</b>                | 37.7                     | 26.5 | 20.6   | 7.72  | 4.07   | 3.89   | 3.79     | 3.88  | 6.03 | 16.9  | 27.6     | 36.1     |
| <b>elektrina</b>             | 0.82                     | 0.68 | 0.60   | 0.50  | 0.39   | 0.36   | 0.29     | 0.36  | 0.49 | 0.60  | 0.69     | 0.81     |
| <b>účinná SZTE – OZE≤80%</b> | 36.8                     | 25.8 | 20.0   | 7.22  | 3.68   | 3.53   | 3.50     | 3.52  | 5.54 | 16.3  | 27.0     | 35.3     |

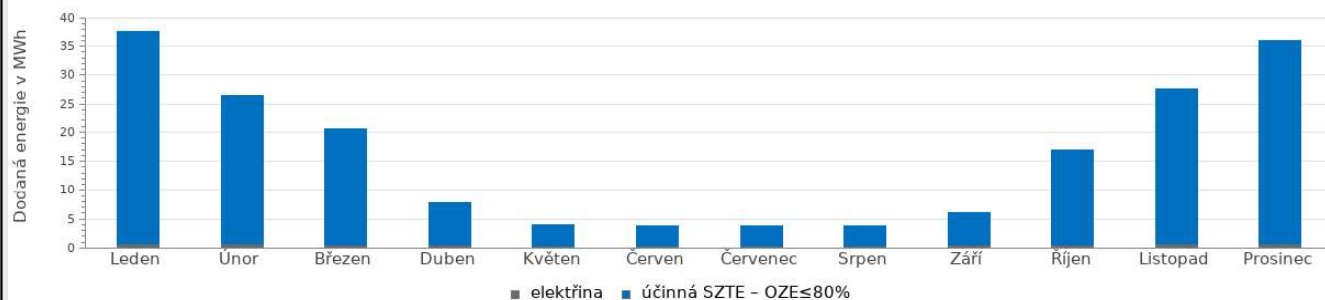**Roční průběh dodané energie podle energonositelů****BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

|                            | Dodaná energie v MWh/rok |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
|----------------------------|--------------------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
|                            | Leden                    | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| <b>Celkem</b>              | 37.7                     | 26.5 | 20.6   | 7.72  | 4.07   | 3.89   | 3.79     | 3.88  | 6.03 | 16.9  | 27.6     | 36.1     |
| <b>Vytápění</b>            | 33.5                     | 22.8 | 16.7   | 3.95  | 0.25   | 0.21   | 0.00     | 0.07  | 2.25 | 12.9  | 23.7     | 31.9     |
| <b>Chlazení</b>            | 0.00                     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00     |
| <b>Nucené větrání</b>      | 0.00                     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00     |
| <b>Úprava vlhkosti</b>     | 0.00                     | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00     |
| <b>Příprava teplé vody</b> | 3.50                     | 3.16 | 3.50   | 3.39  | 3.50   | 3.39   | 3.50     | 3.50  | 3.39 | 3.50  | 3.39     | 3.50     |
| <b>Osvětlení</b>           | 0.69                     | 0.56 | 0.47   | 0.38  | 0.32   | 0.29   | 0.29     | 0.32  | 0.39 | 0.46  | 0.56     | 0.68     |

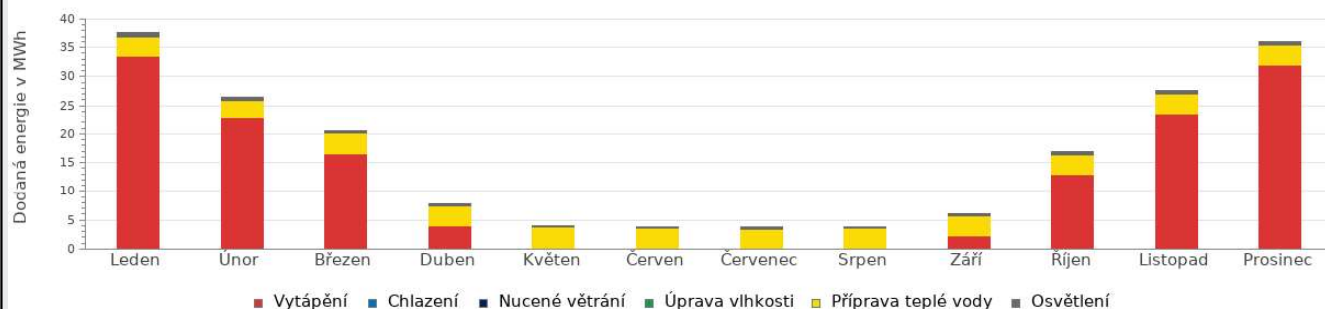**Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby**




**E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ****BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

| ZTRÁTY ENERGIE                 |         |      | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ                                 |         |      |
|--------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Prostup tepla obálkou budovy   | MWh/rok | 99,8 | Solární zisky                                                               | MWh/rok | 27,7 |
| Větrání                        |         | 39,8 | Vnitřní zisky - lidé                                                        |         | 13,9 |
| Netěsnosti obálky - infiltrace |         | 27,1 | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor |         | 9,78 |
| Celkem                         |         | 167  | Celkem                                                                      |         | 51,4 |

|                             |         |       |                         |      |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|------|
| POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ | MWh/rok | 115,3 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 44,5 |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|------|

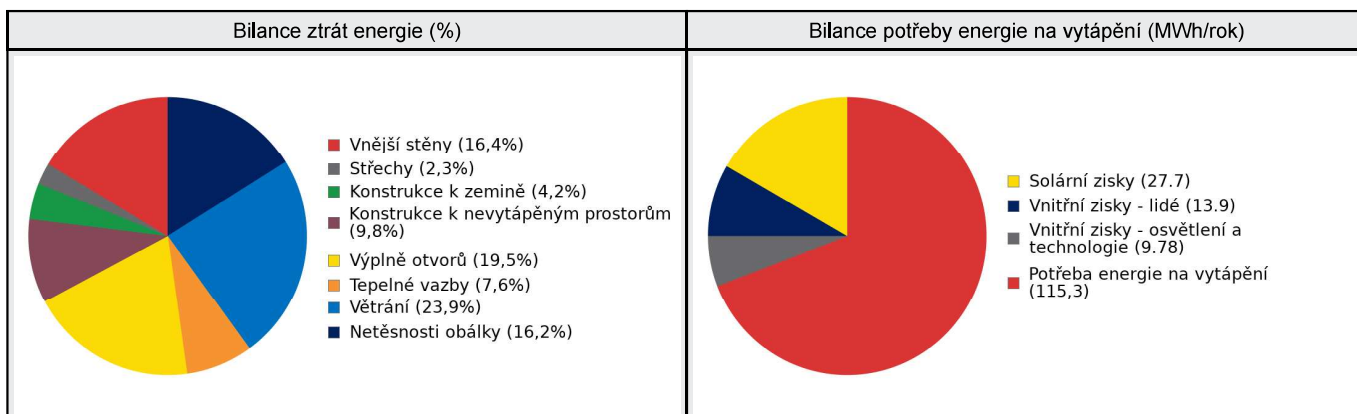**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

**F OBÁLKA BUDOVY**

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy |       | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přiléhající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce |                        |                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                                        |       |                               |                       |                   | Vypočtená hodnota                    | Požadavek ČSN 730540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota |
|                                                        |       | Θ <sub>i</sub>                | ---                   | A <sub>j</sub>    | U <sub>j</sub>                       | U <sub>N,j</sub>       | U <sub>R,j</sub>   |                                                  |
| Ozn.                                                   | Název | °C                            | ---                   | m²                | W/m².K                               |                        |                    |                                                  |

| VNĚJŠÍ STĚNY |                                                |    |     | 1 704,1 |       |      |      |     |
|--------------|------------------------------------------------|----|-----|---------|-------|------|------|-----|
| STN-2        | Z1 J stěna CDm + porobeton (Z1)                | 20 | EXT | 260,6   | 0,185 | 0,30 | 0,30 | 62% |
| STN-3        | Z1 S stěna CDm + porobeton (Z1)                | 20 | EXT | 301,0   | 0,185 | 0,30 | 0,30 | 62% |
| STN-7        | Z1 V stěna CDm + porobeton (Z1)                | 20 | EXT | 264,6   | 0,185 | 0,30 | 0,30 | 62% |
| STN-9        | Z1 Z stěna CDm + porobeton (Z1)                | 20 | EXT | 269,8   | 0,185 | 0,30 | 0,30 | 62% |
| STN-11       | Z2 J stěna porobeton strojovna (Z2)            | 16 | EXT | 28,8    | 0,179 | 0,40 | 0,40 | 45% |
| STN-12       | Z2 S stěna porobeton strojovna (Z2)            | 16 | EXT | 31,7    | 0,179 | 0,40 | 0,40 | 45% |
| STN-18       | Z2 V stěna porobeton strojovna (Z2)            | 16 | EXT | 27,6    | 0,179 | 0,40 | 0,40 | 45% |
| STN-22       | Z2 Z stěna CDm (Z2)                            | 16 | EXT | 113,8   | 0,220 | 0,40 | 0,40 | 55% |
| STN-23       | Z2 Z stěna porobeton strojovna (Z2)            | 16 | EXT | 30,2    | 0,179 | 0,40 | 0,40 | 45% |
| STN-24       | Z1 Z stěna CDm 300 (Z1)                        | 20 | EXT | 52,1    | 0,210 | 0,30 | 0,30 | 70% |
| STN-25       | Z1 V stěna CDm 300 (Z1)                        | 20 | EXT | 41,5    | 0,210 | 0,30 | 0,30 | 70% |
| STN-26       | Z1 J stěna CDm 300 (Z1)                        | 20 | EXT | 7,4     | 0,113 | 0,30 | 0,30 | 38% |
| STN-34       | Z3 J stěna CP500 (Z3)                          | 16 | EXT | 6,9     | 0,201 | 0,40 | 0,40 | 50% |
| STN-38       | Z3 Z stěna CP500 (Z3)                          | 16 | EXT | 16,6    | 0,220 | 0,40 | 0,40 | 55% |
| STN-52       | Z1 V stěna CDm + porobeton fenolická pěna (Z1) | 20 | EXT | 154,8   | 0,203 | 0,30 | 0,30 | 68% |
| STN-53       | Z1 V stěna CDm 300 fenolická pěna (Z1)         | 20 | EXT | 19,9    | 0,233 | 0,30 | 0,30 | 78% |
| STN-54       | Z1 J stěna CDm + porobeton vata (Z1)           | 20 | EXT | 16,0    | 0,197 | 0,30 | 0,30 | 66% |
| STN-55       | Z1 Z stěna CDm + porobeton vata (Z1)           | 20 | EXT | 57,6    | 0,197 | 0,30 | 0,30 | 66% |
| STN-56       | Z3 J stěna CP500 xps (Z3)                      | 16 | EXT | 3,0     | 0,220 | 0,40 | 0,40 | 55% |
| STŘECHY      |                                                |    |     | 415,2   |       |      |      |     |

|        |                           |    |     |       |       |      |      |     |
|--------|---------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|-----|
| STR-4  | Z1 střecha (Z1)           | 20 | EXT | 365,1 | 0,110 | 0,24 | 0,24 | 46% |
| STR-15 | Z2 střecha (Z2)           | 16 | EXT | 9,6   | 0,110 | 0,32 | 0,32 | 34% |
| STR-16 | Z2 střecha strojovna (Z2) | 16 | EXT | 40,5  | 0,110 | 0,32 | 0,32 | 34% |

| KONSTRUKCE K ZEMINĚ |                              |    |     | 124,0 |       |      |      |      |
|---------------------|------------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|------|
| STN(z)-13           | Z2 stěna k terénu CP375 (Z2) | 16 | ZEM | 9,5   | 1,598 | 0,60 | 0,60 | 266% |
| PDL(z)-14           | Z2 podlaha na terénu (Z2)    | 16 | ZEM | 55,8  | 4,050 | 0,60 | 0,60 | 675% |
| PDL(z)-35           | Z3 podlaha na terénu (Z3)    | 16 | ZEM | 47,6  | 4,050 | 0,60 | 0,60 | 675% |
| STN(z)-36           | Z3 stěna k terénu CP500 (Z3) | 16 | ZEM | 11,1  | 1,272 | 0,60 | 0,60 | 212% |

| KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM |                                   |    |     | 449,2 |       |      |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|------|
| PDL-27                             | Z1,Z4 podlaha (Z1-Z4)             | 20 | NZ4 | 312,0 | 0,808 | 0,60 | 0,60 | 135% |
| VYP-28                             | Z2,Z4 dveře (Z2-Z4)               | 16 | NZ4 | 10,4  | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| STN-29                             | Z3,Z4 stěna CP500 (Z3-Z4)         | 16 | NZ4 | 10,9  | 1,074 | 0,80 | 0,80 | 134% |
| STN-30                             | Z2,Z4 stěna CP375 (Z2-Z4)         | 16 | NZ4 | 43,7  | 1,297 | 0,80 | 0,80 | 162% |
| STN-31                             | Z2,Z4 stěna CP500 (Z2-Z4)         | 16 | NZ4 | 16,1  | 1,074 | 0,80 | 0,80 | 134% |
| STN-32                             | Z2,Z4 stěna porobeton 150 (Z2-Z4) | 16 | NZ4 | 10,1  | 1,093 | 0,80 | 0,80 | 137% |
| STN-33                             | Z2,Z4 stěna porobeton 250 (Z2-Z4) | 16 | NZ4 | 6,8   | 0,751 | 0,80 | 0,80 | 94%  |
| VYP-39                             | Z3,Z4 dveře (Z3-Z4)               | 16 | NZ4 | 4,7   | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| STN-40                             | Z3,Z4 stěna porobeton 150 (Z3-Z4) | 16 | NZ4 | 34,6  | 1,093 | 0,80 | 0,80 | 137% |

| VÝPLNĚ OTVORŮ |                                 |    |     | 311,3 |       |      |      |      |
|---------------|---------------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|------|
| VYP-1         | Z1 J okna 2sklo (Z1)            | 20 | EXT | 13,5  | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80%  |
| VYP-5         | Z1 V balkonové dveře 2sklo (Z1) | 20 | EXT | 48,0  | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71%  |
| VYP-6         | Z1 V okna 2sklo (Z1)            | 20 | EXT | 108,0 | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80%  |
| VYP-8         | Z1 Z okna 2sklo (Z1)            | 20 | EXT | 94,5  | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80%  |
| VYP-10        | Z2 J dveře strojovna ocel (Z2)  | 16 | EXT | 2,9   | 5,650 | 2,30 | 2,30 | 246% |
| VYP-17        | Z2 V okno strojovna ocel (Z2)   | 16 | EXT | 0,7   | 5,650 | 2,00 | 2,00 | 283% |
| VYP-19        | Z2 Z Al portál (Z2)             | 16 | EXT | 10,1  | 1,400 | 2,30 | 2,30 | 61%  |
| VYP-20        | Z2 Z okna 2sklo (Z2)            | 16 | EXT | 31,5  | 1,200 | 2,00 | 2,00 | 60%  |
| VYP-37        | Z3 Z okna 2sklo (Z3)            | 16 | EXT | 2,2   | 1,200 | 2,00 | 2,00 | 60%  |

| TEPELNÉ VAZBY                                                                                              |  |  |  |     |       |     |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-------|-----|-------|------|
| Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi. |  |  |  |     |       |     |       |      |
| Vliv tepelných vazeb $\Delta U_{tb}$                                                                       |  |  |  | --- | 0,059 | --- | 0,020 | 295% |

**G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY****VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn.  | Zdroj tepla¹                      | Systém vytápění uvnitř budovy            |                          |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                   | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon | Palivo                   | Spotřeba<br>energie na<br>vytápění v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |           | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>tepla | Sezónní<br>účinnost<br>sdílení tepla | Potřeba<br>energie na<br>vytápění |
|       |                                   |                                          |                          |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
|       |                                   |                                          |                          |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
|       |                                   |                                          |                          |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
| kW    | MWh/rok                           | %                                        | COP                      | %                                              | %                                   | % pokrytí |                                                           |                                      |                                   |
|       | MWh/rok                           |                                          |                          |                                                |                                     |           |                                                           |                                      |                                   |
| CZT-1 | CZT Plzeňská<br>teplárenská a. s. | ---                                      | účinná SZTE<br>– OZE≤80% | 147                                            | 99                                  | ---       | Z1: 90%<br>Z2: 90%<br>Z3: 90%                             | Z1: 88%<br>Z2: 88%<br>Z3: 88%        | 100%                              |
|       |                                   |                                          |                          |                                                |                                     |           |                                                           |                                      | 115                               |

**PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn.  | Zdroj pro přípravu teplé vody  | Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy |                       |                                                  |                               |           |                                        |                            |                                  |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|       |                                | Celkový jmenovitý tepelný výkon          | Palivo                | Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla |           | Sezónní účinnost distribuce teplé vody | Sezónní potřeba teplé vody | Potřeba energie ohřev teplé vody |
|       |                                |                                          |                       |                                                  |                               |           |                                        |                            |                                  |
|       |                                |                                          |                       |                                                  |                               |           |                                        |                            |                                  |
| kW    | MWh                            | %                                        | ---                   | %                                                | m³/rok                        | % pokrytí |                                        |                            |                                  |
|       |                                |                                          |                       |                                                  |                               |           |                                        | MWh/rok                    |                                  |
| CZT-1 | CZT Plzeňská teplárenská a. s. | ---                                      | účinná SZTE – OZE≤80% | 41.2                                             | 99                            | ---       | TVsys 1: 98,2                          | 610,98                     | 100,0                            |
|       |                                |                                          |                       |                                                  |                               |           |                                        |                            | 37,3                             |

**OSVĚTLENÍ**

| Ozn.     | Osvětlovací<br>soustava / zóna | Převažující<br>typ<br>světelných<br>zdrojů | Odpovídající<br>energeticky<br>vztažná<br>plocha | Průměrná<br>požadovaná<br>osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                    |                           |                                  |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
|          |                                |                                            |                                                  |                                       | Typ<br>světelných<br>zdrojů         | Řízení<br>soustavy | Konstantní<br>osvětlenost | Závislost na<br>denním<br>světle |
|          |                                |                                            |                                                  |                                       | ---                                 | ---                | ---                       | ---                              |
| Z1 (L1)  | žárovky                        | RD a BD                                    | 1 746,20                                         | 44                                    | 1,70                                | 1,00               | 1,00                      | 0,87                             |
| Z2 (L1)  | žárovky                        | RD a BD                                    | 247,20                                           | 75                                    | 1,70                                | 1,00               | 1,00                      | 0,87                             |
| Z3 (L1)  | žárovková<br>soustava          | RD a BD                                    | 32,59                                            | 30                                    | 1,70                                | 1,00               | 1,00                      | 0,87                             |
| NZ4 (L1) | žárovková<br>soustava          | obyčejná<br>žárovka                        | 261,02                                           | 50                                    | 6,40                                | 1,00               | 1,00                      | 0,87                             |

**H****DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

*Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).*

**SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE**

*V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.*

| Úsporné opatření |                                                       | Popis návrhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KROK 1           | Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění | V této kategorii není navrhováno žádné opatření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KROK 2           | Využití zařízení pro zpětné získávání tepla           | V této kategorii není navrhováno žádné opatření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KROK 3           | Zlepšení účinnosti technických systémů budovy         | <p><b>Vytápění:</b></p> <p>OP<sub>T-1</sub> - FVE<br/> Instalace fotovoltaických panelů na ohřev TV o výkonu 5 kWp (účinnost 20 %).</p> <p><b>Příprava TV:</b></p> <p>OP<sub>T-1</sub> - FVE<br/> Instalace fotovoltaických panelů na ohřev TV o výkonu 5 kWp (účinnost 20 %).</p> <p><b>Osvětlení:</b></p> <p>OP<sub>T-1</sub> - FVE<br/> Instalace fotovoltaických panelů na ohřev TV o výkonu 5 kWp (účinnost 20 %).</p> |

**POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

*Hodnocení alternativních systémů dodávky energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.*

| Alternativní systém dodávky energie |                                          | Proveditelnost |            |            | Popis návrhu                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                          | Technická      | Ekonomická | Ekologická |                                                                                            |
| KROK 4                              | Místní systémy využívající energie z OZE | ANO            | ANO        | ANO        | Instalace termických panelů na ohřev teplé vody nebo fotovoltaických panelů by byla možná. |
| KROK 4                              | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla     | NE             | NE         | NE         |                                                                                            |
| KROK 4                              | Soustava zásobování tepelnou energií     | NE             | NE         | NE         |                                                                                            |
| KROK 4                              | Tepelná čerpadla                         | ANO            | ANO        | ANO        | Instalace tepelného čerpadla by byla možná.                                                |

| NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ   |                                                                                                             |                         |                                |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis souboru opatření     | Navržená opatření zahrnují:<br>Instalace fotovoltaických panelů na ohřev TV o výkonu 5 kWp (účinnost 20 %). |                         |                                |                                                                                     |
|                            | Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody                                                 | Celková dodaná energie  | Neobnovitelná primární energie | Klasifikační třída neobnovitelné primární energie                                   |
|                            | kWh/m <sup>2</sup> ,rok                                                                                     | kWh/m <sup>2</sup> ,rok | kWh/m <sup>2</sup> ,rok        |                                                                                     |
|                            | MWh/rok                                                                                                     | MWh/rok                 | MWh/rok                        |                                                                                     |
| Hodnocená budova           | 58,43                                                                                                       | 75,22                   | 72,02                          |  |
|                            | <b>151</b>                                                                                                  | <b>195</b>              | <b>187</b>                     |                                                                                     |
| Soubor navržených opatření | 58,10                                                                                                       | 75,01                   | 68,01                          |  |
|                            | <b>150</b>                                                                                                  | <b>194</b>              | <b>176</b>                     |                                                                                     |
| Dosažená úspora energie    | 0,33                                                                                                        | 0,21                    | 4,01                           | -                                                                                   |
|                            | <b>0.85</b>                                                                                                 | <b>0.54</b>             | <b>10.4</b>                    |                                                                                     |



**I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY****CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

|                         |                                                                                                            |          |                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Požadavek vyhlášky dle: | §6 odst. 2<br>§6 odst. 2 písm. a):<br>§6 odst. 2 písm. b):<br>§6 odst. 2 písm. c):<br>§6 odst. 2 písm. d): | Splněno: | ANO<br>ANO<br>ANO<br>ANO<br>- |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|

**REFERENČNÍ BUDOVA**

|                                                           |                                           |                            |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Úroveň referenční budovy:                                 | dokončená budova a její změna od 1.1.2022 |                            |                                             |              |
| Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie | Druh budovy nebo zóny                     | Energetická vztahná plocha | Měrná potřeba na vytápění referenční budovy | Míra snížení |
|                                                           |                                           | m <sup>2</sup>             | kWh/m <sup>2</sup> .rok                     | %            |
|                                                           | Z1 - vytápěná zóna (obytná zóna)          | 2 227,4                    | 56,2                                        | 3            |
|                                                           | Z2 - komunikace (obytná zóna)             | 315,3                      |                                             | 3            |
|                                                           | Z3 - temperovaný sklep (obytná zóna)      | 47,6                       |                                             | 3            |

**PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

*V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X*

| Hodnocený parametr | Jednotka | Ozn. | Hodnocený prvek budovy | Návrhová vnitřní teplota zóny | Příléhající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|

| MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE                                                                                                             |                     |        |                                           |         |     |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------|---------|-----|-------|-------|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c) |                     |        |                                           |         |     |       |       |     |
| Součinitel prostupu tepla konstrukce                                                                                                                | W/m <sup>2</sup> .K | STN-2  | Z1 J stěna CDm + porobeton                | 20 (Z1) | EXT | 0,185 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-3  | Z1 S stěna CDm + porobeton                | 20 (Z1) | EXT | 0,185 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STR-4  | Z1 střecha                                | 20 (Z1) | EXT | 0,110 | 0,160 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-7  | Z1 V stěna CDm + porobeton                | 20 (Z1) | EXT | 0,185 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-9  | Z1 Z stěna CDm + porobeton                | 20 (Z1) | EXT | 0,185 | 0,250 | ANO |
| Součinitel prostupu tepla konstrukce                                                                                                                | W/m <sup>2</sup> .K | STN-11 | Z2 J stěna porobeton strojovna            | 16 (Z2) | EXT | 0,179 | 0,330 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-12 | Z2 S stěna porobeton strojovna            | 16 (Z2) | EXT | 0,179 | 0,330 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STR-15 | Z2 střecha                                | 16 (Z2) | EXT | 0,110 | 0,210 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STR-16 | Z2 střecha strojovna                      | 16 (Z2) | EXT | 0,110 | 0,210 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-18 | Z2 V stěna porobeton strojovna            | 16 (Z2) | EXT | 0,179 | 0,330 | ANO |
| Součinitel prostupu tepla konstrukce                                                                                                                | W/m <sup>2</sup> .K | STN-22 | Z2 Z stěna CDm                            | 16 (Z2) | EXT | 0,220 | 0,330 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-23 | Z2 Z stěna porobeton strojovna            | 16 (Z2) | EXT | 0,179 | 0,330 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-24 | Z1 Z stěna CDm 300                        | 20 (Z1) | EXT | 0,210 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-25 | Z1 V stěna CDm 300                        | 20 (Z1) | EXT | 0,210 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-26 | Z1 J stěna CDm 300                        | 20 (Z1) | EXT | 0,113 | 0,250 | ANO |
| Součinitel prostupu tepla konstrukce                                                                                                                | W/m <sup>2</sup> .K | STN-34 | Z3 J stěna CP500                          | 16 (Z3) | EXT | 0,201 | 0,330 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-38 | Z3 Z stěna CP500                          | 16 (Z3) | EXT | 0,220 | 0,330 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-52 | Z1 V stěna CDm + porobeton fenolická pěna | 20 (Z1) | EXT | 0,203 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-53 | Z1 V stěna CDm 300 fenolická pěna         | 20 (Z1) | EXT | 0,233 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-54 | Z1 J stěna CDm + porobeton vata           | 20 (Z1) | EXT | 0,197 | 0,250 | ANO |
| Součinitel prostupu tepla konstrukce                                                                                                                | W/m <sup>2</sup> .K | STN-55 | Z1 Z stěna CDm + porobeton vata           | 20 (Z1) | EXT | 0,197 | 0,250 | ANO |
|                                                                                                                                                     |                     | STN-56 | Z3 J stěna CP500 xps                      | 16 (Z3) | EXT | 0,220 | 0,330 | ANO |

| MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d) |     |     |     |     |     |     |
| X                                                                                                                                                   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| OBÁLKA BUDOVY                                                                                                                                                                  |                     |                   |      |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b) |                     |                   |      |      |     |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy                                                                                                                                      | W/m <sup>2</sup> .K | Budova jako celek |      |      | ANO |
|                                                                                                                                                                                |                     |                   | 0,41 | 0,48 |     |

| CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE                                                                                                                                              |            |                   |       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b) |            |                   |       |       |     |
| Celková dodaná energie                                                                                                                                              | kWh/m².rok | Budova jako celek | 75,22 | 99,22 | ANO |

| NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE                                                                                                                                      |            |                   |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------|-----|
| Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) |            |                   |       |        |     |
| Neobnovitelná primární energie                                                                                                                                      | kWh/m².rok | Budova jako celek | 72,02 | 100,66 | ANO |

## J OSTATNÍ ÚDAJE

| METODA VÝPOČTU    |                                                             |                 |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Použitý software: | IIIDEKSOFT® - ENERGETIKA                                    | Verze software: | 7.1.8        |
| Klimatická data:  | průměr - PLZEŇSKÝ KRAJ - (ČSN EN ISO 15 927-4, zdroj: ČHMÚ) | Metoda výpočtu: | Měsíční krok |

| ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY                          |
|----------------------------------------------------------------|
| Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru. |

| DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ       |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bezplatná poradenská služba: | <a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a> |
| Katalog úspor energie:       | <a href="http://uspornaopatreni.cz">http://uspornaopatreni.cz</a>               |

## K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

| ENERGETICKÝ SPECIALISTA |                          |                  |                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Jméno / obchodní firma: | Ing.arch. Petr Kvasnička | Číslo oprávnění: | 1382                         |
| Telefon:                | 721 059 178              | E-mail:          | petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz |

| URČENÁ OSOBA                                                                                                                                                                                          |   |                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|
| V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty. |   |                  |   |
| Jméno a příjmení:                                                                                                                                                                                     | - | Číslo oprávnění: | - |

| PLATNOST PRŮKAZU                                                                                                                                                                                   |            |                                   |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody. |            |                                   |                                                                                       |
| Evidenční číslo průkazu:                                                                                                                                                                           | 620205.0   | Podpis energetického specialisty: |  |
| Datum vyhotovení průkazu:                                                                                                                                                                          | 31.07.2024 |                                   |                                                                                       |
| Platnost průkazu do:                                                                                                                                                                               | 31.07.2034 |                                   |                                                                                       |


# SLUŽBY PRO VÁS

## NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ



### ENERGETICKÉ VÝPOČTY

Zpracujeme vám veškeré energetické výpočty pro návrh zateplení objektu i pro dotaci. Posoudíme, navrhneme a především zoptimalizujeme veškeré stavební konstrukce v souladu s platnou legislativou a s požadavky aktuální dotace. Zohledníme a eliminujeme tepelné mosty a vazby, navrhneme skladby bez vzniku kondenzace. Zpracováváme dokumenty vyžadované energetickým zákonem: Průkaz energetické náročnosti, energetický posudek nebo energetický audit.

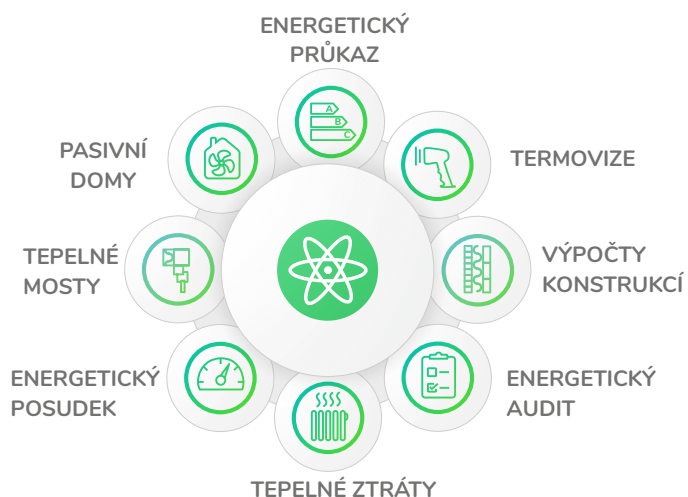

### DOTACE

Provedeme vás dotací Nová zelená úsporám (rodinné domy, bytové domy) kotlíkovou dotací a dotací IROP (bytové domy), OPPIK (podnikatelské objekty) od projektu přes realizaci až po vyplacení dotace. Zpracujeme projektovou dokumentaci, provedeme energetické výpočty, žádost podáme a zajistíme proplacení dotace.



### PROJEKTY

Zabýváme se komplexní projekční a inženýrskou činností. Od fáze studie až po prováděcí dokumentaci pro všechny objekty se zaměřením na nízkou spotřebu energií. Projektujeme především nízkoenergetické a pasivní rodinné domy, zateplení stávajících rodinných, bytových, občanských a komerčních objektů. Dále zpracováváme pasportizaci objektu. Vyřídíme vám také stavební povolení.

