

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dělnická 392

PSČ, místo: 252 41 Dolní Břežany

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1104,8 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: 0,51 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Energeticky vztažná plocha: 861,4 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

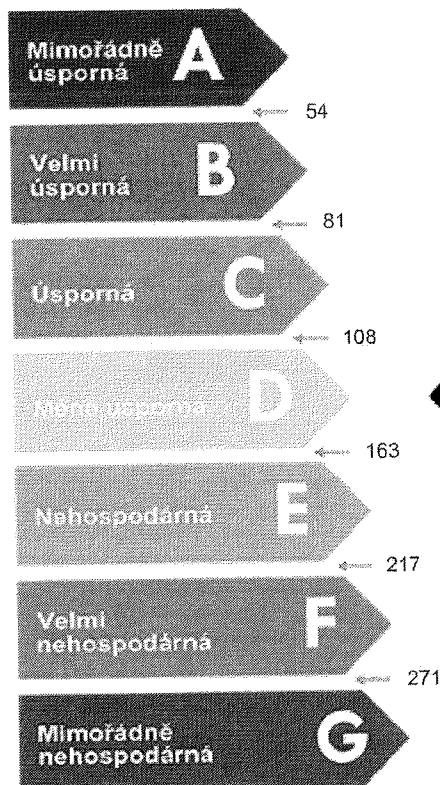

149 / Dop.

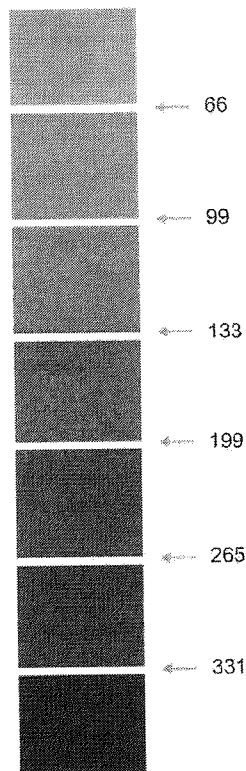

176 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

128,461

152,033

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro          | Stanovena                |
|-----------------------|--------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/> |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/> |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 5,6  
■ Zemní plyn: 122,8

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava<br>vlhkosti | Teplá voda                | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|--------------------|---------------------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílní dodané energie |          |         | Měrné hodnoty      | kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |           |
|                                     |                                |                      |          |         |                    |                           |           |
| Minimální doporučení                | A                              |                      |          |         |                    |                           |           |
|                                     | B                              |                      |          |         |                    |                           |           |
|                                     | C                              |                      |          |         |                    | Dop.                      | 6 / Dop.  |
|                                     | D                              | 121 / Dop.           |          |         |                    | 22                        |           |
|                                     | E                              | 0,62 / Dop.          |          |         |                    |                           |           |
|                                     | F                              |                      |          |         |                    |                           |           |
| Maximální nepřespolupůsob           | G                              |                      |          |         |                    |                           |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 104,26               |          | 18,91   |                    | 5,29                      |           |

Zpracovatel: Pavel Fikar  
Kontakt: Ludvíkova 410/4  
147 00 Praha 4

Osvědčení č.: 871 PAVEL FIKAR  
Vyhотовeno dne: 28. 4. 2016  
Podpis:

