

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Při ulici Blažimská , k.ú.**
728225, 732117, p.č. Chodov 3466, ...
 PSČ, místo: **149 00, Praha 10,11**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **15527.89** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.33** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **15437.16** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

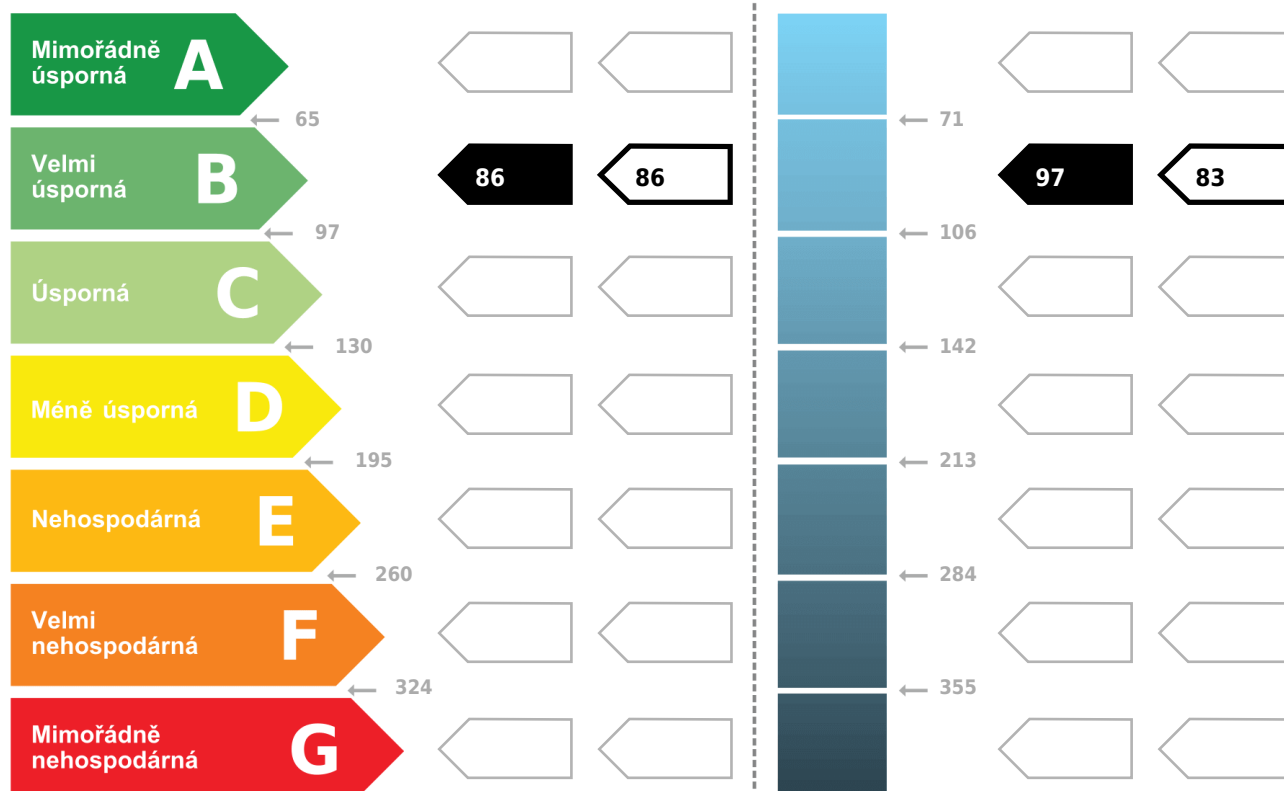

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1321.9


1497.9

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

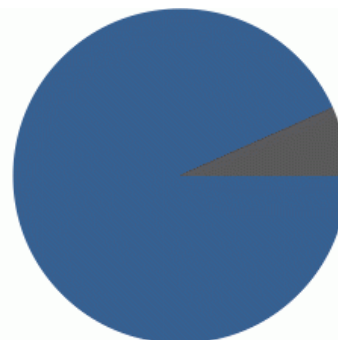

■ CZT - OZE <= 50%: 1234
■ elektrická energie: 88

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		40.8	40.8	1.9	1.9		
C	0.39	0.39				39.5	39.4
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neohospodárná							
Hodnoty pro celou budovu		629.0	0.6	30.0		609.0	53.2
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Ing Dagmar Tkadlecová -**

Kontakt: **Na Strži 1702/65, 14000, Praha**

226221065 / tkadlecova@central-group.cz

Osvědčení č.: **0521**

Vyhotoveno dne: **30.1.2020**

Podpis: