

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Blahoslavova 632/26**

PSČ, místo: **Karlovy Vary, 36001**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2764,51 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztázná plocha: **2420,00 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

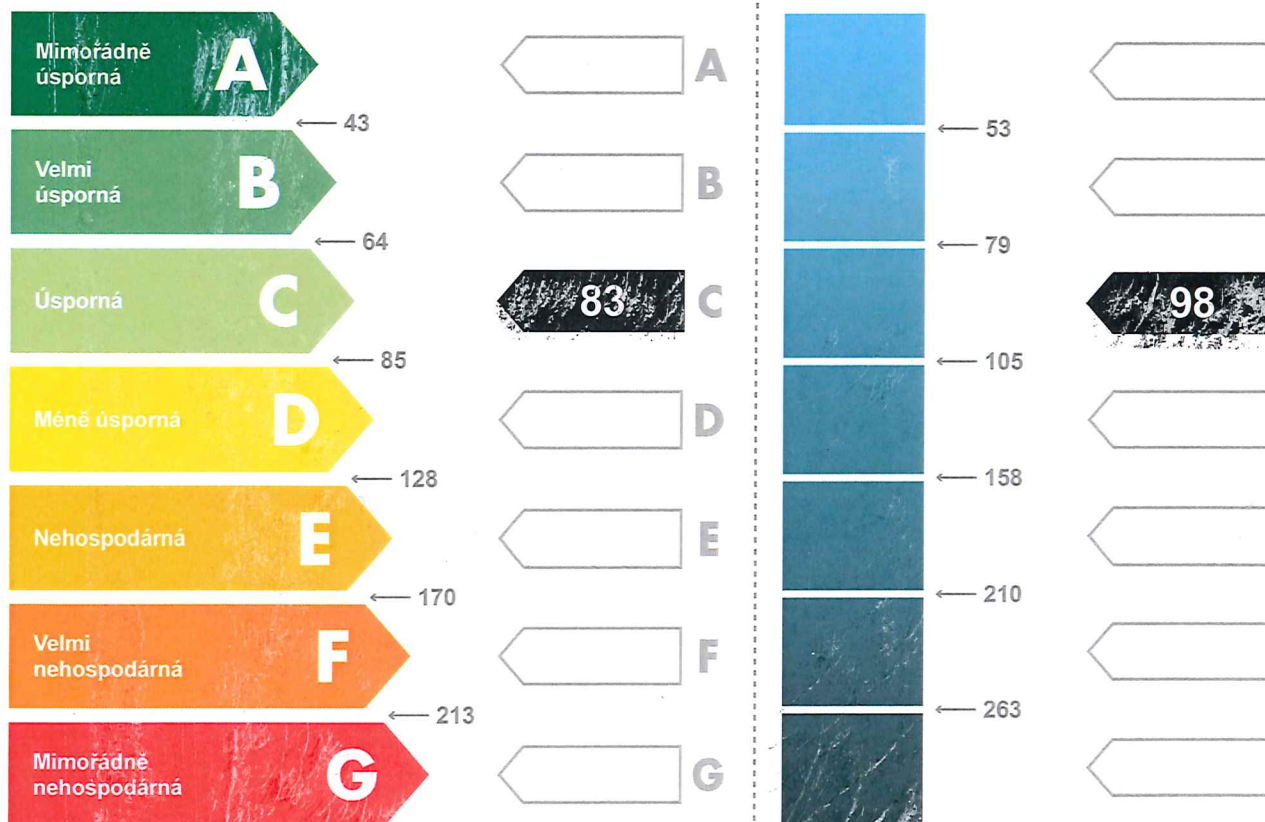

Hodnoty pro celou budovu  
kWh/rok

**199,7**

**237,6**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro            | Stanovena                |
|-------------------------|--------------------------|
| Vnější stěny:           | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře:           | <input type="checkbox"/> |
| Střechu:                | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu:                | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění:               | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení / klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání:                | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody:    | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení:              | <input type="checkbox"/> |
| Jiné:                   | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

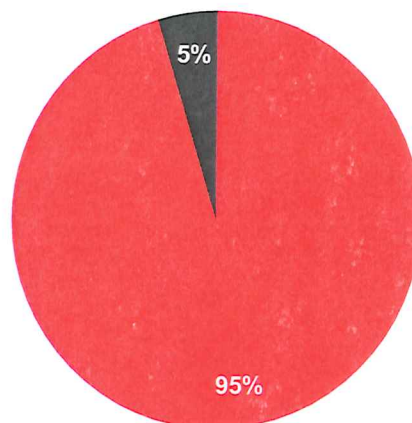

■ Zemní plyn - 190,3  
■ Elektřina ze sítě - 9,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                            | Obálka budovy                  | Vytápění                                | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|-----------|
|                                            | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie                    |          |         |                 |            |           |
|                                            |                                | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |          |         |                 |            |           |
|                                            |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně úsporná                          |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| <b>A</b>                                   |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| <b>B</b>                                   |                                |                                         |          |         |                 |            | 2         |
| <b>C</b>                                   |                                | 45                                      |          | 0       |                 |            |           |
| <b>D</b>                                   | 0,44                           |                                         |          |         |                 | 35         |           |
| <b>E</b>                                   |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| <b>F</b>                                   |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| <b>G</b>                                   |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně nevhodná                         |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| <b>Hodnoty pro celou budovu</b><br>MWh/rok |                                | 109,0                                   |          | 0,8     |                 | 84,2       | 5,8       |

Zpracovatel: Ing. Pavel Vdovec

Kontakt: vdovec@kts-cz.cz

353505022

Osvědčení č.: 0981

Vyhotoveno dne: 18.07.2016

Podpis:

**KTS**

KTS - CZ, s.r.o.  
Kancelář technických specializací  
projektování a inženýrská činnost