

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

**Dle zák.406/2006 Sb. a vyhlášky č.264/2020 Sb.
aktualizované vyhl. 222/2024 Sb**



BYTOVÝ DŮM Nový Jičín, Smetanovy sady 811	
Objednatel	Společenství vlastníků Sm. Sady 811/7 Nový Jičín
Adresa	741 01 Nový Jičín , Sm. Sady 811/7
Místo stavby	741 01 Nový Jičín , Sm. Sady 811/7
Vypracoval	Kubešová Marie
Evidenční číslo	856433.0
Datum	Květen 2026



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Sm.sady 811

PSČ, obec: /4101 Nový Jičín

K.ú., parcelní č.: Nový Jičín-Horní předměstí, 311/4


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1845,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

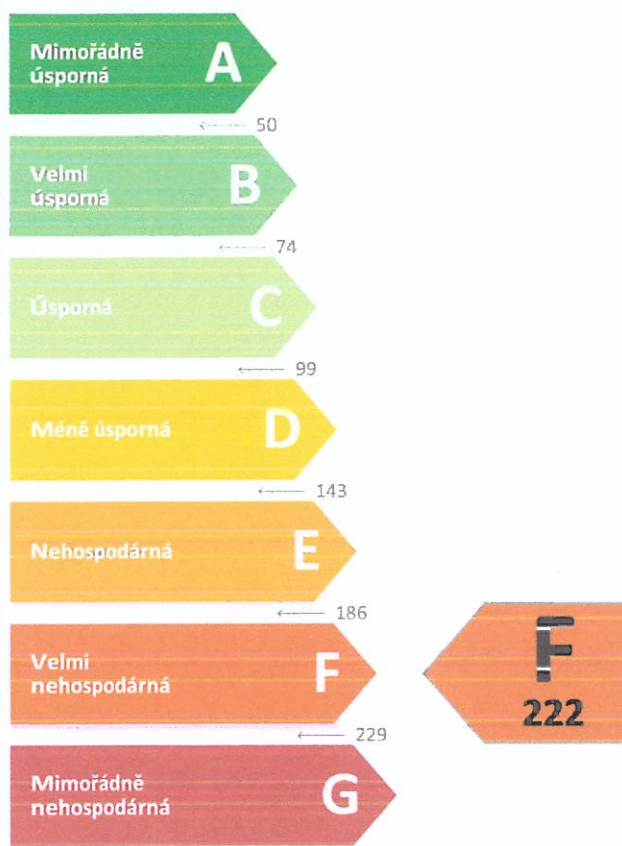


Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 397,0 (99 %)
Elektřina - 5,8 (1 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel oprotu tepla budovy	0,89 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	128 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		218 kWh/(m ² .rok) F
Vytápění	197 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	D
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Marie Kubešová

Osvědčení č.: 0143

Kontakt: kubsova@mybox.cz

Ev. č. průkazu: 856433.0

Vyhotoveno dne: 07.06.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Nový Jičín	Část obce:	
Ulice:	Sm.sady	Č.p / č. or. (č.ev.):	811
Katastrální území:	Nový Jičín-Horní předměstí	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	311/4	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1945	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Bytový dům na ul. Sm.sady tvoří část řadové zástavby objektů k bydlení postavených v roce 1945. Dispozice je obdélníková 38,7 x 15,65 s výškou po hřebeni střechy 15,43m. Budova je třípodlažní nepodsklepená s nevyužitou půdou a sedlovou střechou se spádem 26°. V objektu se nachází 12 bj. Úvodové zdivo je cihelné tl. 600mm bez zateplení. Podlaha 1.N.P. je betonová s návozem a dřevěnou podlahou na trámci. Strop, pod půdou tvoří dřevěná trámová konstrukce s nábýpem a podlahou z podélně ložených cihel. Okna jsou plastová s izol.dvojsklem. Vstupní dveře plast s al.vložkou, dveře do dvora dřevěné plně. V každém bytě je umístěn nástěnný atmosferický nebo kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV. Vytápění je teplovodní s otopnými tělesy panelovými nebo článkovými. PENB je určen pro prodej nebo pronájem bytových jednotek.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upraveným vnitřním prostředím	m ³	6445,3
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1997,8
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,31
Celková energeticky vztáhná plocha budovy	m ²	1845,6
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	18,1

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upraveným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331 1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztáhná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	BD Smetanovy sady 811	Obytná zóna RD byt	☒	☐	20,0	1845,6

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zohledněním účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucená větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	90,3 %	-	-	-	8,2 %	-	-	98,6 %
	363,82	-	-	-	33,23	-	-	397,04
Elektřina	0,0 %	-	-	-	-	1,4 %	-	1,4 %
	0,08	-	-	-	-	5,75	-	5,84

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okoloního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze slunce, země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okoloního prostředí: Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	90,3 %	-	-	-	8,2 %	1,4 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	197	-	-	-	18	3	-	218
MWh/rok	363,90	-	-	-	33,23	5,75	-	402,88

Podíl dodané energie dle účelu

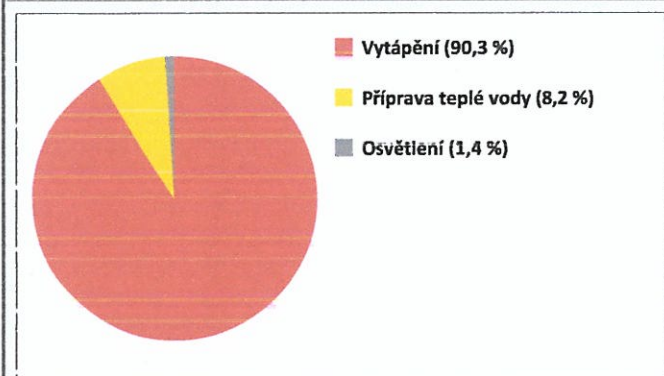

Podíl dodané energie dle energonositele

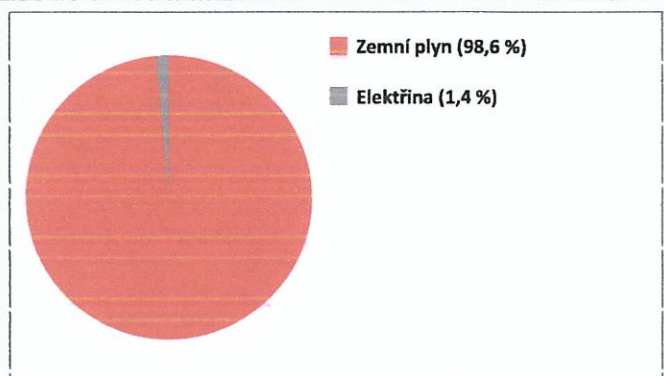

C

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, tepelné ústředny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.

Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucená větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

Zemní plyn	1,0	88,9 %	-	-	-	8,1 %	-	-	97,0 %
		363,86	-	-	-	33,23	-	-	397,09
Elektřina	2,1	0,0 %	-	-	-	-	3,0 %	-	3,0 %
		0,18	-	-	-	-	12,08	-	12,26


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuelní podíl	88,9 %	-	-	-	-	8,1 %	3,0 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	197	-	-	-	-	18	7	-	222
MWh/rok	364,04	-	-	-	-	33,23	12,08	-	409,35

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

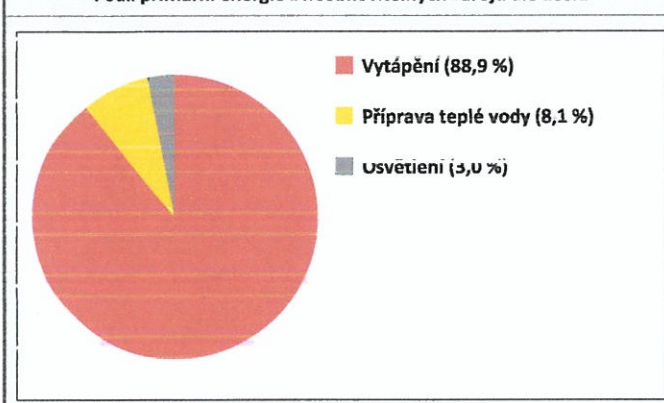

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

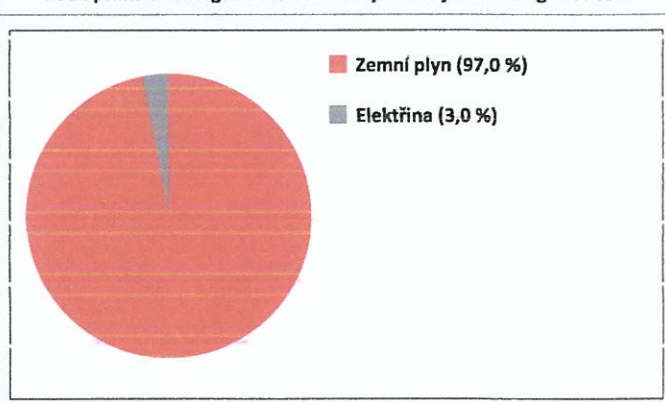


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOISITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	64,19	62,20	53,23	27,89	15,61	7,13	4,01	4,54	14,26	32,45	50,88	66,48
Zemní plyn	63,51	61,66	52,72	27,48	15,27	6,84	3,71	4,17	13,80	31,86	50,24	65,79
Elektřina	0,68	0,55	0,51	0,41	0,35	0,29	0,30	0,37	0,46	0,59	0,65	0,69


Roční průběh dodané energie dle energositelů

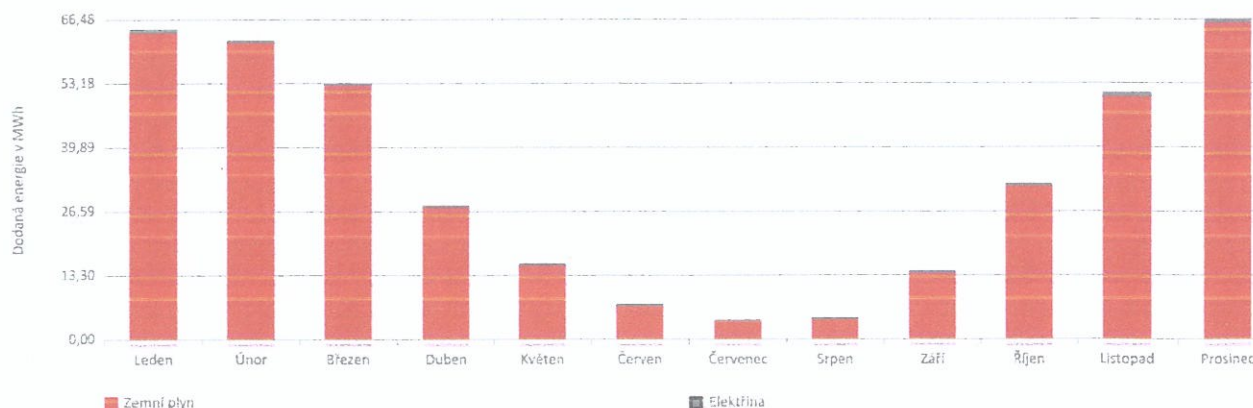

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	64,19	62,20	53,23	27,89	15,61	7,13	4,01	4,54	14,26	32,45	50,88	66,48
Vytápění	60,70	59,11	49,90	24,76	12,45	4,11	0,89	1,35	11,07	29,05	47,51	62,98
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	2,82	2,55	2,82	2,73	2,82	2,73	2,82	2,82	2,73	2,82	2,73	2,82
Osvětlení	0,67	0,54	0,50	0,40	0,34	0,29	0,30	0,37	0,45	0,58	0,64	0,68
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

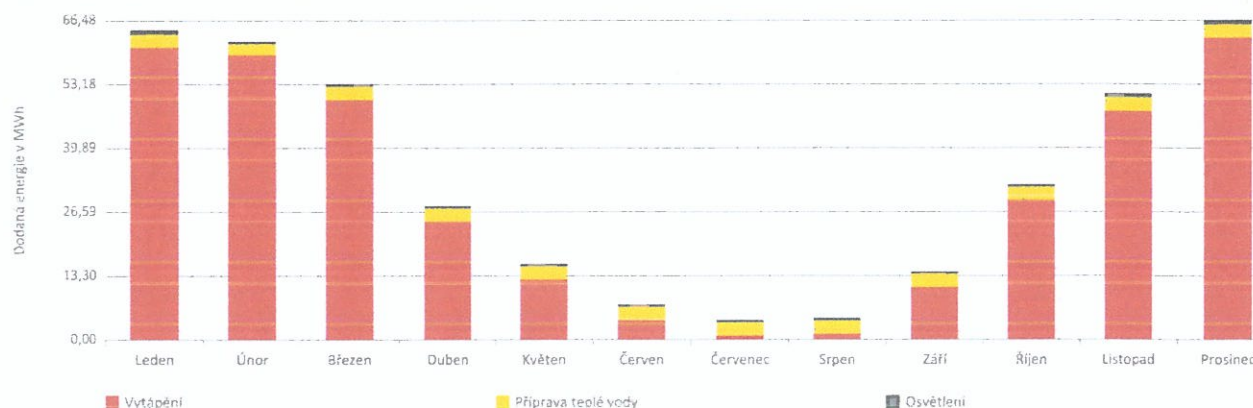

E

BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ


Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infilrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	166,467	Solární zisky	MWh/rok	9,726
Větrání		54,031	Vnitřní zisky - lidé		5,849
Netěsnosti obálky - infiltrace		37,368	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		5,536
Celkem		257,867	Celkem		21,110

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	236,756	kWh/m ² .rok	128
-----------------------------	---------	---------	-------------------------	-----


Bilance ztrát energie (%)

- Stěny vnější (25,9 %)
- Kce k zemině (20,8 %)
- Větrání (20,4 %)
- Netěsnosti (14,1 %)
- Kce k nevyt. prost. (12,2 %)
- Vůlně otvorů (6,6 %)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

- Solární zisky (9,7)
- Vnitřní zisky - lidé (5,8)
- Vnitřní zisky - osvětlení a technologie (5,5)
- Potřeba energie na vytápění (236,8)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY								
Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní prostředí. Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.								
Přehled stavebních prvků a konstrukcí	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha	Součinitel prostupu tepla konstrukce				Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
				Ustanovená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Ustanovená hodnota		
	°C		m²					
Stěny								
SV1	S1 Obvodové zdivo cP 600	20,0	EXT	645,0	1,138	0,30	0,21	542 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				605,3				
KZ1	Pd1 Podlaha 1.N.P.	20,0	ZEM	605,3	0,799	0,45	0,32	254 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				605,3				
KN1	Str1 Strop 3.N.P.	20,0	NEVYT	605,3	0,772	0,30	0,21	368 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				142,2				
VO1	OZ1 Okna plast + 2sklo	20,0	EXT	122,2	1,200	1,50	1,05	114 %
	OZ2 Vstupní dveře	20,0	EXT	1,2	1,700	1,70	1,19	143 %
VO3	DO2 Vst. dveře do dvora	20,0	EXT	12,5	2,300	1,70	1,19	193 %
TEPELNÉ VÁZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tečového prouku stavební konstrukcí, které mohou při řešení narušovat tloušťku tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,100		0,014	714 %

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							Potřeba tepla na vytápění
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí
ZT1	Z1 Plyn. kotel s ohř.TUV	24,0	zemní plyn	363,8	85,0	-	87,0	88,0	100,0 %
									MWh/rok

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							Potřeba tepla na ohřev teplé vody
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní potřeba teplé vody	
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m ³ /rok	% pokrytí
									100,0 %
									28,2

OSVĚTLENÍ

		Převažující typ osvětlovacích zdrojů	Odpovídající energetická plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční koeficienty soustavy			
					Typ osvětlovacích zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na osvětlení
OS1	RD Smetanova sady R11		1845.6	75.0	0.82	1.00	1.00	0.55

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření	Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukce a prvku obálky budovy vč. stínění
KROK 2	Zpětné získávání tepla
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	NE	NE	NE	
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	

NAVŘENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Zateplení obvodní EPS GR 160			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teple vody	Celková dodaná energie		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok		kWh/m².rok
	MWh/rok	MWh/rok		MWh/rok
Hodnocená budova	144	218		222
	265,0	402,9		409,4
Soubor navržených opatření	71	107		110
	130,7	196,6		203,0
Dosažená úspora energie	73	111		112
	134,3	205,3		205,4

I	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
----------	--

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
--	--	--	--

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 1	Splněno:	NE
-------------------------	-------------	----------	----

REFERENČNÍ BUDOVA				
--------------------------	--	--	--	--

Úroveň referenční budovy:	Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	KWh/m ² .rok	%
	Z1: obytná	1845,6	59	44,7

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příslušající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY					
----------------------	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,89	0,27	NE
---	---------------------	-------------------	------	------	----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	218	105	NE
------------------------	-------------------------	-------------------	-----	-----	----

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE					
--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	222	62	NE
---	-------------------------	-------------------	-----	----	----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2025.4 (264/2020 Sb. + 222/2024 Sb.)
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Marie Kubešová	Číslo oprávnění:	0143
Telefon:	603373295	E-mail:	kubesova@mybox.cz


URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a ořímení:	-	Číslo oprávnění:	-
------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	856433.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	07.06.2026		
Platnost průkazu do:	07.06.2036		