

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Účel zpracování:

Povinnost zpracování průkazu dle §7a zákona

Objednatel:
Client:

Společenství vlastníků domu Halasovo nám. 3
Halasovo náměstí 113/3, 638 00 Brno

Zpracovatel:
Supplier:

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno

Název akce:
Project:

Průkaz energetické náročnosti budovy

Lokalizace:
Location:

Bytový dům
Halasovo náměstí 113/3, 638 00 Brno

Energetický auditor:
Accessor's name:

Ing. Jiří Cihlár
č. oprávnění 0997
dle zákona č. 406/2000 Sb.

.....
podpis | signature



Datum vypracování

11.8.2014

Zpracovatelé:

Ing. Jiří Cihlář | energetický auditor

cihlar@dea.cz | tel: 777 010 727

Ing. Roman Pliska | konzultant

pliska@dea.cz | tel: 545 110 147

Zakázkové číslo DEA:

14 297



Cesta k úsporám energií www.dea.cz

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Halasovo náměstí 113/3

PSČ, místo: 638 00 Brno

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 8184,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,25 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 11139,1 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

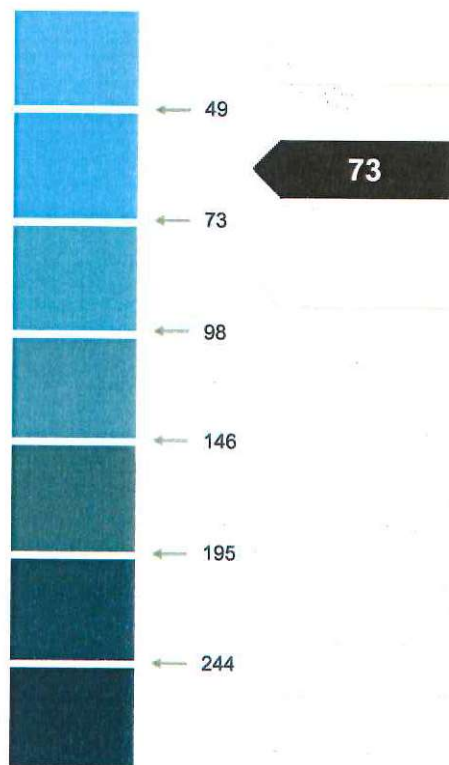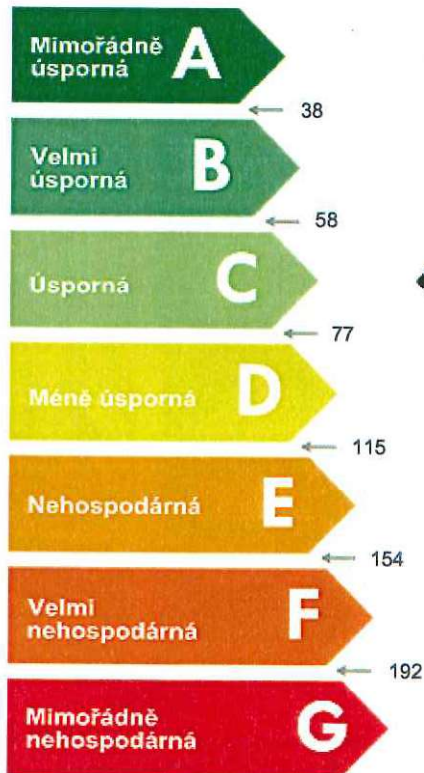

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

663,995


813,038

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 74,5
Dálkové teplo: 589,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné úspěchy							
A							
B		31					
C						22	7
D	0,54						
E							
F							
G							
Mimořádné neúspěchy							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		344,09				247,16	72,74

Zpracovatel: Ing. Jiří Cihlár
Kontakt: www.dea.cz
+420 777 010 727



Osvědčení č.: 0997
Vyhотовeno dne: 11.8.2014
Podpis: