

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Řešovská 563/20, 564/22, 565/24, 566/26, 567/28

PSČ, místo: 181 00 Praha 8

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 7098,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,27 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 9200,3 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

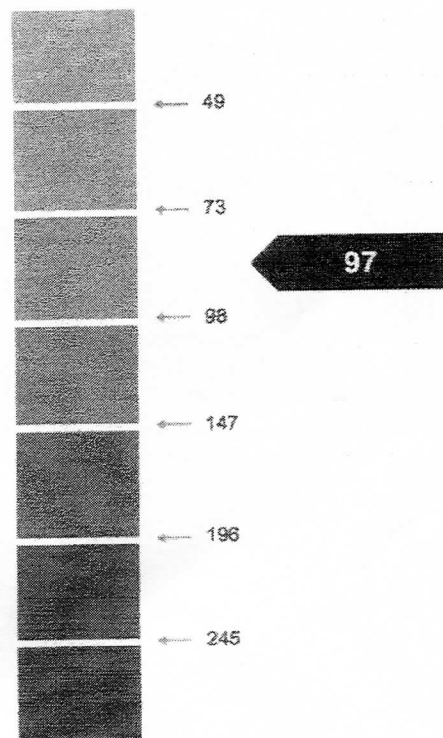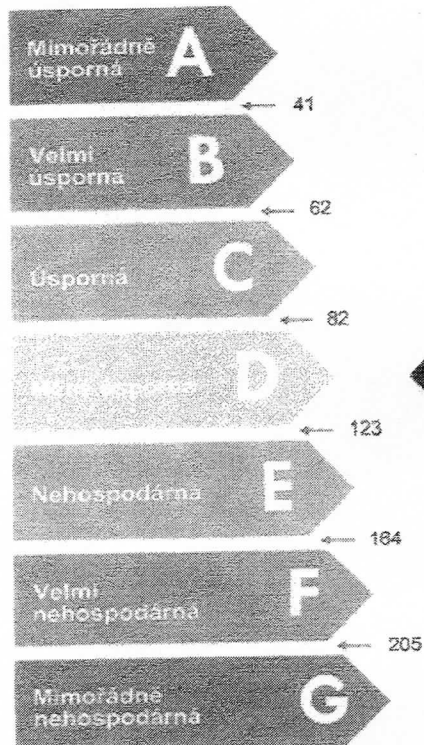

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

816,798

890,843

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 37
Dálkové teplo: 779,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimorádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						
Mimorádně neúsporná							
	0,79	65				20	4
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		597,54				186,50	32,75

Zpracovatel: RNDr. Pavel Fikar

Kontakt: pavel.fikar@pf-energetika.cz

Osvědčení č.: 871

Vyhotoveno dne: 14. 12. 2014

Podpis:

