

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ke Křížku- objekt C3

PSČ, obec: 273 09 Kladno

K.ú., parcelní č.: Dubí u Kladna, 513/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1927,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

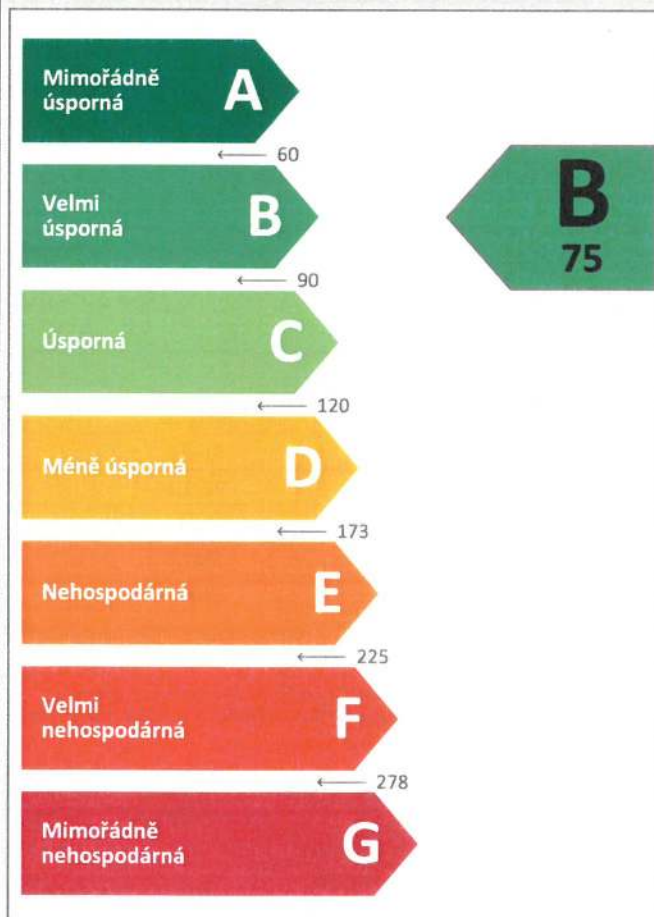


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 123,9 (94 %)
■ Elektřina - 8,0 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,29 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	68 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	38 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Petra Sýkorová

Osvědčení č.: 1294

Kontakt: sykorova@msgroup.cz

Ev. č. průkazu: 420606.1

Vyhotoveno dne: 24.4.2023

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Kladno	Část obce:	Dubí
Ulice:	Ke Křížku- objekt C3	Č.p / č. or. (č.ev.):	
Katastrální území:	Dubí u Kladna	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	513/1	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2022-2023	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba nového bytového domu C3, který je součástí bytového areálu "Na Křížku". Tento areál obsahuje 7 bytových domů- s označením A1, A2, B1, B2, C1, C2 a C3.

Objekt C3 má 4 nadzemní podlaží, v nichž je samostatně stojící. Podzemní podlaží (částečně pod terénem) je společné s objekty B1 a B2. Poslední nadzemní podlaží je ustupující, čímž jsou vytvořeny plochy teras.

Stavba se nachází v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -15 C. Objekt je osaměle stojící nechráněný. Skladby jsou použity z projektu.

Zdrojem tepla pro vytápění, přípravu teplé vody je kondenzační plynový kotel s modulovým hořákem. Systém vytápění je navržen ústřední teplovodní s otopnými tělesy. Ohřev teplé vody bude zajištěn zásobníkem o objemu 1000l.

Větrání je zabezpečeno nasávacími štěrbínami v oknech. Odvod vzduchu je realizován podtlakovým větráním. Jedná se o systém bez rekuperace.

Objekt je rozdělen na 2 zóny. Jedna zóna je obytná s vnitřní návrhovou teplotou dle norem. Druhá zóna jsou komunikační prostory, chodby- zde je návrhová teplota 16 C.

Garáže jsou uvažovány jako nevytápěný prostor. Žádná místnost v objektu není chlazená.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	6129,2
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	2271,2
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,37
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	1927,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	30,7

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Zóna I- byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	1626,8
Z2	Zóna II- chodby	Obytné zóny - komunikace	☒	☐	16,0	300,9
NZ1	Garáže a sklepy	-	☐	☐	-	-

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	54,7 %	-	-	-	39,2 %	-	-	93,9 %
	72,16	-	-	-	51,69	-	-	123,85
Elektřina	0,3 %	-	0,2 %	-	0,4 %	5,2 %	-	6,1 %
	0,37	-	0,30	-	0,53	6,81	-	8,01

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	55,0 %	-	0,2 %	-	39,6 %	5,2 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	38	-	0	-	27	4	-	68
MWh/rok	72,53	-	0,30	-	52,22	6,81	-	131,86

Podíl dodané energie dle účelu

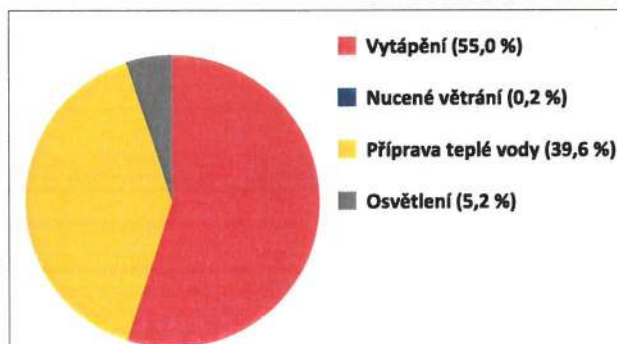

Podíl dodané energie dle energonositele

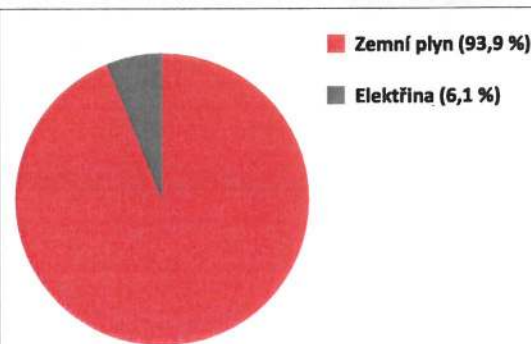

C

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.

Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
% pokrytí									
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok									


ENERGONOSITELE

Zemní plyn	1,0	49,9 %	-	-	-	35,7 %	-	-	85,6 %
		72,16	-	-	-	51,69	-	-	123,85
Elektřina	2,6	0,7 %	-	0,5 %	-	0,9 %	12,2 %	-	14,4 %
		0,96	-	0,77	-	1,37	17,72	-	20,82


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuelní podíl	50,5 %	-	0,5 %	-	36,7 %	12,2 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	38	-	0	-	28	9	-	75
MWh/rok	73,12	-	0,77	-	53,06	17,72	-	144,67

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

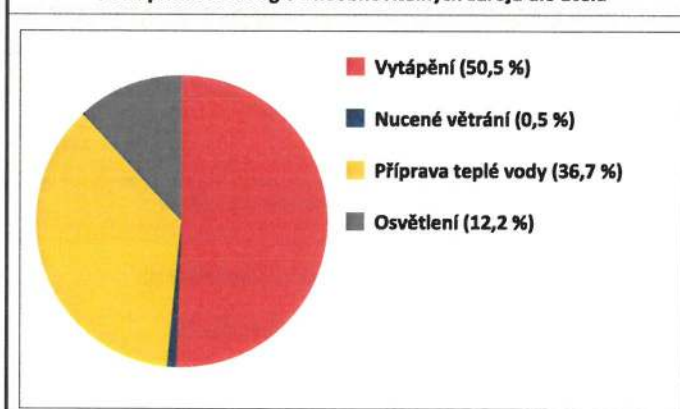


Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

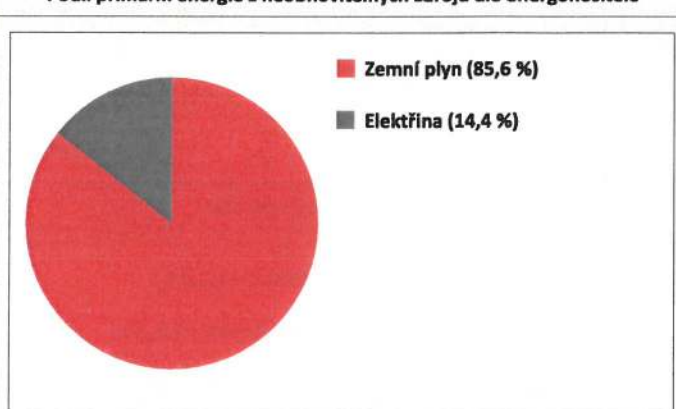


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE DLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	22,46	17,63	13,46	7,01	4,86	4,69	4,83	4,86	5,08	9,63	16,48	20,88
Zemní plyn	21,47	16,81	12,74	6,41	4,40	4,25	4,39	4,39	4,51	8,92	15,65	19,91
Elektřina	0,99	0,82	0,71	0,59	0,47	0,44	0,44	0,47	0,57	0,71	0,82	0,97

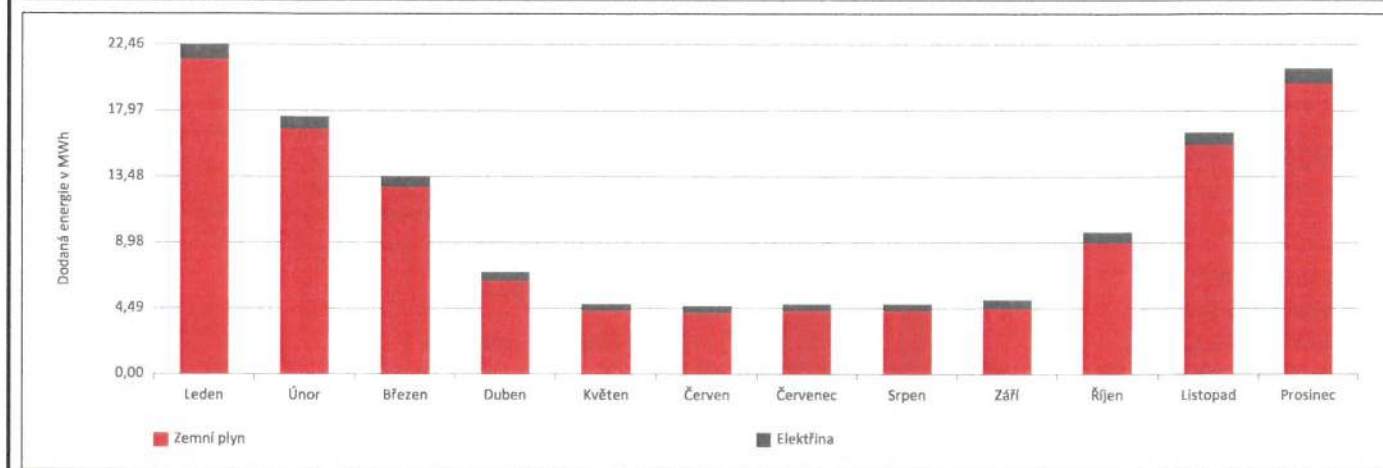Roční průběh dodané energie dle energonositelů**BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	22,46	17,63	13,46	7,01	4,86	4,69	4,83	4,86	5,08	9,63	16,48	20,88
Vytápění	17,14	12,89	8,41	2,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,27	4,59	11,46	15,57
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	4,43	4,01	4,43	4,29	4,43	4,29	4,43	4,43	4,29	4,43	4,29	4,43
Osvětlení	0,86	0,71	0,59	0,48	0,40	0,37	0,37	0,40	0,49	0,58	0,70	0,85
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

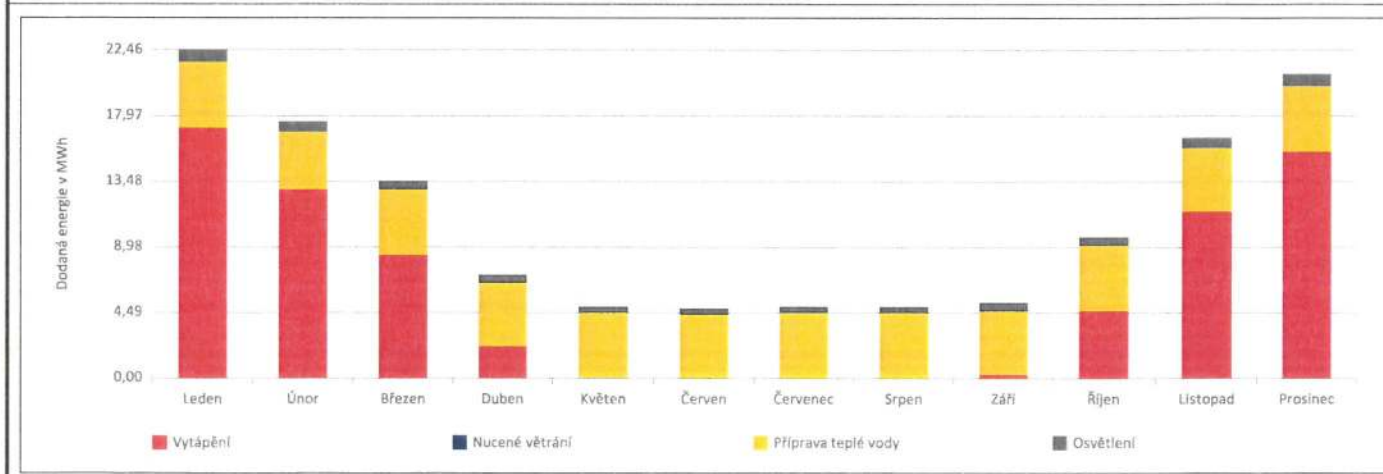Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E

BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ


Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cileným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	56,580	Solární zisky	MWh/rok	21,586
Větrání		39,317	Vnitřní zisky - lidé		11,170
Netěsnosti obálky - infiltrace		5,083	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		8,050
Celkem		100,981	Celkem		40,805

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	60,175	kWh/m ² .rok	31
-----------------------------	---------	--------	-------------------------	----


Bilance ztrát energie (%)

- Větrání (38,9 %)
- Výplně otvorů (24,6 %)
- Stěny vnější (11,6 %)
- Kce k nevyt. prost. (9,2 %)
- Střechy (6,7 %)
- Netěsnosti (5,0 %)
- Tepelné vazby (2,9 %)
- Kce k zemině (1,0 %)

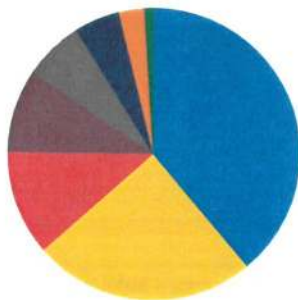

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

- Solární zisky (21,6)
- Vnitřní zisky - lidé (11,2)
- Vnitřní zisky - ostatní (8,0)
- Potřeba energie na vytápění (60,2)

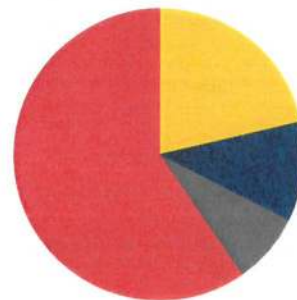

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F

OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			
STĚNY VNĚJŠÍ				824,3				
SV1	Obvodová stěna zdivo- Porotherm 2 ⁺	20,0	EXT	508,6	0,156	0,30	0,21	74 %
SV2	Obvodová stěna-žb 25cm EPS 150	20,0	EXT	205,9	0,169	0,30	0,21	80 %
SV3	Obvodová stěna-žb 20cm EPS 150	16,0	EXT	93,9	0,170	0,40	0,28	61 %
SV4	Obvodová stěna výtah EPS 150	16,0	EXT	8,8	0,324	0,40	0,28	116 %
SV5	Stěna-schodiště/ang.dvorek	16,0	EXT	7,1	0,304	0,40	0,28	109 %
STŘECHY				505,8				
ST1	Plochá střecha	20,0	EXT	314,1	0,151	0,24	0,17	90 %
ST2	Plochá střecha	16,0	EXT	57,8	0,151	0,32	0,22	67 %
ST3	Terasy	20,0	EXT	133,9	0,155	0,24	0,17	92 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				52,5				
PZ1	Podlaha schodiště	16,0	ZEM	35,1	0,304	0,60	0,42	72 %
SZ1	Stěna-výtah/teren	16,0	ZEM	17,4	0,232	0,60	0,42	55 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				522,4				
KN1	Stěna garáž/chodba- žb	16,0	NEVYT	34,7	0,328	0,80	0,56	59 %
KN2	Stěna garáž/chodba- ytong	16,0	NEVYT	15,6	0,302	0,80	0,56	54 %
KN3	Strop nad ⁺	20,0	NEVYT	43,5	0,236	0,60	0,42	56 %
KN4	Strop nad garážemi_revize FASROCK	20,0	NEVYT	391,4	0,192	0,60	0,42	46 %
KN5	Strop nad garážemi_revize FASROCK	16,0	NEVYT	35,5	0,192	0,80	0,56	34 %
KN6	Dveře- garáže	16,0	NEVYT	1,8	1,700	4,70	1,49	114 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				366,3				
VO1	ON.OA1-1500x2140	20,0	EXT	3,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO2	ON.OA6 -1800x2140	20,0	EXT	3,9	0,730	1,50	1,05	70 %
VO3	ON.OA9-2000x2140	20,0	EXT	17,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO4	ON.OAA-2000x2140	20,0	EXT	21,4	0,730	1,50	1,05	70 %
VO5	ON.OC2-1500x2360	20,0	EXT	7,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO6	ON.OC4-1800x2360	20,0	EXT	8,5	0,730	1,50	1,05	70 %
VO7	ON.OC3-1800x2360	20,0	EXT	8,5	0,730	1,50	1,05	70 %
VO8	ON.OC9-2200x2360	20,0	EXT	26,0	0,730	1,50	1,05	70 %
VO9	ON.OF3-1500x2140	20,0	EXT	3,2	0,730	1,50	1,05	70 %

(pokračování)

(pokračování)

VO10	ON.0H1-1000x2360	20,0	EXT	9,4	0,730	1,50	1,05	70 %
VO11	ON.0H3-1500x2360	20,0	EXT	7,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO12	ON.0H4-1800x2360	20,0	EXT	17,0	0,730	1,50	1,05	70 %
VO13	ON.0H5-2000x2360	20,0	EXT	9,4	0,730	1,50	1,05	70 %
VO14	ON.0K1-2700x2360	20,0	EXT	12,7	0,730	1,50	1,05	70 %
VO15	ON.0M1-1500x2140	20,0	EXT	6,4	0,730	1,50	1,05	70 %
VO16	ON.0M6-1800x2140	20,0	EXT	3,9	0,730	1,50	1,05	70 %
VO17	ON.0MD-2200x2140	20,0	EXT	14,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO18	ON.0MS-2700x2140)	20,0	EXT	5,8	0,730	1,50	1,05	70 %
VO19	ON.0N5-1800x2140	20,0	EXT	3,9	0,730	1,50	1,05	70 %
VO20	ON.0N9-1000x2140	20,0	EXT	2,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO21	ON.0B3-1800x2110	20,0	EXT	15,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO22	ON.0B4-1800x2110	20,0	EXT	15,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO23	ON.0B7-1800x2110	20,0	EXT	7,6	0,730	1,50	1,05	70 %
VO24	ON.0B8-1800x2110	20,0	EXT	7,6	0,730	1,50	1,05	70 %
VO25	ON.0F1-1000x2140	20,0	EXT	4,3	0,730	1,50	1,05	70 %
VO26	ON.0F2-1000x2140	20,0	EXT	2,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO27	ON.0G3-1200x2110	20,0	EXT	5,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO28	ON.0G4-1200x2110	20,0	EXT	5,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO29	ON.0G7-1200x2110	20,0	EXT	2,5	0,730	1,50	1,05	70 %
VO30	ON.0G8-1200x2110	20,0	EXT	2,5	0,730	1,50	1,05	70 %
VO31	ON.0G1-1000x2110	20,0	EXT	4,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO32	ON.0G2-1000x2110	20,0	EXT	4,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO33	ON.0G5-1000x2110	20,0	EXT	2,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO34	ON.0G6-1000x2110	20,0	EXT	2,1	0,730	1,50	1,05	70 %
VO35	ON.0AE-2200x2140	20,0	EXT	4,7	0,730	1,50	1,05	70 %
VO36	ON.0CA-2200x2360	20,0	EXT	5,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO37	ON.0CF-2700x2360	20,0	EXT	12,7	0,730	1,50	1,05	70 %
VO38	ON.0D3-1800x2360	20,0	EXT	4,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO39	ON.0DA-2200x2360	20,0	EXT	5,2	0,730	1,50	1,05	70 %
VO40	ON.0DF-2700x2360	20,0	EXT	6,4	0,730	1,50	1,05	70 %
VO41	ON.0H6-2200x2360	20,0	EXT	10,4	0,730	1,50	1,05	70 %
VO42	ON.0J1-1000x2360	20,0	EXT	2,4	0,730	1,50	1,05	70 %
VO43	ON.0J4-1800x2360	20,0	EXT	4,2	0,730	1,70	1,12	65 %
VO44	ON.0J6-2200x2360	20,0	EXT	5,2	0,730	1,70	1,12	65 %
VO45	ON.0V9-2200x2360	20,0	EXT	10,4	0,730	1,70	1,12	65 %
VO46	ON.0W9-2200x2360	20,0	EXT	5,2	0,730	1,70	1,12	65 %
VO47	ON.0S1-1600x9125	16,0	EXT	14,6	1,500	2,00	1,40	107 %

(pokračování)

(pokračování)

VO48	ON.OR2- střešní výlez	16,0	EXT	1,1	1,400	1,85	1,31	107 %
VO49	Vstupní dveře 1600x2410	16,0	EXT	3,9	1,700	2,30	1,49	114 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukci, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	0,020		0,014	143 %
----------------------	-------	--	-------	-------

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							Potřeba tepla na vytápění
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí MWh/rok
ZT1	Vytápění	79,0	zemní plyn	72,2	103,0	-	92,0	88,0	100,0 % 60,2

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m³/hod	m³/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m³	%
VT1	VZT	1670,4	1317,7	0,3	25,0	-	500,0	74,3

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							Potřeba tepla na ohřev teplé vody
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m³/rok	% pokrytí MWh/rok
ZT1	Vytápění	45,0	zemní plyn	51,7	103,0	-	61,4	626,0	100,0 % 32,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
OS1	Zóna I- byty	LED	1626,8	100,0	0,86	1,00	1,00	0,80
OS2	Zóna II- chodby	LED	300,9	75,0	0,86	1,00	1,00	0,80

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále sníží její energetickou náročnost a zvýší podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	-
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	-
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	-

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Je součástí návrhu doporučení
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Možnost instalace a využití kombinované výroby elektřiny a tepla pro daný objekt nebylo vzhledem k investičním nákladům a zadané koncepci vytápění bytových jednotek uvažováno. Výroba tepla z kogenerační jednotky by zhoršila energetickou náročnost budovy
	Soustava zásobování tepelnou energií	ANO	ANO	ANO	Na přání investora nebylo uvažováno. Jedná se o změnu stavby před dokončením.
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	Využití tepelných čerpadel z ekonomických důvodů nebylo uvažováno

NAVŘZENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Navržené opatření spočívá v instalaci fotovoltaických panelů na střeše objektu a následné využití elektřiny k ohřevu TV.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	48	68	75	
	92,9	131,9	144,7	
Soubor navržených opatření	48	68	59	
	92,9	131,9	114,4	
Dosažená úspora energie	0	0	16	
	0,0	0,0	30,3	

I	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
----------	--

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
--	--	--	--

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 1	Splněno:	ANO
-------------------------	-------------	----------	-----

REFERENČNÍ BUDOVA				
--------------------------	--	--	--	--

Úroveň referenční budovy:	Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Obytná	1626,8	42	32,0
	Obytná	300,9	33	22,8

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příslušající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY					
----------------------	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek		0,29	0,40	ANO
---	---------------------	-------------------	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		68	97	ANO
------------------------	-------------------------	-------------------	--	----	----	-----

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE					
--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		75	75	ANO
---	-------------------------	-------------------	--	----	----	-----

J

OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2020.11
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Název stavby:	Bytový areál "Na Křížku"	Stupeň PD:	ZSPD
Stavebník:	ICON PARK	IČ:	09767274
Generální projektant:	MS architekti s.r.o.	IČ:	62580426
Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Studnička	Č. autorizace:	0007877

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Petra Sýkorová	Číslo oprávnění:	1294
Telefon:	+420721971896	E-mail:	sykorova@msgroup.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	420606.1	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	24.4.2023		
Platnost průkazu do:	24.04.2033		



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petra Sýkorová

r. č. 825409/5773

je oprávněna

zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 26.2.2014

~~~~~

~~~~~

~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 1294**

V Praze dne 28. 2. 2014

  
**Ing. Pavel Šolc**

náměstek ministra průmyslu a obchodu

