

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nedvěžská 2229, 22230, 22231, 2232  
 PSC, místo: 100 00 Praha 10  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Plocha obálky budovy: 3 810,10 m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,36 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: 3 596,00 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

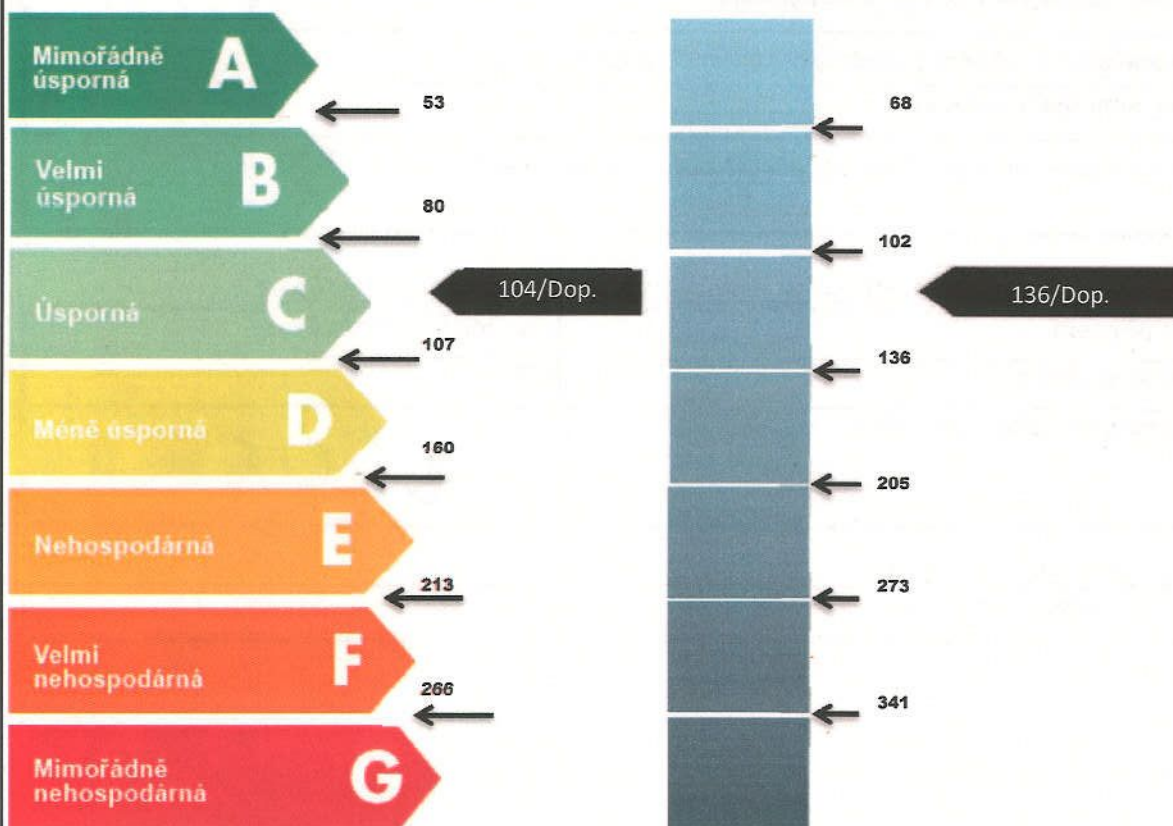

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**373,722**

**488,586**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOŠETĚLNOSTI NA DODÁVANÉ ENERGII	
<b>Opatření pro:</b>	<b>Stanovena</b>	<p>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CZT</li> <li>■ Elektřina</li> <li>■ Biomasa</li> <li>■ Hnědé uhlí</li> <li>■ Černé uhlí</li> </ul>	
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>		
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>		
Střechu:	<input type="checkbox"/>		
Podlahu:	<input type="checkbox"/>		
Vytápění:	<input type="checkbox"/>		
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>		
Větrání:	<input type="checkbox"/>		
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>		
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jiné:	<input type="checkbox"/>		
<p>Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou</p> <p style="text-align: right;">Doporučení</p>			

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY						
Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
<p><b>U<sub>em</sub> (W/m<sup>2</sup>K)</b></p> <p>0,61</p>	<p><b>Dílčí dodané energie</b> Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</p>					
	44				49	Dop 11
<b>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</b>	<b>156,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,62</b>	<b>40,46</b>
Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.		Osvědčení č.:		MPO č.629		
Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51		Vyhotoveno dne:		8.10.2014		
		Podpis:				