

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Bytový dům
Moravské náměstí 72
569 02, Březová nad Svitavou
katastrální území Březová nad
Svitavou [614726]
parc. č. st.37



Energetický specialista

Ing. Petr Šafář
Číslo oprávnění: 1567

Evidenční číslo

732614.0

Datum vydání

31.05.2025

Verze dokumentu



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Moravské náměstí, 72
PSČ, místo: 569 02, Březová nad Svitavou
K.ú., parcelní č.: Březová nad Svitavou (614726), st.37
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 896 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 83.4
■ elektřina: 6.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	101 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	82.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.4 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	7.70 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Šafář

Osvědčení č.: 1567

Kontakt: safar@safarcz.cz

Ev. č. průkazu: 732614.0

Vyhotoveno dne: 31.05.2025

Podpis:

Safar



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Březová nad Svitavou	Část obce:	
Ulice:	Moravské náměstí	Č.p. / č. or. (č.ev.)	72
Katastrální území:	Březová nad Svitavou (614726)	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	st.37	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2016	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	3 024,2
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1 090,8
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,36
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	896,3
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	15,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Vytápěná část BD - 1-3NP	(m) Bytový dům - obytné prostory	☒	☐	-	731,9
Z2	Vytápěná část BD - obchod (1NP)	Budovy pro obchodní účely - prodejní plochy	☒	☐	20	164,4
NZ3	NEvytápěná část BD - půda	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	---	---	---	---	---	7,6%	---	7,6%
	---	---	---	---	---	6.90	---	6.90
zemní plyn	82,1%	---	---	---	10,3%	---	---	92,4%
	74.2	---	---	---	9.29	---	---	83.4


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	82,1%	---	---	---	10,3%	7,6%	---	100,0%
kWh/m²rok	82,7	---	---	---	10,4	7,7	---	100,8
MWh/rok	74.2	---	---	---	9.29	6.90	---	90.3

Podíl dodané energie dle účelu

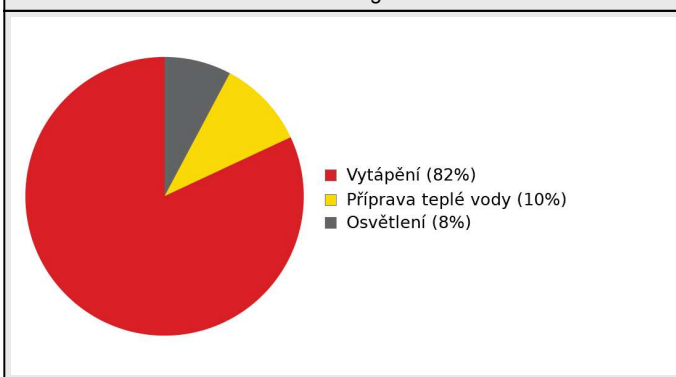

Podíl dodané energie dle energonositele

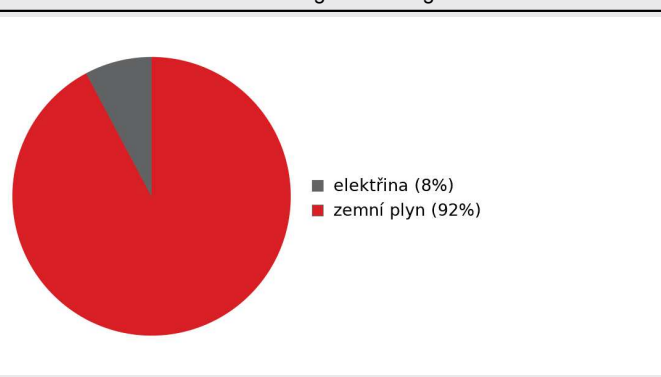

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,6	---	---	---	---	---	17,7%	---	17,7%
		---	---	---	---	---	17,9	---	17,9
zemní plyn	1,0	73,1%	---	---	---	9,2%	---	---	82,3%
		74,2	---	---	---	9,29	---	---	83,4


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	73,1%	---	---	---	---	9,2%	17,7%	---	100,0%
kWh/m²rok	82,7	---	---	---	---	10,4	20,0	---	113,1
MWh/rok	74,2	---	---	---	---	9,29	17,9	---	101

Podíl dodané energie dle účelu

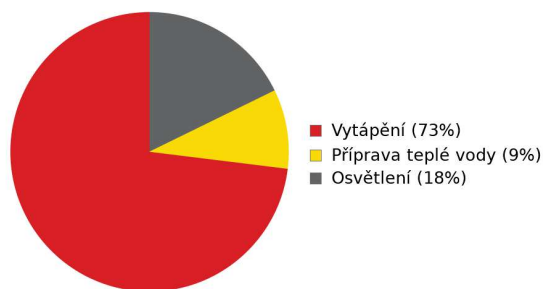


Podíl dodané energie dle energonositele

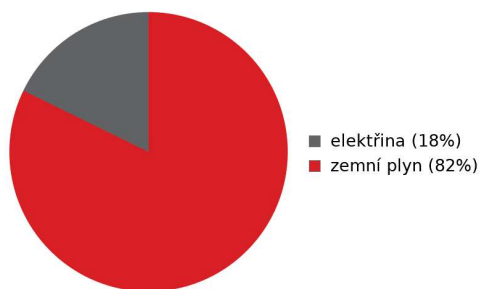


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	16.3	11.6	10.9	4.21	4.87	1.57	1.45	1.42	2.81	8.12	12.4	14.7
elektřina	0.59	0.53	0.59	0.57	0.59	0.57	0.59	0.59	0.57	0.59	0.57	0.59
zemní plyn	15.7	11.1	10.3	3.64	4.28	1.01	0.87	0.84	2.24	7.53	11.9	14.1

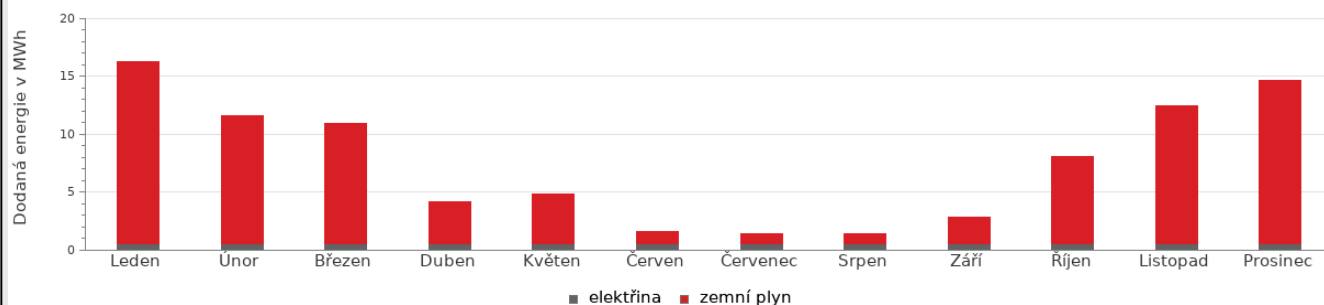Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	16.3	11.6	10.9	4.21	4.87	1.57	1.45	1.42	2.81	8.12	12.4	14.7
Vytápění	14.9	10.3	9.54	2.88	3.49	0.24	0.08	0.05	1.48	6.74	11.1	13.3
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.79	0.71	0.79	0.76	0.79	0.76	0.79	0.79	0.76	0.79	0.76	0.79
Osvětlení	0.59	0.53	0.59	0.57	0.59	0.57	0.59	0.59	0.57	0.59	0.57	0.59

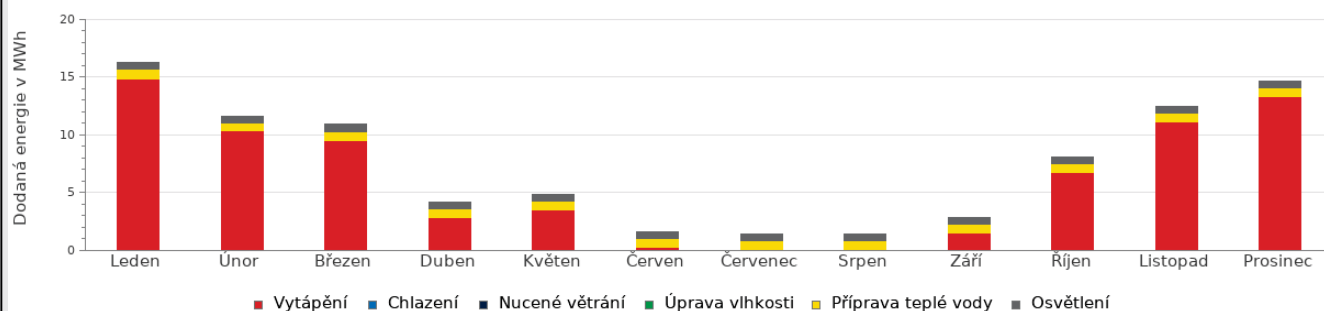
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	36.1	Solární zisky	MWh/rok	11.1
Větrání		23.9	Vnitřní zisky - lidé		7.22
Netěsnosti obálky - infiltrace		21.1	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		7.45
Celkem		81.1	Celkem		25.8

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	55,3	kWh/m².rok	61,8
-----------------------------	---------	------	------------	------

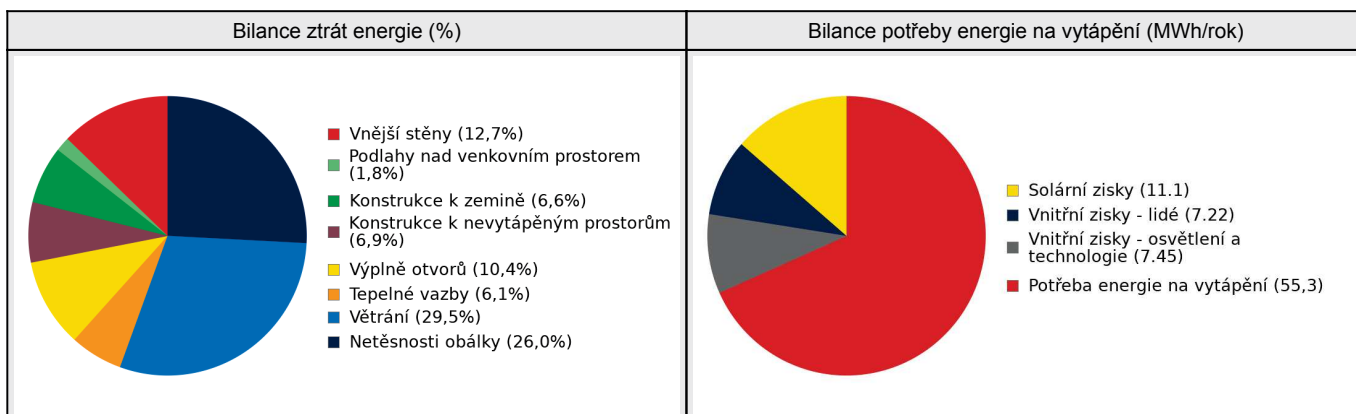**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY								
Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.								
Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
		Θ_i	---	A_j	Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			
VNĚJŠÍ STĚNY				395,1				
STN-1	Obvodové zdívo + EPS (Z1)	20	EXT	162,1	0,315	0,30	0,30	105%
STN-1	Obvodové zdívo + EPS (Z2)	20	EXT	119,2	0,315	0,30	0,30	105%
STN-2	Obvodové zdívo (3NP) (Z1)	20	EXT	113,8	0,209	0,30	0,30	70%
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM				42,7				
PDL-3	Podlahová k-ce nad průjezdem (Z1)	20	EXT	42,7	0,379	0,24	0,24	158%
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				270,3				
PDL(z)-4	Podlahová k-ce 1NP (Z1)	20	ZEM	105,9	1,105	0,45	0,45	246%
PDL(z)-4	Podlahová k-ce 1NP (Z2)	20	ZEM	164,4	1,105	0,45	0,45	246%
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				313,0				
STR-5	Stropní k-ce 3NP (Z1-Z3)	20	NZ3	313,0	0,201	0,30	0,30	67%
VÝPLNĚ OTVORŮ				69,6				
VYP-7	Nová okna 1,2 - V (Z1)	20	EXT	22,1	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-7	Nová okna 1,2 - V (Z2)	20	EXT	1,3	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-8	Nová okna 1,2 - Z (Z1)	20	EXT	31,2	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-8	Nová okna 1,2 - Z (Z2)	20	EXT	7,6	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-9	Vstupní dveře 2,0 - V (Z1)	20	EXT	1,9	2,000	1,70	1,70	118%
VYP-10	Vstupní dveře 2,4 - Z (Z1)	20	EXT	3,9	2,400	1,40	2,40	100%
VYP-10	Vstupní dveře 2,4 - Z (Z2)	20	EXT	1,8	2,400	1,40	2,40	100%
TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,050	---	0,020	250%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla¹	Systém vytápění uvnitř budovy									
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění		
					kW	MWh/rok				%	COP
%		%	%	% pokrytí							
MWh/rok											
K-1	9x Plynový kotel (byty)	216	zemní plyn	56.9	92	---	90%	90%	77%		
									42.5		
K-2	1x Plynový kotel (prodejna)	24	zemní plyn	17.2	92	---	90%	90%	23%		
									12.8		

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy												
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody					
					kW	MWh				%	---	%	m³/rok	% pokrytí
														MWh/rok
K-1	9x Plynový kotel (byty)	216	zemní plyn	8.47	92	---	TVsys 1: 50,1 TVsys 2: 63,7	320,01	91,2					
									7.81					
K-2	1x Plynový kotel (prodejna)	24	zemní plyn	0.82	92	---	TVsys 2: 63,7	35,56	8,8					
									0.75					

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztázná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
Z1 (L1)	Vytápěná část BD - 1-3NP	RD a BD	585,53	100	1,70	1,00	1,00	0,77
Z2 (L1)	Vytápěná část BD - obchod (1NP)	RD a BD	131,51	300	1,70	1,00	1,00	0,91

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE					
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.					
Úsporné opatření		Popis návrhu			
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny			
		OP _s -1 - Zateplení obálky			
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Podlahy:			
		OP _s -1 - Zateplení obálky			
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.			

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Je navrženo zateplení obálky budovy (zdívo a podlahová k-ce 1NP). Dále změna zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV na tepelné čerpadlo vzduch-voda.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	66,03	100,79	113,11	
	59.2	90.3	101	
Soubor navržených opatření	55,28	86,38	98,70	
	49.5	77.4	88.5	
Dosažená úspora energie	10,75	14,41	14,41	-
	9.64	12.9	12.9	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Vytápěná část BD - 1-3NP (obytná zóna)	731,9	75,8	3
	Z2 - Vytápěná část BD - obchod (1NP) (ostatní zóna)	164,4		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,36	0,37	---
---	---------------------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	100,79	147,85	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	113,11	156,76	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	IIIDEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.5 (264/2020 Sb.)
Klimatická data:	2020	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Petr Šafář	Číslo oprávnění:	1567
Telefon:	777621850	E-mail:	safar@safarcz.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	732614.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	31.05.2025		
Platnost průkazu do:	31.05.2035		