

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **nám. Marie Poštové 1737,**

k.ú. 602868, p.č. 6784

PSČ, místo: **266 01, Beroun**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **797.9**

m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.58**

m²/m³

Celková energeticky vztáhná plocha: **423.9**

m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

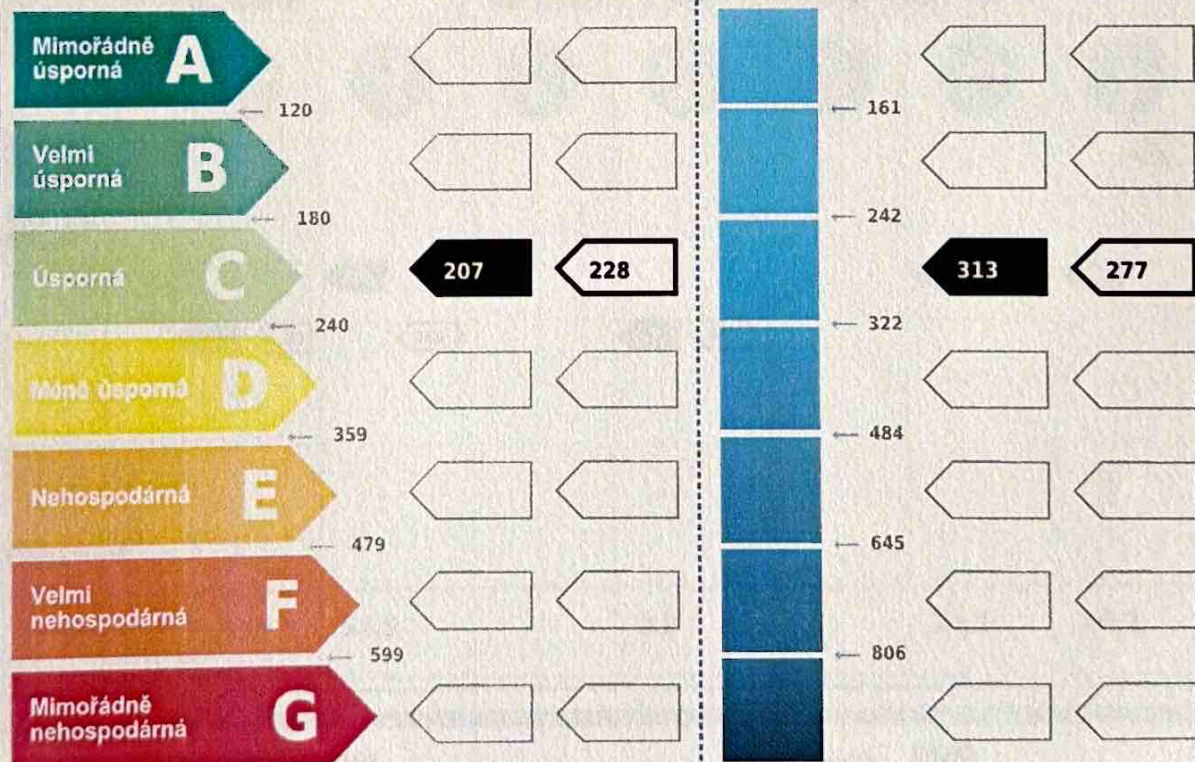

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

87.7


132.6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☒	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

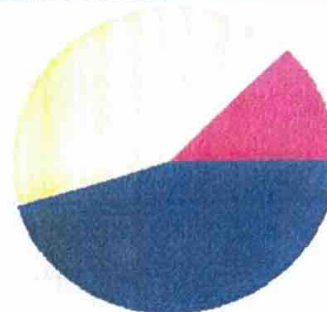

■ elektrická energie: 40.2
■ Slunce, energie prostředí: 36.7
■ zemní plyn: 10.9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie		Měrné hodnoty		kWh/(m ² ·rok)	
A							8.1
B							
C		129				34.2	34.2
D	0.20	0.20	180	5.2	5.2		
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		54.9		2.2		14.5	16.2

Zpracovatel: Ing. Jiří Soukup

Kontakt: Ke Slemenům 206, 267 29, Zadní Třeban
+420721335066 / soukup.jirka@email.cz

Osvědčení č.: 1080

Vyhotoveno dne: 22.4.2016

Podpis: