



Průkaz energetické náročnosti budovy

Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 264/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Bytový dům

Dvorská 18, Blansko

Vlastník budovy:	Společenství vlastníků domu Dvorská 18, Blansko, IČ: 26246325
Adresa objektu:	Dvorská 1507/18, 678 01 Blansko k. ú.: Blansko [605018]
Zpracovatel:	OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
Sídlo společnosti:	Křížínkov 37, 594 53
Kancelář:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Telefon; e-mail:	734 237 835; adam2@optimalizacebudov.cz
Vypracoval:	Bc. Jan Lakomý; Ing. Pavel Adam, Ph.D.
Energetický specialista:	Ing. Pavel Adam, Ph.D.
Osvědčení do zapsání do seznamu ES:	1468
Datum vypracování:	20.3.2025

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2009 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Dvorská 1507/18

PSČ, obec: 678 01 Blansko

K.ú., parcelní č.: Blansko [605018], st. 1813


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3107,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

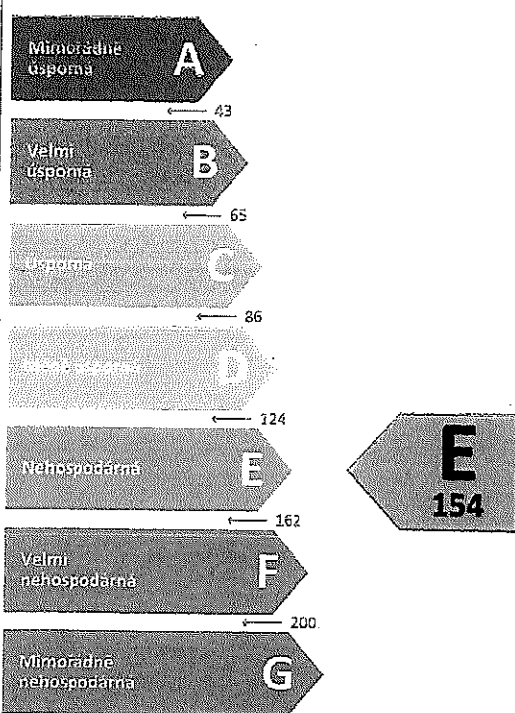


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 444,1 (97 %)
- Elektrina - 16,1 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,14 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	99 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	148 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	129 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Pavel Adam, Ph.D.


Osvědčení č.: 1468

Kontakt: adam2@optimalizacebudov.cz

Ev. č. průkazu: 706014-0

Vyhotoveno dne: 26.03.2025

Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Blansko	Část obce:	Blansko
Ulice:	Dvorská	Č.p. / č. or. (č.ev.):	1507/18
Katastrální území:	Blansko [605018]	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 1813	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1966	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Věžový bytový dům na ulici Dvorská 18 je 10tí podlažní objekt. Obvodové stěny z cihel metrického formátu CDm tloušťky 420 mm nejsou zatepleny. Regenerace oken započala, jsou osazeny plastové profily s izolačním trojsklem. Střecha je zateplena 200 mm minerální vaty. Stropy nad přízemím za vchodovými dveřmi jsou zatepleny. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je sestava dvou kondenzačních plynových kotlů o celkovém výkonu 220 kW. Teplá voda je připravována zmíněnými kotly se zásobníkem o objemu 800 l. Vetrání je přirozené. Osvětlení dle preferencí uživatelů.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upraveným vnitřním prostředím	m ³	9363,7
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	2889,6
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,31
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m ²	3107,1
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	20,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upraveným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztázná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	z1_obytná	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	2528,8
Z2	z2_schodiště	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	10,0	578,3

B	CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
---	------------------------

Dodaná energie je dle 64 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadlo, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřeva, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	87,0 %	-	-	-	9,5 %	-	-	96,5 %
	400,18	-	-	-	43,90	-	-	444,08
Elektřina	0,3 %	-	-	-	0,0 %	3,2 %	-	3,5 %
	1,16	-	-	-	0,01	14,90	-	16,06

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	87,2 %	-	-	-	9,5 %	3,2 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m ² .rok	129	-	-	-	14	5	0	148
MWh/rok	401,34	-	-	-	43,91	14,90	0,00	460,15

Podíl dodané energie dle účelu

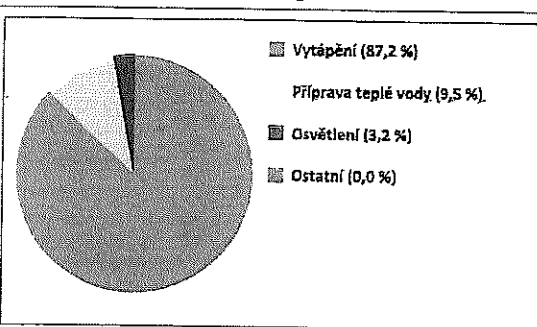

Podíl dodané energie dle energonositele

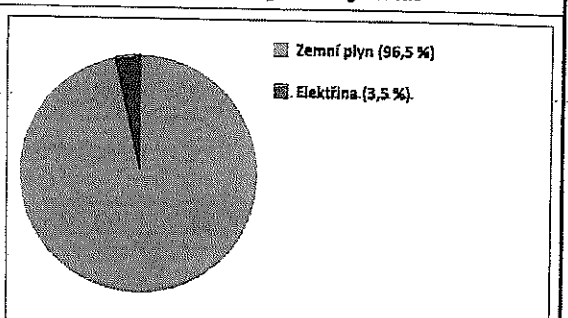


C	PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
----------	--

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
 Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor přímání energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	1,0	83,8 %	-	-	-	9,2 %	-	-	92,9 %
		400,23	-	-	-	43,91	-	-	444,14
Elektřina	2,1	0,5 %	-	-	-	0,0 %	6,5 %	-	7,1 %
		2,43	-	-	-	0,01	31,28	-	33,73

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		84,3 %	-	-	-	9,2 %	6,5 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m².rok		130	-	-	-	14	10	0	154
MWh/rok		402,66	-	-	-	43,92	31,28	0,00	477,87

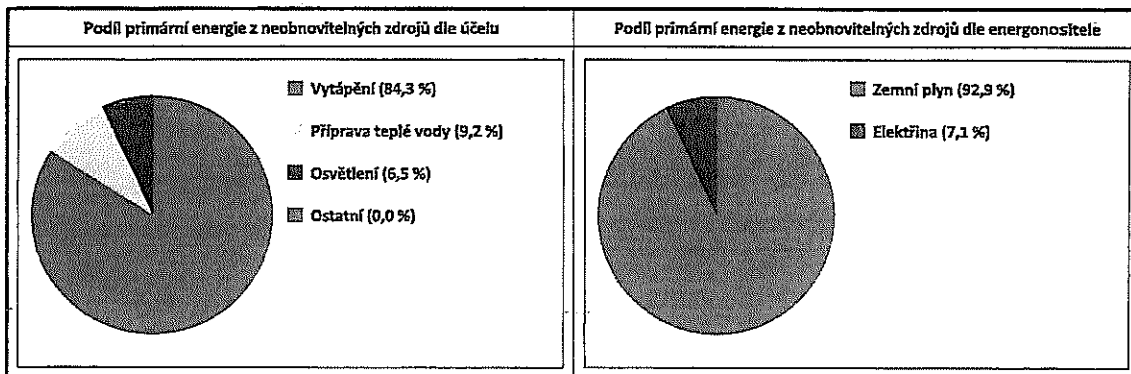





D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOONOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	83,41	71,31	60,41	26,40	13,07	6,37	4,49	4,82	12,10	36,48	60,72	80,58
Zemní plyn	81,48	69,74	58,93	25,29	12,15	5,61	3,72	3,86	10,89	34,88	58,90	78,63
Elektrina	1,93	1,57	1,48	1,11	0,91	0,76	0,77	0,95	1,21	1,60	1,82	1,95

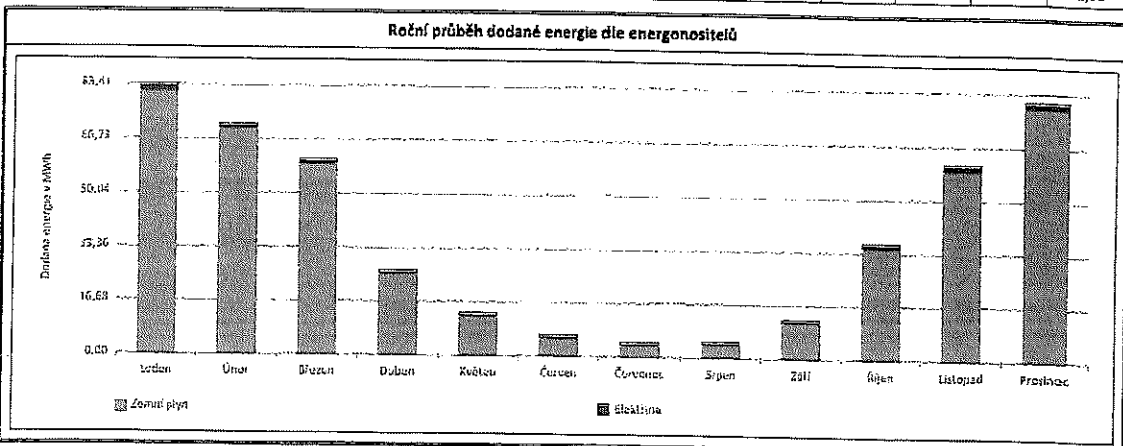

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	83,41	71,31	60,41	26,40	13,07	6,37	4,49	4,82	12,10	36,48	60,72	80,58
Vytápění	77,93	66,53	55,38	21,76	8,47	2,03	0,00	0,15	7,32	31,24	55,45	75,08
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Název větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	3,73	3,37	3,73	3,61	3,73	3,61	3,72	3,72	3,61	3,73	3,61	3,73
Osvětlení	1,75	1,40	1,31	1,02	0,86	0,73	0,77	0,95	1,16	1,51	1,66	1,77
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

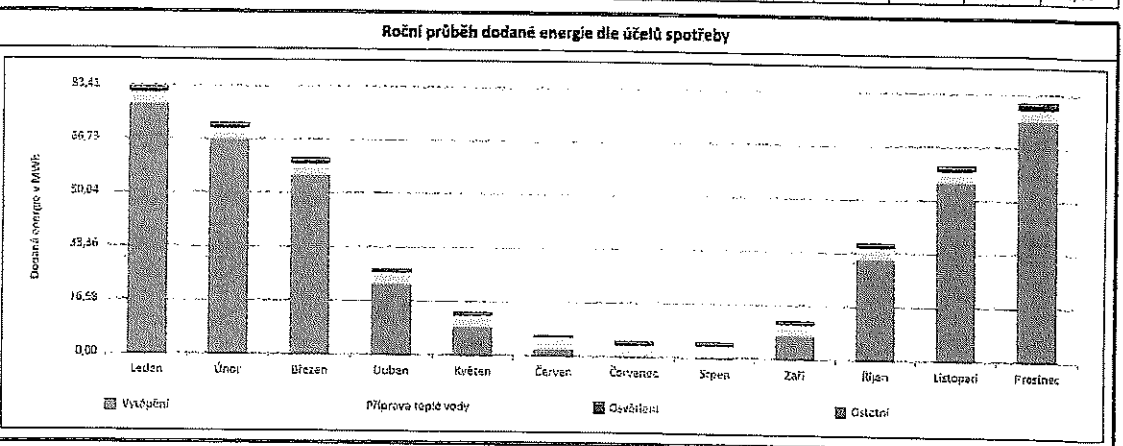

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ					
BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ					
Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infilrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.					
ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	295,347	Solární zisky	MWh/rok	35,392
Větrání		52,089	Vnitřní zisky - lidé		10,007
Netěsnosti obálky - infiltrace		15,403	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		9,122
Celkem		362,838	Celkem		54,521
POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ		MWh/rok	308,318	kWh/m ² .rok	99
Bilance ztrát energie (%)			Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)		
■ Stěny vnější (57,6 %) ■ Větrání (14,4 %) ■ Výplně otvorů (13,1 %) ■ Tepelné vazby (6,9 %) ■ Netěsnosti (4,2 %) ■ Kce k nevyt. prost. (3,7 %) ■ Kce k zemině (0,1 %)  <td colspan="3"> ■ Solární zisky (35,4) ■ Vnitřní zisky - lidé (10,0) ■ Vnitřní zisky - ostatní (9,1) ■ Potřeba energie na vytápění (308,3)  </td>			■ Solární zisky (35,4) ■ Vnitřní zisky - lidé (10,0) ■ Vnitřní zisky - ostatní (9,1) ■ Potřeba energie na vytápění (308,3) 		
BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ					
Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.					

F OBÁLKA BUDOVY								
Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.								
Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlé prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			
STĚNY VNĚJŠÍ				1839,0				
SV1	S1 - stěna obvodová	20,0	EXT	1766,1	1,250	0,30	0,30	417 %
SV2	S1 - stěna obvodová	10,0	EXT	72,8	1,250	0,80	0,53	238 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				48,8				
PZ1	PDL1 - podlaha na zemině	10,0	ZEM	48,8	1,475	1,20	0,79	187 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				518,5				
KN1	PDLN1 - podlaha nad nevyt. <i>cihlově</i>	20,0	NEVYT	189,0	0,520	0,60	0,60	87 %
KN2	SCH1 - střecha	20,0	NEVYT	261,1	0,185	0,30	0,30	62 %
KN3	SCH1 - střecha	10,0	NEVYT	16,1	0,185	0,80	0,53	35 %
KN4	STR1 - strop pod strojovnou	10,0	NEVYT	30,2	0,824	0,80	0,53	157 %
SZ1	SZ - stěna k zemině	10,0	ZEM	22,1	0,310	1,60	1,05	30 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				483,4				
VO1	D1 - dveře vstupní SZ	10,0	EXT	7,3	1,700	4,50	2,96	57 %
VO2	D2 - dveře vstupní JV	10,0	EXT	3,6	1,700	4,50	2,96	57 %
VO3	O1 - okna JZ	20,0	EXT	114,8	1,200	1,50	1,50	80 %
VO4	O1 - okna JZ	10,0	EXT	2,2	1,200	4,00	2,63	46 %
VO5	O2 - okna SZ	20,0	EXT	88,2	1,200	1,50	1,50	80 %
VO6	O3 - okna SV	20,0	EXT	103,3	1,200	1,50	1,50	80 %
VO7	O4 - okna JV	20,0	EXT	87,1	1,200	1,50	1,50	80 %
VO8	O5 - okna chodba SZ	10,0	EXT	42,0	1,200	4,00	2,63	46 %
VO9	O6 - okna chodba JV	10,0	EXT	35,0	1,200	4,00	2,63	46 %
TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, papř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukci, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,100		0,020	500 %

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).


SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučena snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření	Popis návrhu	
KROK 1 Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Doporučují zateplení neprůsvitných konstrukcí min. na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2.	
KROK 2 Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Doporučují zachování navrženého stavu.	
KROK 3 Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Doporučují zachování navrženého stavu.	

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Doporučují instalaci 30 m ² PV panelů na střechu objektu.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	ANO	ANO	Není doporučeno z důvodu nevhodného poměru spotřeby elektřiny a tepla v domě.
	Soustava zásobování tepelnou energií	ANO	NE	ANO	
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	Z ekonomického hlediska není doporučeno.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření		Doporučují zateplení neprůsvitných konstrukcí min. na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2. Doporučují instalaci 30 m2 PV panelů na střechu objektu.		
Hodnocená budova	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Soubor navržených opatření	112	148	154	
	347,0	460,1	477,9	
	Dosažená úspora energie	53	72	74
165,0		223,8	229,9	
		59	76	80
	182,0	236,3	248,0	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY									
CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY									
Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek				Splněno:	není požadavek			
REFERENČNÍ BUDOVA									
Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna								
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení					
					m ²	KWh/m ² .rok	%		
		Z1: obytná	2528,8	48	3,0				
		Z2: jiná než obytná	578,3	48	3,0				
PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY									
V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.									
Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příslušající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno	
MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE									
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)									
X	-	-	-	-	-	-	-	-	
MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY									
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)									
X	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBÁLKA BUDOVY									
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)									
X	-	-	-	-	-	-	-	-	
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE									
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)									
X	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)									
X	-	-	-	-	-	-	-	-	

J OSTATNÍ ÚDAJE			
METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2025.4 (264/2020 Sb. + 222/2024 Sb.)
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1
ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.			
DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ			
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis		
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/		

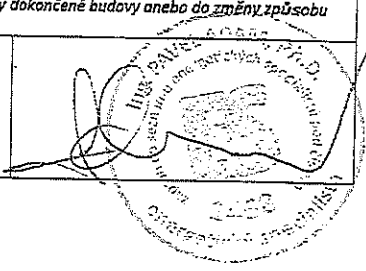K ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Pavel Adam, Ph.D.	Číslo oprávnění:	1468
Telefon:	734 237 835	E-mail:	adam2@optimalizacebudov.cz
URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	706014.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	26.03.2025		
Platnost průkazu do:	26.03.2035		



ROZHODNUTÍ

V Praze dne 20. února 2015

č. j.: MPO 22205/14/32100/32000

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) jako správní orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti pana Ing. Pavla Adama, Ph.D., bytem 594 53 Křižíkov 37, narozeného dne 7. 5. 1982 (dále jen „žadatel“) rozhodlo podle § 10 odst. 2 zákona ve spojení s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Žadateli je uděleno oprávnění č. 1468 k výkonu činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona.

Odůvodnění

Výše jmenovaný předložil žádost o udělení oprávnění energetického specialisty dle § 10 zákona, přičemž odbornou způsobilost prokázal ve smyslu § 10 odst. 4 zákona. Na základě žádosti byl žadatel pozván k absolvování odborné zkoušky, která je jednou z podmínek pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty. Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona se odborná zkouška skládá z ústní a písemné části a její obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech (dále jen „vyhláška“)). Podle § 2 odst. 2 vyhlášky se písemná část provádí formou písemného testu a její úspěšné složení je podmínkou pro absolvování ústní části. Pro úspěšné složení písemné části je potřebné, aby žadatel dosáhl podle § 2 odst. 5 písm. a), b) vyhlášky definované % správných odpovědí. Dle § 10a odst. 1 zákona jmenovaný úspěšně absolvoval odbornou zkoušku dne 11. 2. 2015, čímž splnil všechny podmínky pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle § 152 odst. 1 správního řádu, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli.

Ing. Pavel Šolc
náměstek ministra



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU