

495 platnost do 1.8.2026

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kosmonautů 495/28


PSČ, místo: 73401 Karviná - Ráj

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 986,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,47 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 781,4 m²


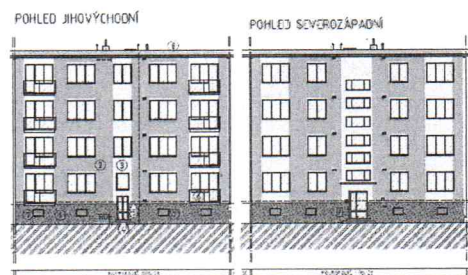


ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

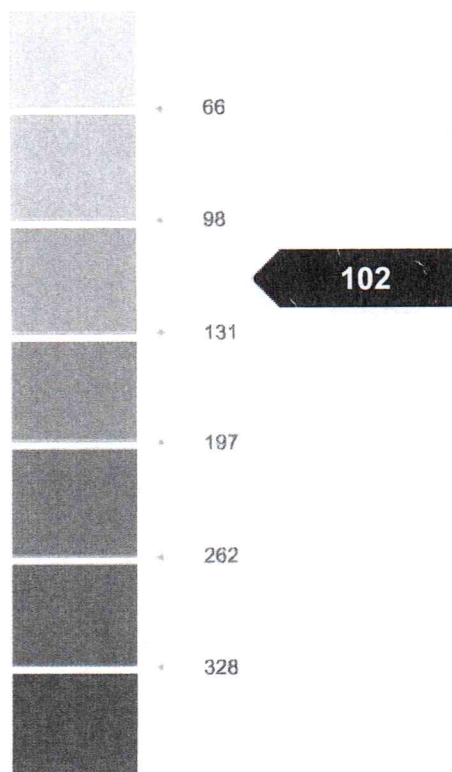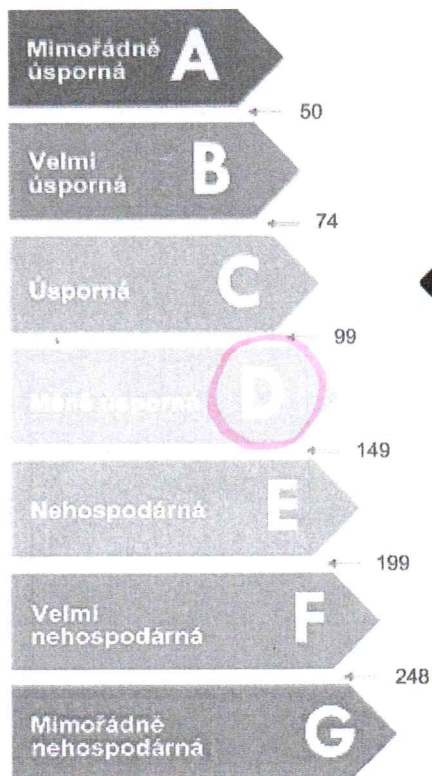

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

61,831


79,806

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 9
Dálkové teplo: 52,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A							
B		47					
C						20	12
D	0,36						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		36,98				15,87	8,99

Zpracovatel: Ing. Jiří Nezhoda Ph.D.

Kontakt: Slezská 755
742 83 Klimkovice

Osvědčení č.: 0034

Vyhotoveno dne: 1.8.2016

Podpis:

