



Ing. Jan Chvojka
Zakázka číslo: 2544

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům
Palackého třída 64
53701, Chrudim
katastrální území Chrudim [654299]
parc. č. 4276



Energetický specialista

Ing. Jan Chvojka
Číslo oprávnění: 0440

Evidenční číslo

848120.0

Datum vydání

7.5.2026

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Palackého třída, 64
PSČ, místo: 53701, Chrudim
K.ú., parcelní č.: Chrudim (654299), 4276
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3556

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

47.4

Velmi
úsporná

B

71.1

Úsporná

C

94.8

Méně úsporná

D

136

Nehospodárná

E

178

Velmi
nehospodárná

F

219

Mimořádně
nehospodárná

G

C

82.9


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 306.3
elektřina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.43 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

63.6 kWh/(m²·rok)



Vytápění

79.6 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

0.27 kWh/(m²·rok)



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

6.82 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

1.51 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Jan, Chvojka

Osvědčení č.: 0440

Kontakt: j.chvojka.pce@gmail.com



Ev. č. průkazu: 848120.0

Vyhotoveno dne: 7.5.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Chrudim	Část obce:	Zelené předměstí
Ulice:	Palackého třída	Č.p. / č. or. (č.ev.)	64
Katastrální území:	Chrudim (654299)	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	4276	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	cca 1980	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jedná se o objekt bytového domu, 8-mi podlažní, s plochou střechou,

Stručný popis technických systémů:

Jako zdroj tepla je CZT - předávací stanice tepla.

Ohřev TUV je proveden ve stanici CZT.

Větrání objektu je kombinované, částečně osazeny podtlakové ventilátory pro větrání WC.

Chlazení není provedeno.

FVE není provedena.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	10 890,3
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	3 454,4
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,32
Celková energeticky vztáhná plocha budovy	m ²	3 556,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	28,1

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztáhná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Bytové prostory	Bytový dům - prostor bytu	☒	☐	20	3 187,2
Z2	Chodby a komunikace	Prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům mimo garáže	☒	☐	16	368,8

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	0,3%	---	0,3%	---	0,0%	1,7%	---	2,3%
	0.92	---	0.97	---	0.05	5.35	---	7.30
účinná SZTE – OZE≤80%	90,0%	---	---	---	7,7%	---	---	97,7%
	282.1	---	---	---	24.2	---	---	306.3

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	90,3%	---	0,3%	---	7,7%	1,7%	---	100,0%
kWh/m²rok	79,6	---	0,3	---	6,8	1,5	---	88,2
MWh/rok	283.0	---	0.97	---	24.2	5.35	---	313.6

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele

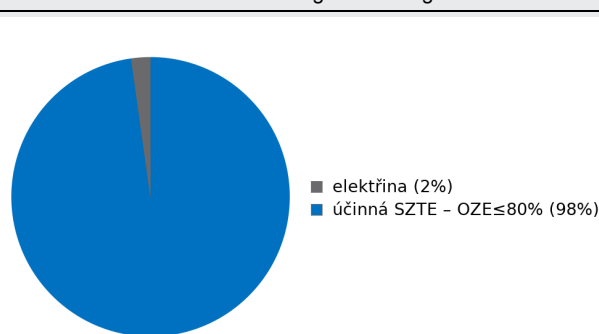

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,6	0,8%	---	0,9%	---	0,0%	4,7%	---	6,4%
		2.39	---	2.53	---	0.14	13.9	---	19.0
účinná SZTE – OZE≤80%	0,9	86,2%	---	---	---	7,4%	---	---	93,6%
		253.9	---	---	---	21.8	---	---	275.7


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	87,0%	---	0,9%	---	7,4%	4,7%	---	100,0%
kWh/m²rok	72,1	---	0,7	---	6,2	3,9	---	82,9
MWh/rok	256.3	---	2.53	---	21.9	13.9	---	294.7

Podíl dodané energie dle účelu

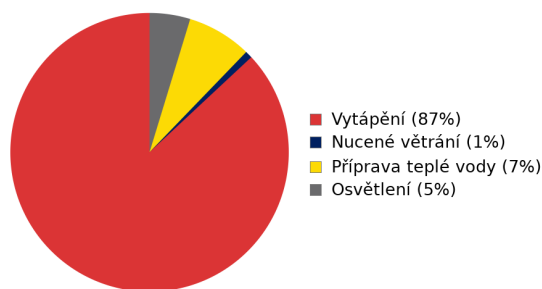


Podíl dodané energie dle energonositele

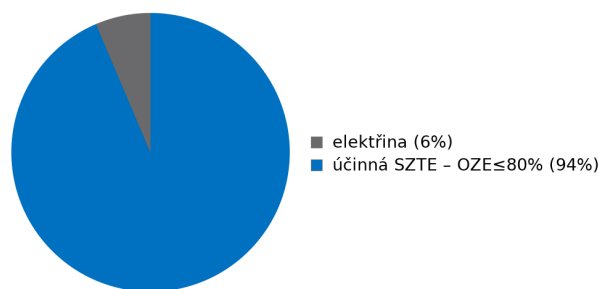


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOONOSITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	64.3	50.4	38.3	16.7	4.44	2.36	2.43	2.46	6.57	23.6	44.2	57.9
elektrina	0.88	0.74	0.67	0.57	0.46	0.38	0.38	0.40	0.55	0.66	0.75	0.87
účinná SZTE – OZE≤80%	63.4	49.6	37.6	16.1	3.98	1.99	2.05	2.05	6.02	23.0	43.4	57.0

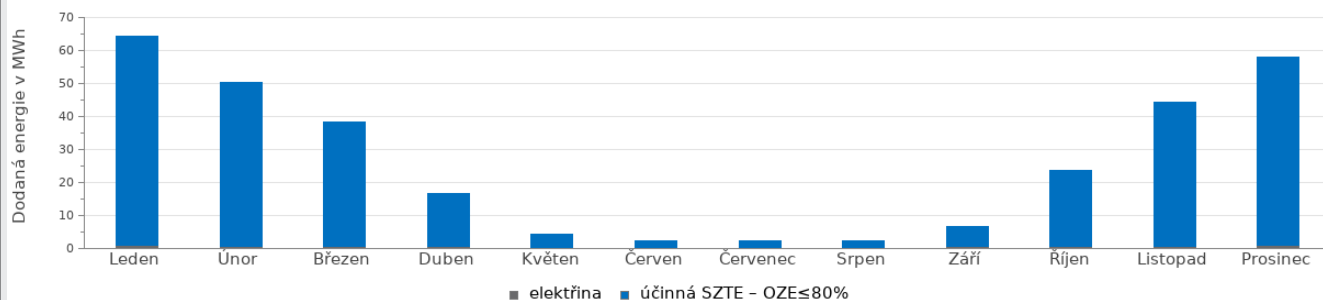Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	64.3	50.4	38.3	16.7	4.44	2.36	2.43	2.46	6.57	23.6	44.2	57.9
Vytápění	61.5	47.9	35.6	14.3	1.99	0.00	0.00	0.00	4.11	21.0	41.6	55.1
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	2.06	1.86	2.06	1.99	2.06	1.99	2.06	2.06	1.99	2.06	1.99	2.06
Osvětlení	0.68	0.56	0.46	0.38	0.31	0.29	0.29	0.31	0.39	0.46	0.55	0.67

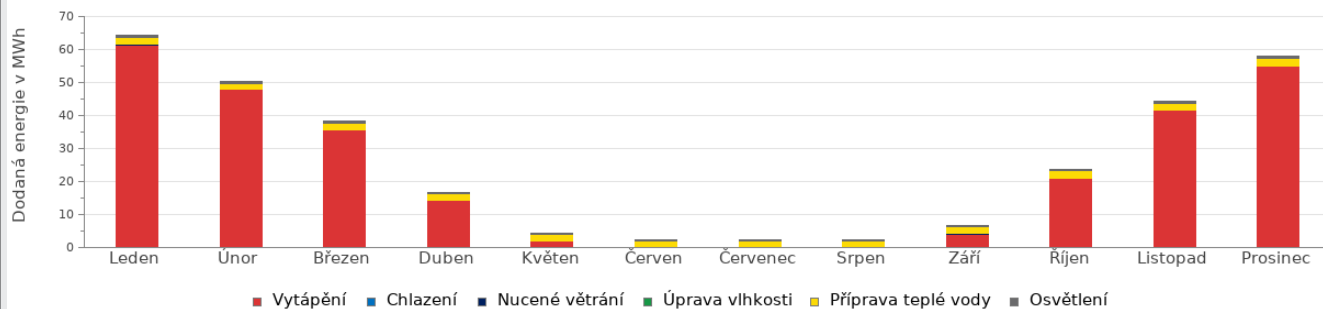
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	146	Solární zisky	MWh/rok	70.8
Větrání		79.8	Vnitřní zisky - lidé		25.7
Netěsnosti obálky - infiltrace		112	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		14.5
Celkem		337	Celkem		111

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	226,1	kWh/m ² .rok	63,6
-----------------------------	---------	-------	-------------------------	------

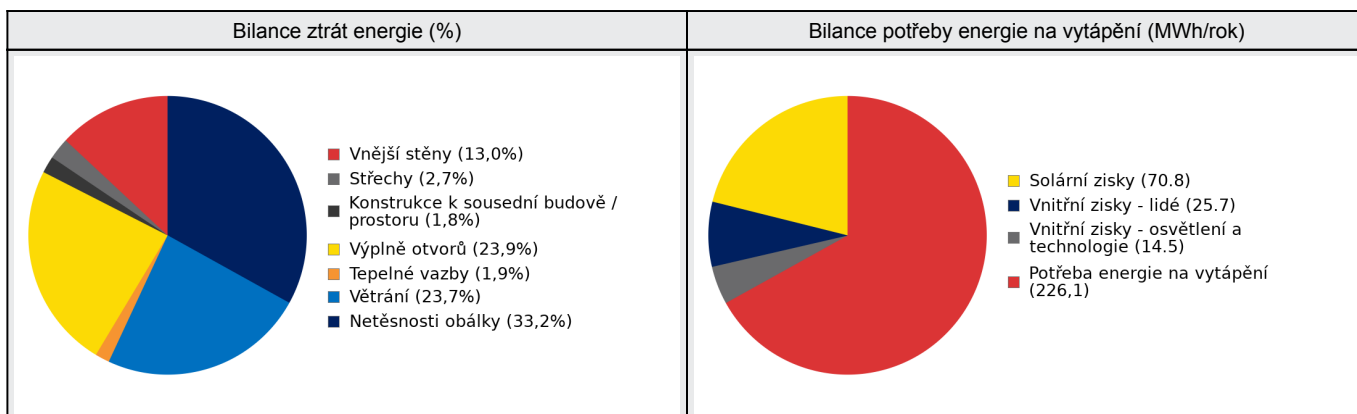**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ _i	----	A _j	U _j	U _{N,j}	U _{R,j}	
Ozn.	Název	°C	----	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				1 451,0				
STN-1	SO1-SV 120_Obvodová stěna (Z1)	20	EXT	345,3	0,290	0,30	0,30	97%
STN-1	SO1-SV 120_Obvodová stěna (Z2)	16	EXT	117,3	0,290	0,40	0,40	73%
STN-2	SO1-SZ 120_Obvodová stěna (Z1)	20	EXT	49,0	0,290	0,30	0,30	97%
STN-2	SO1-SZ 120_Obvodová stěna (Z2)	16	EXT	49,0	0,290	0,40	0,40	73%
STN-3	SO1-JV 120_Obvodová stěna (Z1)	20	EXT	49,0	0,290	0,30	0,30	97%
STN-3	SO1-JV 120_Obvodová stěna (Z2)	16	EXT	49,0	0,290	0,40	0,40	73%
STN-4	SO1-JZ 120_Obvodová stěna (Z1)	20	EXT	435,2	0,290	0,30	0,30	97%
STN-5	SO2-SV 220_Obvodová stěna (Z1)	20	EXT	172,9	0,170	0,30	0,30	57%
STN-6	SO2-JZ 220_Obvodová stěna (Z1)	20	EXT	184,3	0,170	0,30	0,30	57%

STŘECHY				444,5				
STR-12	SCH1 Střecha (Z1)	20	EXT	398,4	0,170	0,24	0,24	71%
STR-12	SCH1 Střecha (Z2)	16	EXT	46,1	0,170	0,32	0,32	53%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				444,5				
PDL-13	PDL2 Podlaha NP (Z1)	20	SOUS	398,4	0,240	0,95	0,95	25%
PDL-13	PDL2 Podlaha NP (Z2)	16	SOUS	46,1	0,240	1,30	1,30	18%

VÝPLNĚ OTVORŮ				568,0				
VYP-7	OZ1-SV Okno zdvojené (Z1)	20	EXT	204,8	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-7	OZ1-SV Okno zdvojené (Z2)	16	EXT	37,0	1,200	2,00	2,00	60%
VYP-8	OZ1-JZ Okno zdvojené (Z1)	20	EXT	222,7	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-9	DO1-SV Dveře venkovní (Z2)	16	EXT	6,7	1,500	2,00	2,00	75%
VYP-10	DB-SV Okno zdvojené (Z2)	16	EXT	27,7	1,200	2,00	2,00	60%

VYP-11	DB-JZ Okno zdvojené (Z1)	20	EXT	69,1	1,200	1,50	1,50	80%
--------	--------------------------	----	-----	------	-------	------	------	-----

TEPELNÉ VAZBY*Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.*

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,020	---	0,020	100%
--------------------------------------	--	-----	-------	-----	-------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
								MWh/rok	
CZT-1	CZT	250	účinná SZTE – OZE≤80%	282	99	---	Z1: 92% Z2: 92%	Z1: 88% Z2: 88%	100,0%
									226

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m³/hod	m³/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m³	%
VZT-1	Odtahové ventilátory 1	5 000	5 000	0.97	10	0	800	100,0

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
CZT-1	CZT	250	účinná SZTE – OZE≤80%	24.2	99	---	TVsys 1: 96,9	386,77	100,0
									23.9

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Zona 1	LED - bez uvedení měrného výkonu	2 903,20	100	0,86	1,00	1,00	0,66
Z2 (L1)	Zona 2	LED - bez uvedení měrného výkonu	321,60	30	0,86	1,00	1,00	0,77

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Vytápění: OP_{T-1} - Osazení FVE o výkonu 45 kWp Osazení FVE o výkonu 45 kWp Větrání: OP_{T-1} - Osazení FVE o výkonu 45 kWp Osazení FVE o výkonu 45 kWp Příprava TV: OP_{T-1} - Osazení FVE o výkonu 45 kWp Osazení FVE o výkonu 45 kWp Osvětlení: OP_{T-1} - Osazení FVE o výkonu 45 kWp Osazení FVE o výkonu 45 kWp

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Osazení FVE o výkonu 45 kWp
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	ANO	ANO	
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	ANO	
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Pro dosažení kategorie hodnocení B se navrhuje osazení FVE o výkonu 45 kWp.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	69,46	88,19	82,86	
	247	314	295	
Soubor navržených opatření	69,46	88,19	64,40	
	247	314	229	
Dosažená úspora energie	0,00	0,00	18,46	-
	0.00	0.00	65.7	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Bytové prostory (obytná zóna)	3 187,2	77,4	3
	Z2 - Chodby a komunikace (obytná zóna)	368,8		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				0,43	0,59	---
---	---------------------	-------------------	--	--	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				88,19	120,58	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	-------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				82,86	126,29	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	-------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	IIIDEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.1.3 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - používat pro hodnocení PENB - MĚS modul)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Jan, Chvojka	Číslo oprávnění:	0440
Telefon:	777680627	E-mail:	j.chvojka.pce@gmail.com

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny doložené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	848120.0	Podpis energetického specialisty:	 
Datum vyhotovení průkazu:	7.5.2026		
Platnost průkazu do:	7.5.2036		