

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Vodárenská 2319, 2320, 2321,
2322, k.ú. 665126, p.č. 9**

PSČ, místo: **272 01, Kladno**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **6091.1** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.27** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **8089** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

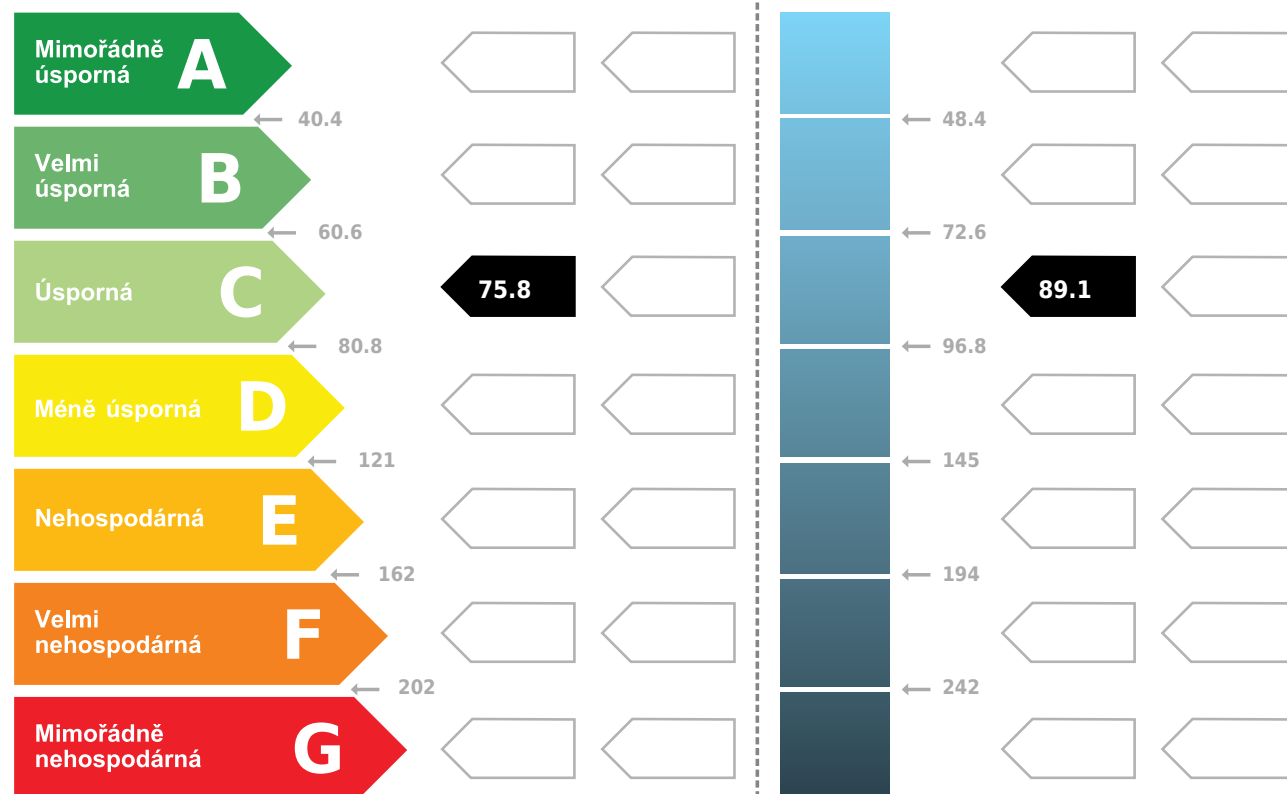

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

613.3


721.1

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

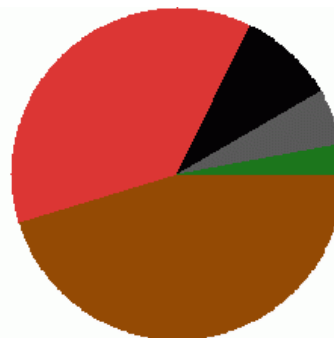

■ hnědé uhlí: 278.3
 ■ zemní plyn: 226.1
 ■ černé uhlí: 58
 ■ elektrická energie: 33.6
 ■ kusové a štěpkové dřevo: 17.4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		52.1				20.0	3.7
D							
E	0.75						
F							
G							
Mimořádně neehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		422.0				162.0	29.9

Zpracovatel: **Martin Bártík**Kontakt: **Husovo náměstí 5, 387 11, Katovice**Osvědčení č.: **836**Vyhотовeno dne: **22.7.2014**

Podpis: