

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 256 01 Benešov

K.ú., parcelní č.: Benešov u Prahy, 2199/4, 2199/17, 2199/18, 2199/19, 2199/20,
2199/21, 2199/23, 2202/23, 2202/24


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7183,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

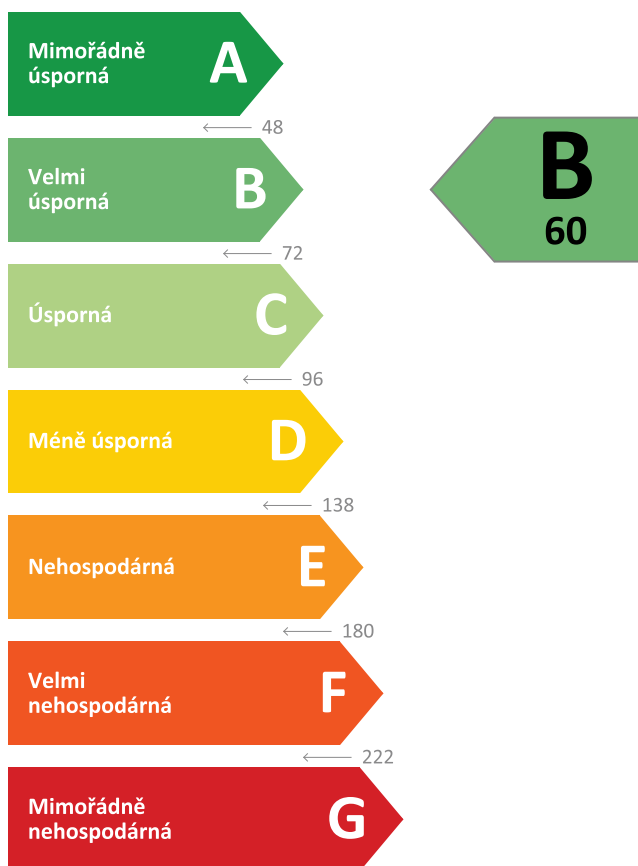


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 356,7 (92 %)
■ Elektřina - 29,9 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,27 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	23 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	54 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	30 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing.Eliška Řezáčová

Osvědčení č.: 1142

Kontakt: rezacova.eliska@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 363737.0

Vyhotoveno dne: 14.6.2021

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Benešov	Část obce:	
Ulice:		Č.p / č. or. (č.ev.):	
Katastrální území:	Benešov u Prahy	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	2199/4, 2199/17, 2199/18, 2199/19, 2199/20, 2199/21, 2199/23, 2202/23, 2202/24	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2023	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.
Objekt C1B (SO 02) - bytový dům tvoří čtyři vchody (D, E, F, G) s celkem 80 bytovými jednotkami a 2 nebytovými jednotkami (ateliéry) v šesti nadzemních podlažích, resp. čtyřech nadzemních podlažích + jednom ustupujícím podlažím. Dvě podzemní podlaží plní funkci hromadných garáží se samostatnými příjezdovými rampami. Konstrukci objektu tvoří v podzemních podlažích monolitické obvodové stěny, stropní deska a sloupy. Nadzemní podlaží jsou vyzdívaná ze systému Porotherm (až na lokální železobetonové pilířky) a zastropená železobetonovýmiSpiroll panely. Střechy nad 6NP tvoří foliová hydroizolace, nad ustupujícím 5NP extenzivní vegetační souvrství. Na fasádách krajních sekcí jsou vykonzolovány železobetonové prefabrikované balkony, ke krajní sekci na vnitroblokové fasádě je přisazena prefabrikovaná desková konstrukce lodžii. Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém s minerální vatou a omítka v imitaci lícových cihel (vchody D, G) a jemnozrná omítka (vchody E, F). Soklová část směrem do ulice je obložena cihelnými pásky. Objekt je vytápěn dvěma kaskádami plynových kondenzačních kotlů s teplovodním rozvodem ústředního topení. Větrání je zajištěno přirozeně okny.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	22334,8
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	6976,6
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,31
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	7183,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	26,4

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	chodby/schodiště	Obytné zóny - komunikace	☒	☐	16,0	1037,7
Z2	byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	6145,2

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	56,1 %	-	-	-	36,2 %	-	-	92,3 %
	216,93	-	-	-	139,77	-	-	356,71
Elektřina	0,1 %	-	-	-	0,0 %	7,6 %	-	7,7 %
	0,32	-	-	-	0,11	29,50	-	29,93

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	56,2 %	-	-	-	36,2 %	7,6 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	30	-	-	-	19	4	-	54
MWh/rok	217,25	-	-	-	139,88	29,50	-	386,63

Podíl dodané energie dle účelu

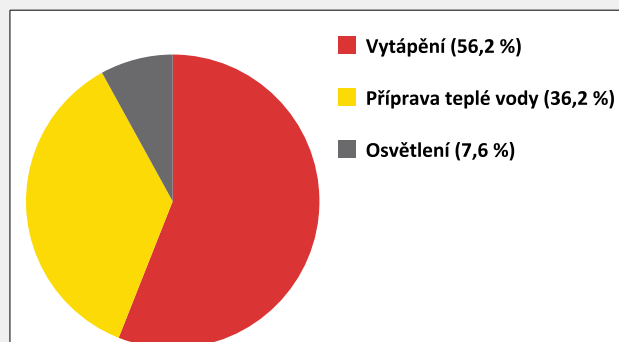

Podíl dodané energie dle energonositele

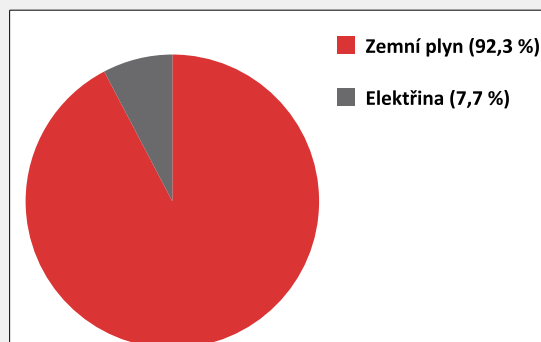

C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	1,0	49,9 %	-	-	-	32,2 %	-	-	82,1 %
		216,93	-	-	-	139,77	-	-	356,71
Elektřina	2,6	0,2 %	-	-	-	0,1 %	17,7 %	-	17,9 %
		0,82	-	-	-	0,28	76,70	-	77,81


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		50,1 %	-	-	-	32,2 %	17,7 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		30	-	-	-	19	11	-	60
MWh/rok		217,76	-	-	-	140,06	76,70	-	434,51

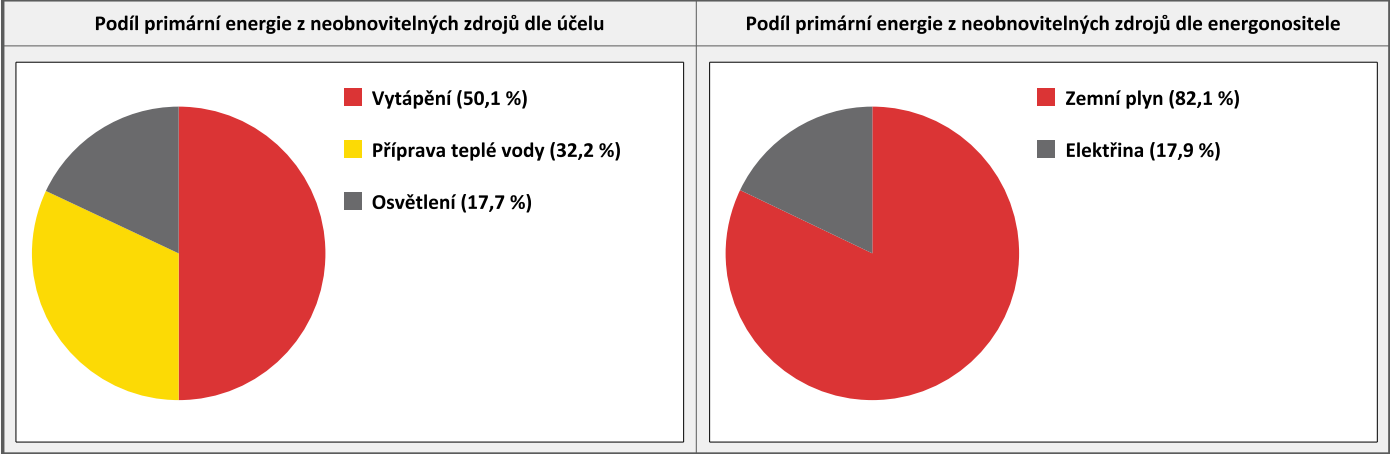


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	69,01	52,34	39,77	22,25	13,63	13,09	13,48	13,60	13,81	24,78	47,06	63,80
Zemní plyn	65,22	49,22	37,16	20,11	11,89	11,49	11,87	11,87	11,65	22,19	43,96	60,06
Elektřina	3,79	3,12	2,61	2,14	1,73	1,61	1,61	1,73	2,15	2,58	3,10	3,74

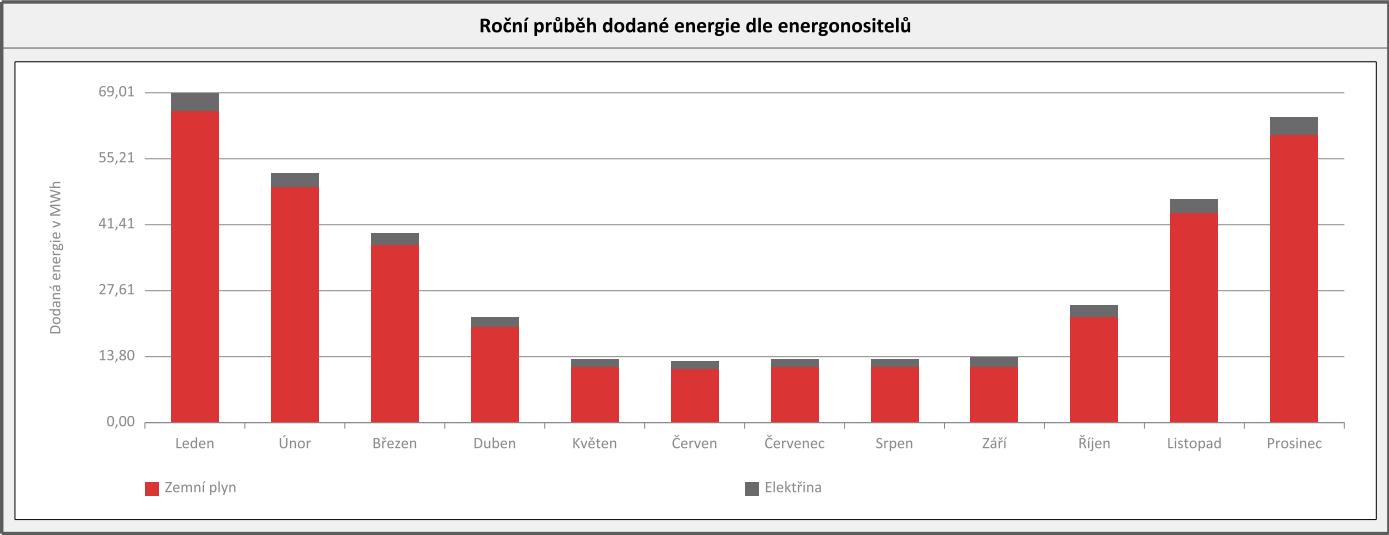

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	69,01	52,34	39,77	22,25	13,63	13,09	13,48	13,60	13,81	24,78	47,06	63,80
Vytápění	53,40	38,54	25,34	8,67	0,03	0,00	0,00	0,00	0,17	10,36	32,52	48,23
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	11,88	10,73	11,88	11,50	11,88	11,50	11,88	11,88	11,50	11,88	11,50	11,88
Osvětlení	3,74	3,07	2,56	2,09	1,72	1,60	1,60	1,72	2,14	2,53	3,05	3,69
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

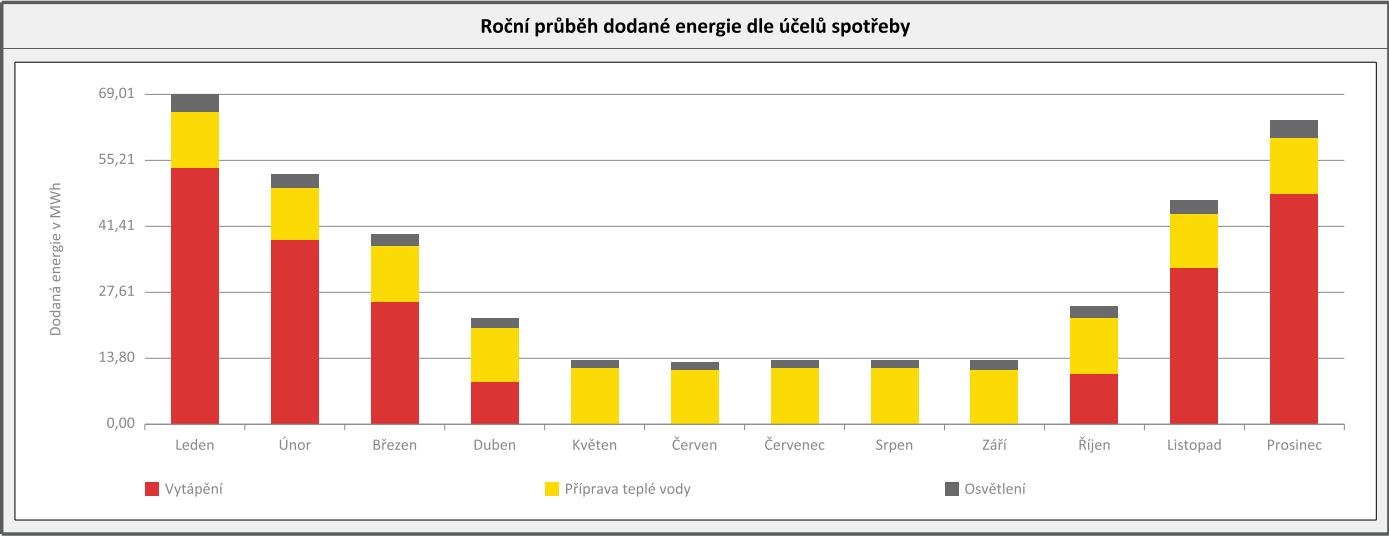

E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	157,571	Solární zisky	MWh/rok	76,412
Větrání		137,334	Vnitřní zisky - lidé		37,609
Netěsnosti obálky - infiltrace		18,645	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		32,395
Celkem		313,550	Celkem		146,415

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	167,134	kWh/m ² .rok	23
-----------------------------	---------	---------	-------------------------	----

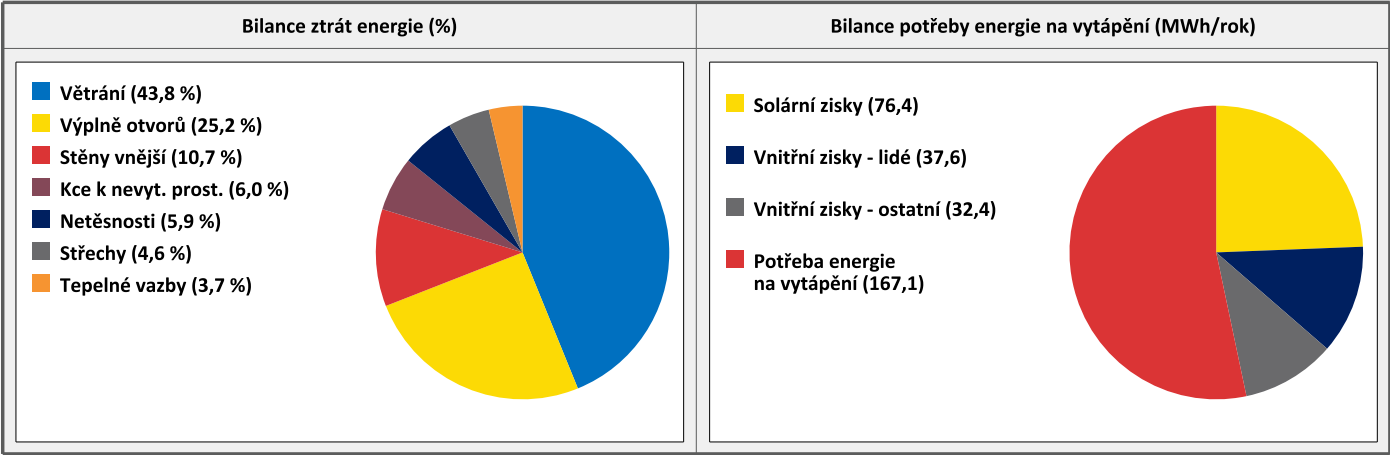

F

OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

STĚNY VNĚJŠÍ				2881,2				
SV1	Stěna obvodová	16,0	EXT	387,9	0,140	0,40	0,28	50 %
SV2	Stěna obvodová	20,0	EXT	2493,3	0,140	0,30	0,21	67 %

STŘECHY				1387,2				
ST1	Střecha plochá II	16,0	EXT	97,0	0,140	0,32	0,22	63 %
ST2	Střecha plochá II	20,0	EXT	536,4	0,140	0,24	0,17	83 %
ST3	Střecha plochá	16,0	EXT	66,2	0,105	0,32	0,22	47 %
ST4	Střecha plochá	20,0	EXT	587,6	0,105	0,24	0,17	63 %
ST5	Střecha terasa	16,0	EXT	9,9	0,180	0,32	0,22	80 %
ST6	Střecha terasa	20,0	EXT	70,0	0,180	0,24	0,17	107 %
ST7	Střecha šachta	16,0	EXT	20,2	0,120	0,32	0,22	54 %

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				1653,5				
KN1	Stěna k nevyt.prostoru II	20,0	NEVYT	45,5	0,160	0,60	0,42	38 %
KN2	Stěna k nevyt.prostoru I	16,0	NEVYT	128,4	0,840	0,80	0,56	150 %
KN3	Stěna k nevyt.prostoru I	20,0	NEVYT	96,1	0,840	0,60	0,42	200 %
KN4	Podlaha nad nevyt.prostorem II	16,0	NEVYT	33,5	0,510	0,80	0,56	91 %
KN5	Podlaha nad nevyt.prostorem II	20,0	NEVYT	292,7	0,510	0,60	0,42	121 %
KN6	Podlaha nad nevyt.prostorem I	16,0	NEVYT	186,7	0,170	0,80	0,56	30 %
KN7	Podlaha nad nevyt.prostorem I	20,0	NEVYT	870,7	0,170	0,60	0,42	40 %

VÝPLNĚ OTVORŮ				1054,7				
KS1	Dveře do nevyt.prostoru	16,0	EXT	22,8	2,000	4,70	1,53	131 %
VO1	Okna schodiště	16,0	EXT	57,7	0,900	2,00	1,40	64 %
VO2	Okna	16,0	EXT	32,4	0,900	2,00	1,40	64 %
VO3	Okna	20,0	EXT	941,9	0,900	1,50	1,05	86 %

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,020		0,014	143 %

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	%	MWh/rok
ZT1	Plynový kond.kotel	180,0	zemní plyn	216,9	103,0	-	85,0	88,0	100,0 %
									167,1

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	m³/rok	MWh/rok
ZT1	Plynový kond.kotel	60,0	zemní plyn	139,8	103,0	-	84,4	2325,1	100,0 %
									121,5

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
OS1	chodby/schodiště	úsporné osvětlení	1037,7	75,0	1,70	1,00	1,00	0,80
OS2	byty	úsporné osvětlení	6145,2	100,0	1,70	1,00	1,00	0,80

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	-
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Nucené větrání s rekuperací
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	-

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	NE	NE	ANO	
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	NE	NE	ANO	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Doporučuji byty větrat nuceně s rekuperací.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	40	54	60	B
	288,6	386,6	434,5	
Soubor navržených opatření	26	37	47	A
	188,4	268,4	335,3	
Dosažená úspora energie	14	17	13	
	100,2	118,2	99,2	

I

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 1	Splněno:	ANO
-------------------------	-------------	----------	-----

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie do 31.12.2021			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m²	KWh/m².rok	%
	Obytná	1037,7	28	20,0
	Obytná	6145,2	29	20,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.								
Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)					
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m².K	Budova jako celek	0,27	0,35	ANO

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)					
Celková dodaná energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	54	68	ANO

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)					
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	60	60	ANO

J	OSTATNÍ ÚDAJE
---	---------------

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2020.10
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Název stavby:	BYTOVÉ DOMY U PIVOVARU (C1), BENEŠOV	Stupeň PD:	
Stavebník:	SQH 2019 s.r.o.	IČ:	084 82 454
Generální projektant:	Grulich architekti s.r.o., Ing. arch. David Grulich	IČ:	051 47 948
Zodpovědný projektant:	KT ING s.r.o., Ing. Aleš Tuček	Č. autorizace:	0010944

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Eliška Řezáčová	Číslo oprávnění:	1142
Telefon:	+420604508137	E-mail:	rezacova.eliska@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	363737.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	14.6.2021		
Platnost průkazu do:	14.6.2031		