

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Praha, Libušská 1995/276, 140 00



Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Číslo oprávnění MPO: 093

Evidenční číslo MPO: 770 837.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE			
ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Praha	Část obce:	
Ulice:	Libušská	Č.p / č. or. (č.ev.)	1995/276
Katastrální území:	Krč	Převládající typ využití:	bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	3126/33	Památková ochrana budovy:	
Orientační období výstavby:		Památková ochrana území:	
POPIS HODNOCENÉ BUDOVY			
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejich technických systémů, významné renovace, apod.			
Předmětným objektem je bytový dům sestávající z 1 bytu 3+KK, 1 bytu 4+KK a 2 bytů 5+KK. Má členitý půdorys o vnějších rozměrech 21,8 m x 11,9 m. Je podsklepen s nevytápěným suterénem s čtyřmi vytápěnými nadzemními podlažími. Má střechu zčásti sedlovou a zčásti plochou. Svislá a šikmá okna jsou dřevěná, obojí s izolačním dvojsklem plněným argonem. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (šikmá - 20°) je chráněna proti povětrnostním vlivům a proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ORSIL M o tl. 160 mm mezi krokví. Vnitřní stropní konstrukce je tvořena z betonové mazaniny o tl. 48 mm a vrstvou železobetonu o tl. 200 mm. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (plochá - 1,15°) je chráněna proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z pěnového polystyrénu EPS 150 S o tl. 160 mm. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (šikmá - 54°) je chráněna proti povětrnostním vlivům a proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ORSIL M o tl. 160 mm mezi krokví. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (terasa) je zateplena deskami ze skelné vaty bez bližšího označení o tl. 120 mm. Konstrukce stropu pod nevytápěným prostorem (Půda) je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z minerální vlny ORSIL N o tl. 25 mm. Vnější stěny jsou tvořeny z cihel POROTHERM 44 P+D o tl. 440 mm bez dodatečného zateplení. Vnitřní příčky jsou tvořeny z cihel POROTHERM 11,5 P+D o tl. 115 mm. Stěny se sousední budovou (Bytový dům) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 30 P+D o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. Stěny přilehlé k nevytápěnému prostoru (Garáž) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 44 P+D o tl. 440 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad venkovním prostorem je zateplena deskami z minerální vlny ORSIL N o tl. 25 mm a deskami z polystyrénu bez bližšího označení o tl. 100 mm. Konstrukce podlahy nad nevytáp. prostorem (Garáž) je zateplena deskami z minerální vlny ORSIL N o tl. 25 mm. Konstrukce podlahy nad nevytáp. suterénem je zateplena deskami z minerální vlny ORSIL N o tl. 35 mm. Vnější stěny nevytápěného prostoru (Garáž-44) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 44 P+D o tl. 440 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny nevytápěného prostoru (Garáž-30) jsou tvořeny z cihel POROTHERM 30 P+D o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. Stěny pod zeminou nevytápěného suterénu jsou tvořeny z cihel POROTHERM 30 P+D o tl. 300 mm, vrstvou železobetonu o tl. 150 mm a z plných pálených cihel přízdívka o tl. 140 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny nevytápěného suterénu jsou tvořeny z cihel POROTHERM 36,5 P+D o tl. 365 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce střechy nevytápěného prostoru (Půda - 20°) je chráněna proti povětrnostním vlivům a proti vniknutí vlhkosti a par zevnitř objektu a je zateplena deskami z minerální vlny ORSIL M o tl. 160 mm mezi latěmi. Celková tepelná ztráta objektu činí 32 523 W, kde 21 037 W je ztráta prostupem a 11 486 W je ztráta větráním.			

Vytápění je teplovodní. Hlavními zdroji ohřevu topné vody jsou plynový kondenzační kotel (1 ks) o výkonu 24 kW, (1 ks) s průtokovým ohřevem TUV o výkonu 24 kW, (1 ks) o výkonu 27,4 kW a (1 ks) o výkonu 24 kW. K ohřevu topné vody slouží také plynový kotel (1 ks) o výkonu 20 kW. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Vstupní teplota vody do otopné soustavy je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je přirozené. K ohřevu TUV slouží elektrický bojler o objemu 5 l, nepřímotopný zásobník o objemu 120 l napojený na plynový kondenzační kotel, nepřímotopný zásobník o objemu 120 l napojený na plynový kondenzační kotel a nepřímotopný zásobník o objemu 115 l napojený na plynový kondenzační kotel. K ohřevu TUV slouží také plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody o výkonu 24 kW. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí zářivky (91%), převážně s elektronickým předřadníkem a diody (9%).

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upraveným vnitřním prostředím	m ³	2 538
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1 277
Objemový faktor tvaru budovy	m ³ /m ³	0,503
Celková energeticky vztáhná plocha budovy	m ²	915,8
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	24,6%

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upraveným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.


[illegible]

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.								
Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							


PALIVA								
Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).								
Zemní plyn	71,9				8,6	0,0		80,4
	64,5				7,7	0,0		72,2
Elektrina	0,7				10,6	8,3		19,6
	0,6				9,5	7,4		17,6

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ								
Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru, dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.								
Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.								

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuální podíl	72,6%	0,0%	0,0%	0,0%	19,2%	8,3%		100,0%
kWh/m².rok	71,1	0,0	0,0	0,0	18,8	8,1		98,0
MWh/rok	65,1	0,0	0,0	0,0	17,2	7,4		89,7

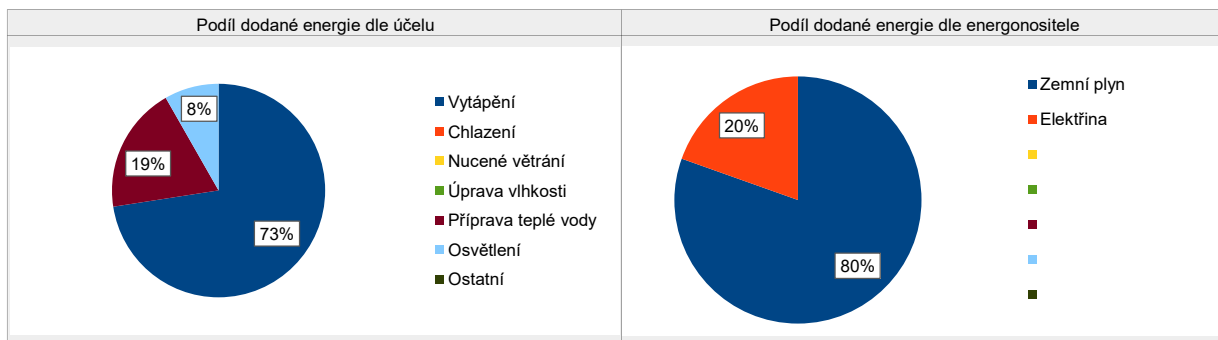

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE								
procentuelní podíl	60,3%	0,0%	0,0%	0,0%	25,4%	14,3%	0,0%	100,0%
kWh/m².rok	71,8	0,0	0,0	0,0	30,2	17,0	0,0	119,0
MWh/rok	65.8	0.0	0.0	0.0	27.7	15.6	0.0	109.0

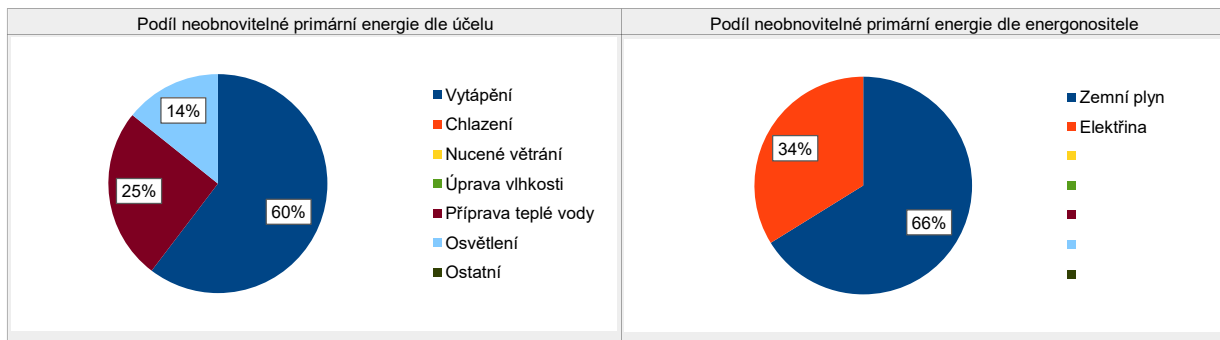


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOSONITELŮ

Energonositel	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	16,1	12,9	10,2	5,4	2,5	1,9	1,9	1,9	3,0	7,1	11,9	14,9
Zemní plyn	14,3	11,4	8,7	4,0	1,2	0,7	0,7	0,7	1,6	5,6	10,2	13,1
Elektřina	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8


Roční průběh dodané energie podle energonositelů

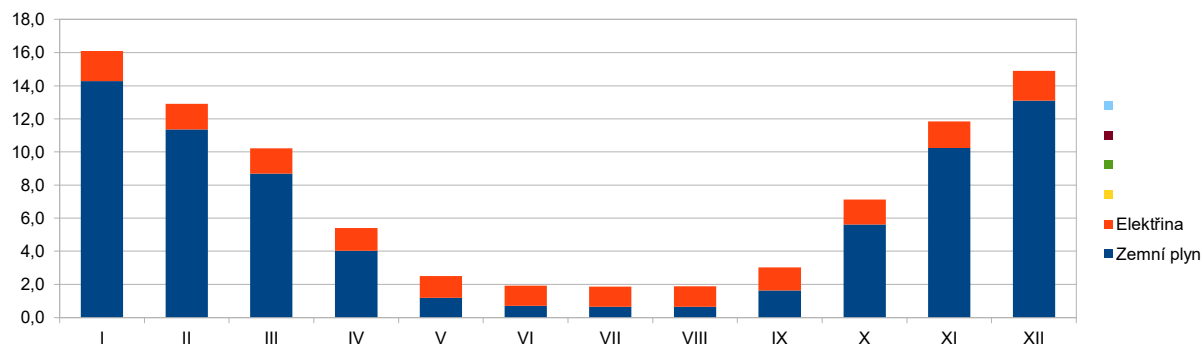

BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	16,1	12,9	10,2	5,4	2,5	1,9	1,9	1,9	3,0	7,1	11,9	14,9
Vytápění	13,7	10,8	8,1	3,5	0,6	0,1	0,0	0,0	1,1	5,0	9,7	12,5
Chlazení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nucené větrání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úprava vlhkosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příprava teplé vody	1,5	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5
Osvětlení	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

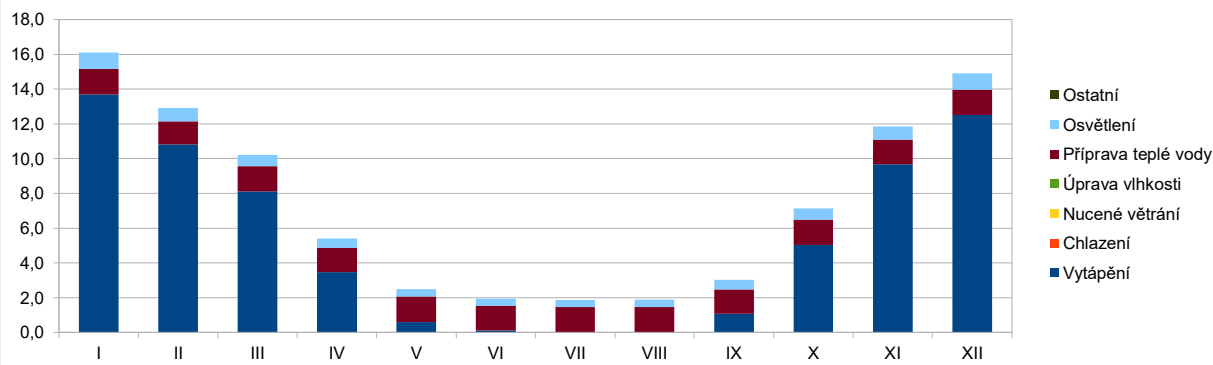


E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	62,1	Solární zisky	MWh/rok	18,9
Větrání		25,4	Vnitřní zisky - lidé		7,0
Netěsnosti obálky - infiltrace		5,8	Vnitřní zisky – osvětlení a technologie		9,9
Celkem		93,4	Celkem		35,8

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	57,6	kWh/m².rok	62,9
-----------------------------	---------	------	------------	------

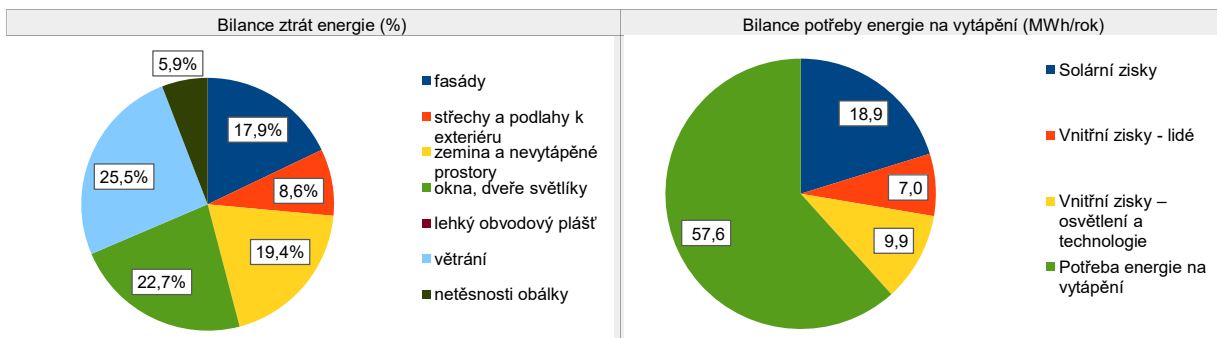


BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

Bilance se sestavuje jen pro chlazené zóny budovy. Celkové zisky energie budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a solárními zisky přes průsvitné konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Zisky energie jsou sníženy o využitelné ztráty energie prostupem i větráním, kdy je teplota exteriéru nižší než teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající zisky energie tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat soustavou chlazení.

ZISKY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE – PŘEDCHLAZENÍ		
Vnitřní zisky (lidé, osvětlení, spotřebiče atd.)	MWh/rok		Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	
Solární zisky průsvitnými konstrukcemi			Větrání		
Ostatní zisky (prostupem, větráním, infiltrací)			Netěsnosti obálky - infiltrace		
Celkem			Celkem		

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ	MWh/rok		kWh/m².rok	
-----------------------------	---------	--	------------	--

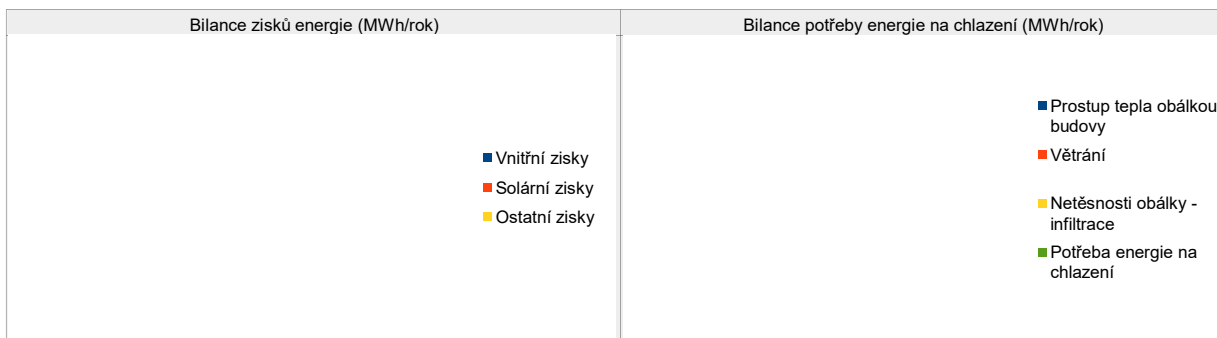

Evidenční číslo MPO: 770 837.0

Z25-30340 Evidenční číslo MPO: 770 837.0

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy								
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnosti				Potřeba tepla na vytápění	
					výroby tepla	distribuce a akumulace tepla	sdílení tepla	% pokrytí	MWh/rok	
										%
H1	plynový kotel s modulovaným hořákem	20,0	Zemní plyn	7,4	87,0		98,0	90,1	10	5,7
H2	plynový kondenzační kotel	24,0	Zemní plyn	15,3	103,0		98,0	90,1	24	13,9
H3	kondenzační kotel s průtok. ohřevem TUV	24,0	Zemní plyn	20,1	103,0		98,0	90,1	32	18,3
H4	plynový kondenzační kotel	27,4	Zemní plyn	14,5	103,0		98,0	90,1	23	13,1
H5	plynový kondenzační kotel	24,0	Zemní plyn	7,3	103,0		98,0	90,1	11	6,6

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu									
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnosti				Potřeba tepla na vytápění		
					výroby tepla	distribuce a akumulace tepla	sdílení tepla	%	MWh/rok		
		kW		MWh/rok	%		%	%			
		Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla						%		
			Ztráty ve vnějších rozvodech						Mwh/rok		

CHLAZENÍ

Ozn.	Zdroj chladu	Soustava chlazení uvnitř budovy								Potřeba chladu na chlazení	
		Celkový jmenovitý chladičí výkon	Palivo	Spotřeba energie na chlazení v palivu	Sezónní chladičí faktor zdroje chladu	Sezónní účinnosti		sdlení chladu			
						distribuce a akumulace chladu			% pokrytí	MWh/rok	
		kW		MWh/rok	-	%	%				

Ozn.	Zdroj chladu	Soustava chlazení mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu								
		Celkový jmenovitý chladičí výkon	Palivo	Spotřeba energie na chlazení v palivu	Sezónní chladičí faktor zdroje chladu	Sezónní účinnosti		Potřeba chladu na chlazení		
						distribuce a akumulace chladu	sdílení chladu	% pokrytí	MWh/rok	
		kW		MWh/rok	-	%	%			
			Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace chladu				%		
				Ztráty ve vnějších rozvodech				Mwh/rok		

[illegible]

ÚPRAVA VLHKOSTI								
Ozn.	Zdroj systému úpravy vlhkosti	Účel	Palivo	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti	Jmenovitý elektrický / tepelný příkon	Odvlhčení	Vlhčení	
				MWh/rok	kW	Průměrná sezónní účinnost odvlhčení	Průměrná sezónní účinnost ZV	Průměrná sezónní účinnost vlhčení

[illegible]

Z25-30340 Evidenční číslo MPO: 770 837.0

KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA								
Ozn.	Zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla	Kogenerační jednotka uvnitř budovy						
		Kogenerační jednotka mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu						
		Palivo	Spotřeba energie v palivu	Celkový elektrický výkon / sezónní účinnost	Celkový tepelný výkon / sezónní účinnost	Celková sezónní účinnost kogenerační jednotky	Výroba elektřiny / z toho pro neobn. prim. energii	Výroba tepla / z toho pro neobnovitelné primární energii
				kWe	kWt			
--			MWh/rok	%	%	%	MWh/rok	MWh/rok

SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM								
Ozn.	Solární termická soustava	Využití solární soustavy	Typ solárních termických kolektorů	Celková plocha apertury / počet ks	Objem solárního zásobníku	Celkový roční zisk soustavy	Celkový roční využitý zisk soustavy	Měrný využitý zisk k ploše apertury
				m ²				
				ks				
					litry	MWh/rok	MWh/rok	kWh/m ² .rok

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM								
V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).								
Ozn.	Fotovoltaická soustava	Využití solární soustavy	Výroba		Akumulace		Celková roční výroba soustavy	Využití pro výpočet neobnovitelné primární energie
			Celková účinná plocha / počet ks panelů	Instalovaný špičkový výkon / účinnost panelu	Objem zásobníku vody	Typ akumulátorů / kapacita		
			m²	kWp		typ		
			ks	%	litry	kWh	MWh/rok	MWh/rok

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření, včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadního tepla z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření			Popis návrhu					
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	číslo*)		Navržená změna konstrukce	u [W/(m²K)]		úspora [Mwh]	
		O	K		stáv.	návrh	CDE	NOPE
		1		podlaha nad nevytáp. prostorem (Garáž): přidat izolaci o ekvivalentní tl.60 mm EPS	0,9	0,40	1,5	1,5
		2		střecha nad vytápěným prostorem (terasa): přidat izolaci o ekvivalentní tl.160 mm EPS	0,34	0,16	0,1	0,1
		3		podlaha nad venkovním prostorem: přidat izolaci o ekvivalentní tl.150 mm EPS	0,31	0,16	0,4	0,4
		4		strop pod nevytápěným prostorem (Půda): přidat izolaci o ekvivalentní tl.70 mm EPS	1,1	0,40	0,9	0,9
		5		střecha nad vytápěným prostorem (šikmá - 20°): přidat izolaci o ekvivalentní tl.120 mm EPS	0,3	0,16	0,8	0,8
6		podlaha nad nevytáp. suterénem: přidat izolaci o ekvivalentní tl.50 mm EPS	0,77	0,40	2,6	2,6		

*) O=opatření, K=konstrukce

Úsporné opatření		Popis návrhu		úspora [Mwh]	
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	č. opatření		CDE	NOPE
		7	instalace zpětného získávání tepla z teplé vody	3,8	6,2
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	8	výměna žárovkového a zářivkového osvětlení za diodové	0,5	3,5
		9	instalace koncových zařízení spořících vodu	3,2	5,1

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	č. opatření
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	1NE	ANO	Nebyl nalezen vhodný alternativní systém.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Doporučujeme realizaci opatření č.1, 7, 8 a 9. Ostatní opatření jsou v poměru k dosaženým úsporám příliš nákladná. Bude-li však nezbytné vynaložit část nákladů potřebných k jejich realizaci (např. při renovaci fasády, opravě střech, hydroizolaci aj.) nebo při možnosti získání dotace, doporučujeme zvážit vhodnost realizace těchto opatření.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelné primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocení budova	81,8	98,0	119,0	
	74,9	89,7	109,0	
Soubor navržených opatření	74,8	88,1	101,2	
	68,5	80,7	92,7	
Dosažená úspora energie	7,1	9,9	17,8	
	6,5	9,1	16,3	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	Splněno:
-------------------------	----------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Bytové domy	767	44,6	34,6
	Bytové domy	65	50,2	30,1
	Budovy pro obchodní účely	84	41,5	40,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K							

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d).					
Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění					
Sezónní chladicí faktor zdroje chladu	W/W				
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody					
Účinnost zpětného získávání tepla	%				

OBÁLKA BUDOVY					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).					
Průměrný součinitel prostupu tepla	W/m².K	Budova jako celek	0,52	0,49	

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b).					
Celková dodaná energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	98	114	

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a).					
Neobnovitelná primární energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	119	121	

J	OSTATNÍ ÚDAJE
---	---------------

METODA VÝPOČTU			
----------------	--	--	--

Použitý software:	eprukaz	Verze software:	H1
Klimatická data:	dle ČSN 730331-1, Příloha C	Metoda výpočtu:	Měsíční

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
---------------------------------------	--	--	--

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.¹

Název stavby:		Stupeň PD:	
Stavebník		IČ	
Generální projektant:		IČ	
Zodpovědný projektant:		Č. autorizace	

¹⁾ V případě, že průkaz není součástí stavební dokumentace, následující údaje se nevyplňují.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
------------------------	--

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
-------------------------	--	--	--

Jméno / obchodní firma:	Ing. Bruno Vallance	Číslo oprávnění:	093
Telefon:	608 257 366	E-mail:	vallance@oekoplan.cz

URČENÁ OSOBA	
--------------	--

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:		Číslo oprávnění:	
-------------------	--	------------------	--

PLATNOST PRŮKAZU	
------------------	--

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu	770 837.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	25. září 2025		
Platnost průkazu do:	25. září 2035		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Libušská 1995/276**

PSC, obce: **140 00 Praha**

K.ú., parcelní č.: **Krč, 3126/33**


Typ budovy: **bytový dům**

Celková energetický vztažná plocha: **915,8 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

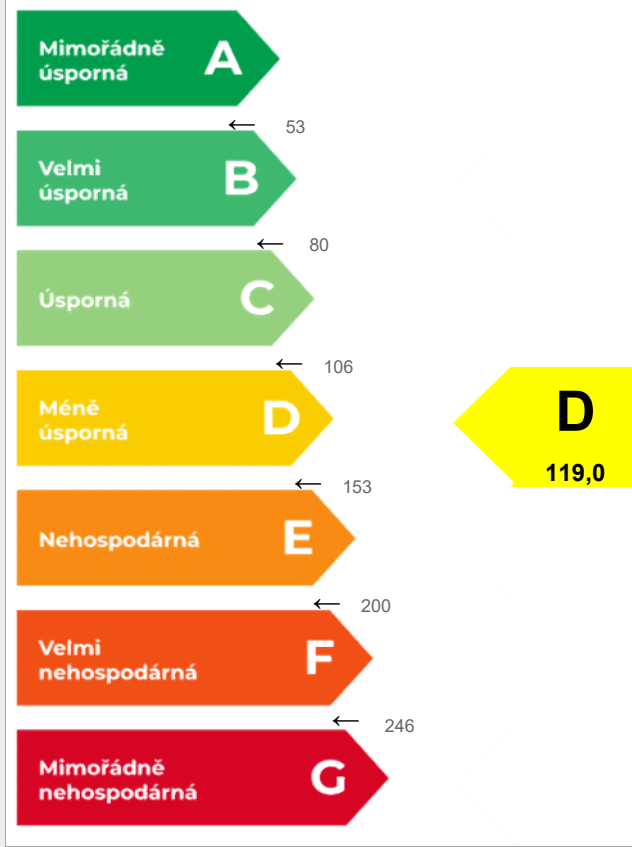

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


Zemní plyn Elektřina

■

■

■

■



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,52 W/(m².K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	62,9 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	98,0 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	71,1 kWh/(m².rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	18,8 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	8,1 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **770 837.0**

Vyhotoveno dne: **25. září 2025**

Podpis:

