


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popsa opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: vnější k-ko	☒	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

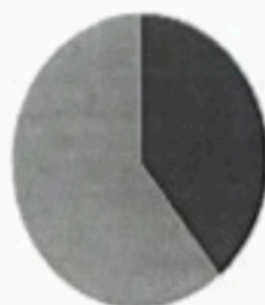

Elektrina ze sítě: 16,2
Dálkové teplo: 55,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Ústřední vytápění	Teplá voda	Osvětlení
	U_{ext} (W/m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrná hodnoty		
					kWh/(m ² ·rok)		
A							
B							
C	Dop.	37 / Dop.				16 / Dop.	34 / Dop.
D	0,52						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		63,14				27,16	57,80

Zpracovatel: Ing. Roman Bura Ph.D.

Kontakt: Voroněžská 2550/10; 616 00 Brno
romanbura@seznam.cz; 606655095

Osvědčení č.:

Vyhotoveno dne: 30.10.2014

Podpis:

