

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vodanova, 352 / 3
PSČ, místo: 72000, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Hrabová (714534), 967
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 159 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.4

Velmi
úsporná

B

78.5

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

151

Nehospodárná

E

196

Velmi
nehospodárná

F

242

Mimořádně
nehospodárná

G

E
174


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 25.1
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 10.3
■ Elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.62 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

128 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

227 kWh/(m²·rok)

F



Vytápění

195 kWh/(m²·rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.1 kWh/(m²·rok)

D



Osvětlení

4.57 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jiří Quis

Osvědčení č.: 1253

Kontakt: jiri.quis@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 820378.0

Vyhotoveno dne: 20.02.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Ostrava	Část obce:	Hrabová
Ulice:	Vodanova	Č.p. / č. or. (č.ev.)	352/3
Katastrální území:	Hrabová (714534)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	967	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1970, přístavba 1994, rek. 2002	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Budova č.p. 352 o způsobu využití rodinný dům, využívaný k bydlení, vystavěný na pozemku p.č. 967 v katastrálním území Hrabová v obci Ostrava, část obce Hrabová okres Ostrava-město. Budova byla vystavěna okolo roku 1970, v roce 1994 proběhla přístavba verandy a s výstavbou obytného podkroví, proběhla oprava střechy a její zateplení. V uplynulé době proběhla modernizace interiéru budovy dále byl zateplen plášť budovy, vyměněny průsvitné konstrukce, modernizovány zdroje vytápění a ohřevu TV. Budova je dvoupatrová částečně podsklepená, s půdním prostorem. Střecha budovy je dřevěná, sedlová krytá plechovými dachmany s nátěrem. Klempířské prvky jsou plechové s nátěrem. Budova má pravidelný pravoúhlý půdorys o celkových rozměrech 8,36m x 10,97m včetně zateplení. Obvodový plášť budovy je z cihlového zdiva v 1.NP tloušťky 450 mm, přístavba a podkroví z cihlového zdiva a škvárobetonových tvárnic tloušťky 300mm, vše zatepleno fasádním EPS tloušťky 80mm, suterén je z cihlového zdiva tloušťky okolo 500mm. Vnitřní zdivo je cihlové různé tloušťky. Podlaha nad suterénem je železobetonová se škvárobetonem, betonovým potěrem a krytinou podlahy ze dřeva nebo keramické dlažby. Podlaha na zemině je betonová na škvárovém násypu s hydroizolací betonovým potěrem a krytinou podlahy ze dřeva nebo keramické dlažby. Stropní konstrukce k půdě je dřevěná se záklopem a škvárobetonovým potěrem, tepelně izolovaná minerální vlnou. Střešní konstrukce je v obytné části podkroví je také zateplena minerální vlnou. Průsvitné konstrukce jsou plastové s termoizolačním dvojsklem, vstupní dveře rovněž plastové tepelně izolované z části prosklené termoizolačním dvojsklem.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění zajišťuje plynový teplovodní kotel BAXI Mainfour 240 F o výkonu 24 kW, doplňkově lze vytápět krbovými kamny s teplovodním výměníkem Prity WD W29 na tuhá paliva - kusové dřevo o výkonu 8 kW, umístěnými mimo budovu. Sdílení tepla, je deskovými otopnými tělesy převážně s termoregulačními ventily. Ohřev teplé užitkové vody průtokovým ohřevem výše uvedeným plynovým kotlem. Osvětlení prostor je z převážné části úspornými zářivkovými svítidly a z části žárovkovými svítidly. Osvětlovací tělesa jsou ovládána ručně.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	425,5
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	367,9
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,86
Celková energeticky vztahná plocha budovy	m ²	158,8
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	10,4

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Rodinný dům	Rodinné domy - prostor bytu	☒	☐	20	158,8
NZ2	Suterén	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-
NZ3	Půda	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina	---	---	---	---	---	2,0%	---	2,0%
	---	---	---	---	---	0.73	---	0.73
Zemní plyn	57,2%	---	---	---	12,4%	---	---	69,6%
	20.6	---	---	---	4.46	---	---	25.1
Kusové dřevo, dřevní štěpka	28,4%	---	---	---	---	---	---	28,4%
	10.3	---	---	---	---	---	---	10.3


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	85,6%	---	---	---	12,4%	2,0%	---	100,0%
kWh/m²rok	194,5	---	---	---	28,1	4,6	---	227,2
MWh/rok	30.9	---	---	---	4.46	0.73	---	36.1

Podíl dodané energie dle účelu

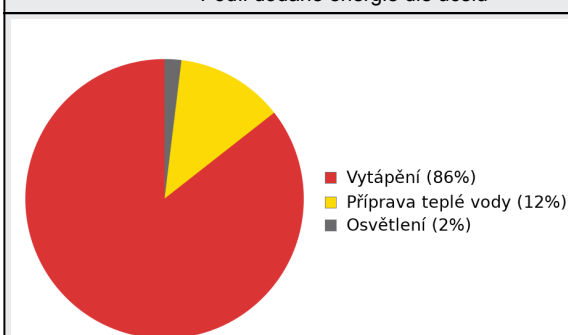

Podíl dodané energie dle energonositele

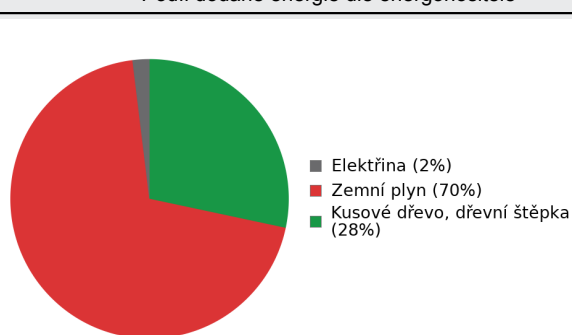

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

Elektřina	2,1	---	---	---	---	---	5,5%	---	5,5%
		---	---	---	---	---	1.53	---	1.53
Zemní plyn	1,0	74,6%	---	---	---	16,1%	---	---	90,8%
		20.6	---	---	---	4.46	---	---	25.1
Kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	3,7%	---	---	---	---	---	---	3,7%
		1.03	---	---	---	---	---	---	1.03


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	78,4%	---	---	---	16,1%	5,5%	---	100,0%
kWh/m²rok	136,4	---	---	---	28,1	9,6	---	174,1
MWh/rok	21.7	---	---	---	4.46	1.53	---	27.6

Podíl dodané energie dle účelu

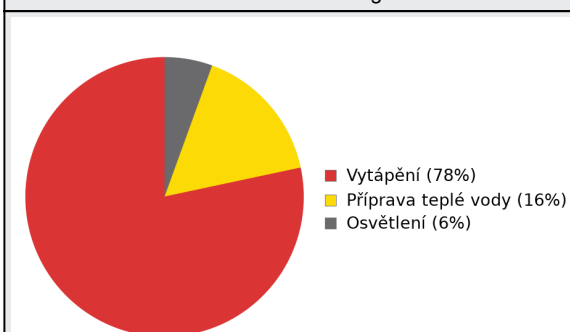


Podíl dodané energie dle energonositele

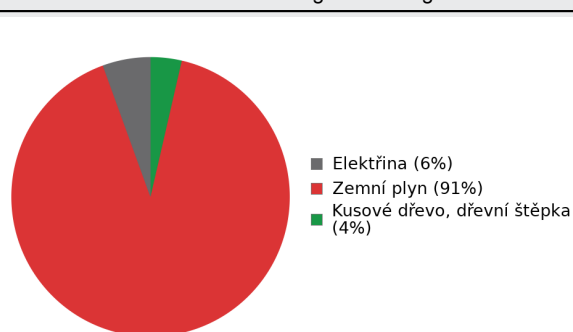


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	6.09	4.96	4.14	2.55	1.34	0.83	0.66	0.67	1.51	3.05	4.61	5.66
Elektřina	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Zemní plyn	4.15	3.39	2.85	1.79	0.98	0.64	0.52	0.53	1.09	2.12	3.16	3.87
Kusové dřevo, dřevní štěpka	1.88	1.52	1.23	0.71	0.30	0.13	0.07	0.08	0.36	0.87	1.39	1.73

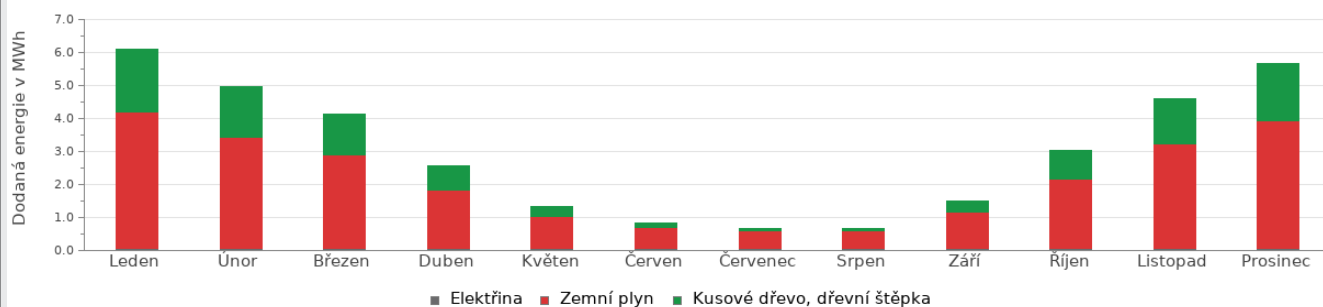Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	6.09	4.96	4.14	2.55	1.34	0.83	0.66	0.67	1.51	3.05	4.61	5.66
Vytápění	5.65	4.56	3.70	2.13	0.90	0.40	0.21	0.23	1.09	2.61	4.18	5.22
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.38	0.34	0.38	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37	0.38
Osvětlení	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

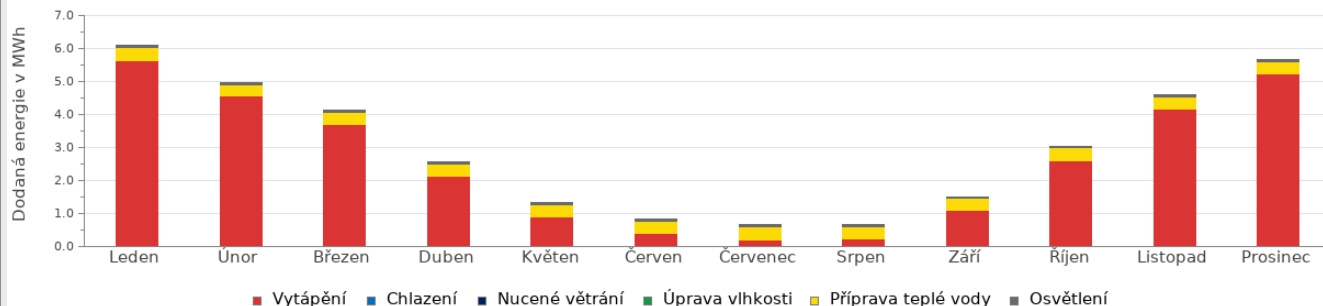
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	22.9	Solární zisky	MWh/rok	4.75
Větrání		3.15	Vnitřní zisky - lidé		0.86
Netěsnosti obálky - infiltrace		0.88	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		1.06
Celkem		27.0	Celkem		6.67

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	20,3	kWh/m ² .rok	127,9
-----------------------------	---------	------	-------------------------	-------

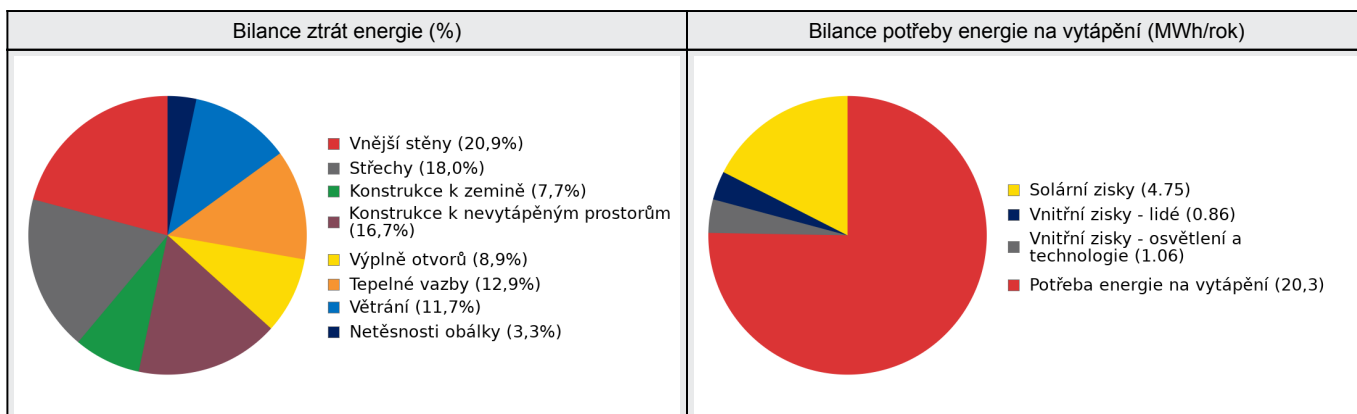**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	-----	m²	U _j	U _{Nj}	U _{Rj}	

VNĚJŠÍ STĚNY				154,3				
STN-1	Stěna vnější -V (Z1)	20	EXT	24,1	0,350	0,30	0,30	117%
STN-2	Stěna vnější -J (Z1)	20	EXT	20,8	0,350	0,30	0,30	117%
STN-3	Stěna vnější -Z (Z1)	20	EXT	21,9	0,350	0,30	0,30	117%
STN-4	Stěna vnější přístavba -V (Z1)	20	EXT	25,7	0,350	0,30	0,30	117%
STN-5	Stěna vnější přístavba -Z (Z1)	20	EXT	25,1	0,380	0,30	0,30	127%
STN-6	Stěna vnější přístavba -S (Z1)	20	EXT	29,1	0,380	0,30	0,30	127%
STN-40	Stěna vnější přístavba -J (Z1)	20	EXT	7,5	0,380	0,30	0,30	127%

STŘECHY				67,0				
STR-18	Střecha -V (Z1)	20	EXT	2,0	0,560	0,24	0,24	233%
STR-19	Střecha -Z (Z1)	20	EXT	2,0	0,560	0,24	0,24	233%
STR-22	Střecha přístavba (Z1)	20	EXT	24,7	0,990	0,24	0,24	413%
STR-36	Střecha -J (Z1)	20	EXT	22,7	0,560	0,24	0,24	233%
STR-37	Střecha -S (Z1)	20	EXT	15,7	0,560	0,24	0,24	233%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				37,3				
PDL(z)-15	Podlaha 1.NP (Z1)	20	ZEM	37,3	1,600	0,45	0,45	356%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				90,9				
PDL-14	Podlaha 1.NP nad suterénem (Z1-Z2)	20	NZ2	53,8	0,810	0,30	0,30	270%
STR-17	Strop 2.NP (Z1-Z3)	20	NZ3	37,2	0,520	0,30	0,30	173%

VÝPLNĚ OTVORŮ				18,4				
VYP-23	OJD 125/125 -V (Z1)	20	EXT	1,6	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-24	OJD 170/125 -J (Z1)	20	EXT	4,3	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-25	OJD 170/125 -Z (Z1)	20	EXT	4,3	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-26	OJD 170/125 -S (Z1)	20	EXT	2,1	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-27	OJD 90/125 -S (Z1)	20	EXT	1,1	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-28	DO 85/200 -S (Z1)	20	EXT	1,7	1,700	1,70	1,70	100%

VYP-29	OJD 110/125 -S (Z1)	20	EXT	1,4	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-30	DB 75/215 -S (Z1)	20	EXT	1,6	1,700	1,70	1,70	100%
VYP-35	OJD 55/80 -S (Z1)	20	EXT	0,4	1,400	1,50	1,50	93%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,100	---	0,020	500%
--------------------------------------	--	-----	-------	-----	-------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-1	BAXI Mainfour 240 F	24	Zemní plyn	20.6	87	---	90%	88%	70,0%
									14.2
K-2	Krbová kamna s teplovodním výměníkem Prity WD W29	8	Kusové dřevo, dřevní štěpka	10.3	75	---	90%	88%	30,0%
									6.09

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
K-1	BAXI Mainfour 240 F	24	Zemní plyn	4.46	87	---	TVsys 1: 71,8	43,80	100,0
									3.88

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Zářivkové	kompaktní zářivka	100,42	100	1,50	1,00	1,00	1,00
Z1 (L2)	Žárovkové	obyčejná žárovka	11,16	100	6,40	1,00	1,00	1,00
NZ2 (L1)	Zářivkové	kompaktní zářivka	36,43	30	1,50	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Střechy a stropy: OP _s -1 - Zateplení Zateplení a dosažení doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla dle ČSN 730540-2:2025. Podlahy: OP _s -1 - Zateplení Zateplení a dosažení doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla dle ČSN 730540-2:2025.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Příprava TV: OP _T -1 - Instalace solárního systému Instalace solární termického systému k podpoře ohřevu TV.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	NE	ANO	
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	ANO	
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Je doporučeno provést zateplení podlahy a střechy budovy, dále konstrukcí k nevytápěným částem budovy a tímto dosažení doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla dle ČSN 730540-2:2025. Dále je doporučena instalace solárně termického systému k podpoře ohřevu TV.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	142,79	227,16	174,06	
	22.7	36.1	27.6	
Soubor navržených opatření	87,62	141,43	98,94	
	13.9	22.5	15.7	
Dosažená úspora energie	55,17	85,73	75,12	-
	8.76	13.6	11.9	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Rodinný dům (obytná zóna)	158,8	85,4	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,62	0,36	---
---	---------------------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	227,16	148,26	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	174,06	147,93	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.1.2 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - používat pro hodnocení PENB - MĚS modul)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍBezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Jiří Quis	Číslo oprávnění:	1253
Telefon:	723551760	E-mail:	jiri.quis@seznam.cz


URČENÁ OSOBA


V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

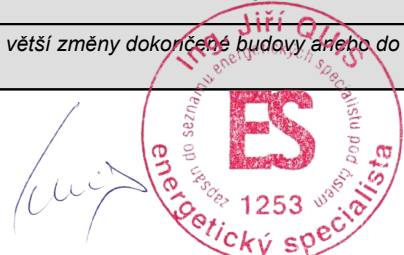Evidenční číslo průkazu:	820378.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	20.02.2026		
Platnost průkazu do:	20.02.2036		



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Jiří Quis

r. č. 690828/5417

je oprávněn

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 14.11.2013

~~~~~

~~~~~

~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 1253**

V Praze dne 25. listopadu 2013

**Ing. Pavel Šolc**

náměstek ministra průmyslu a obchodu