

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Spojovací 205/24, k.ú.**

731285, p.č. 603

PSČ, místo: **19000, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2202.97** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.34** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1913.97** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)			
Mimořádně úsporná A			
Velmi úsporná B	115	188	163
Úsporná C	137		
Méně úsporná D			
Nehospodárná E			
Velmi nehospodárná F			
Mimořádně nehospodárná G			
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	263.1	359.4	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

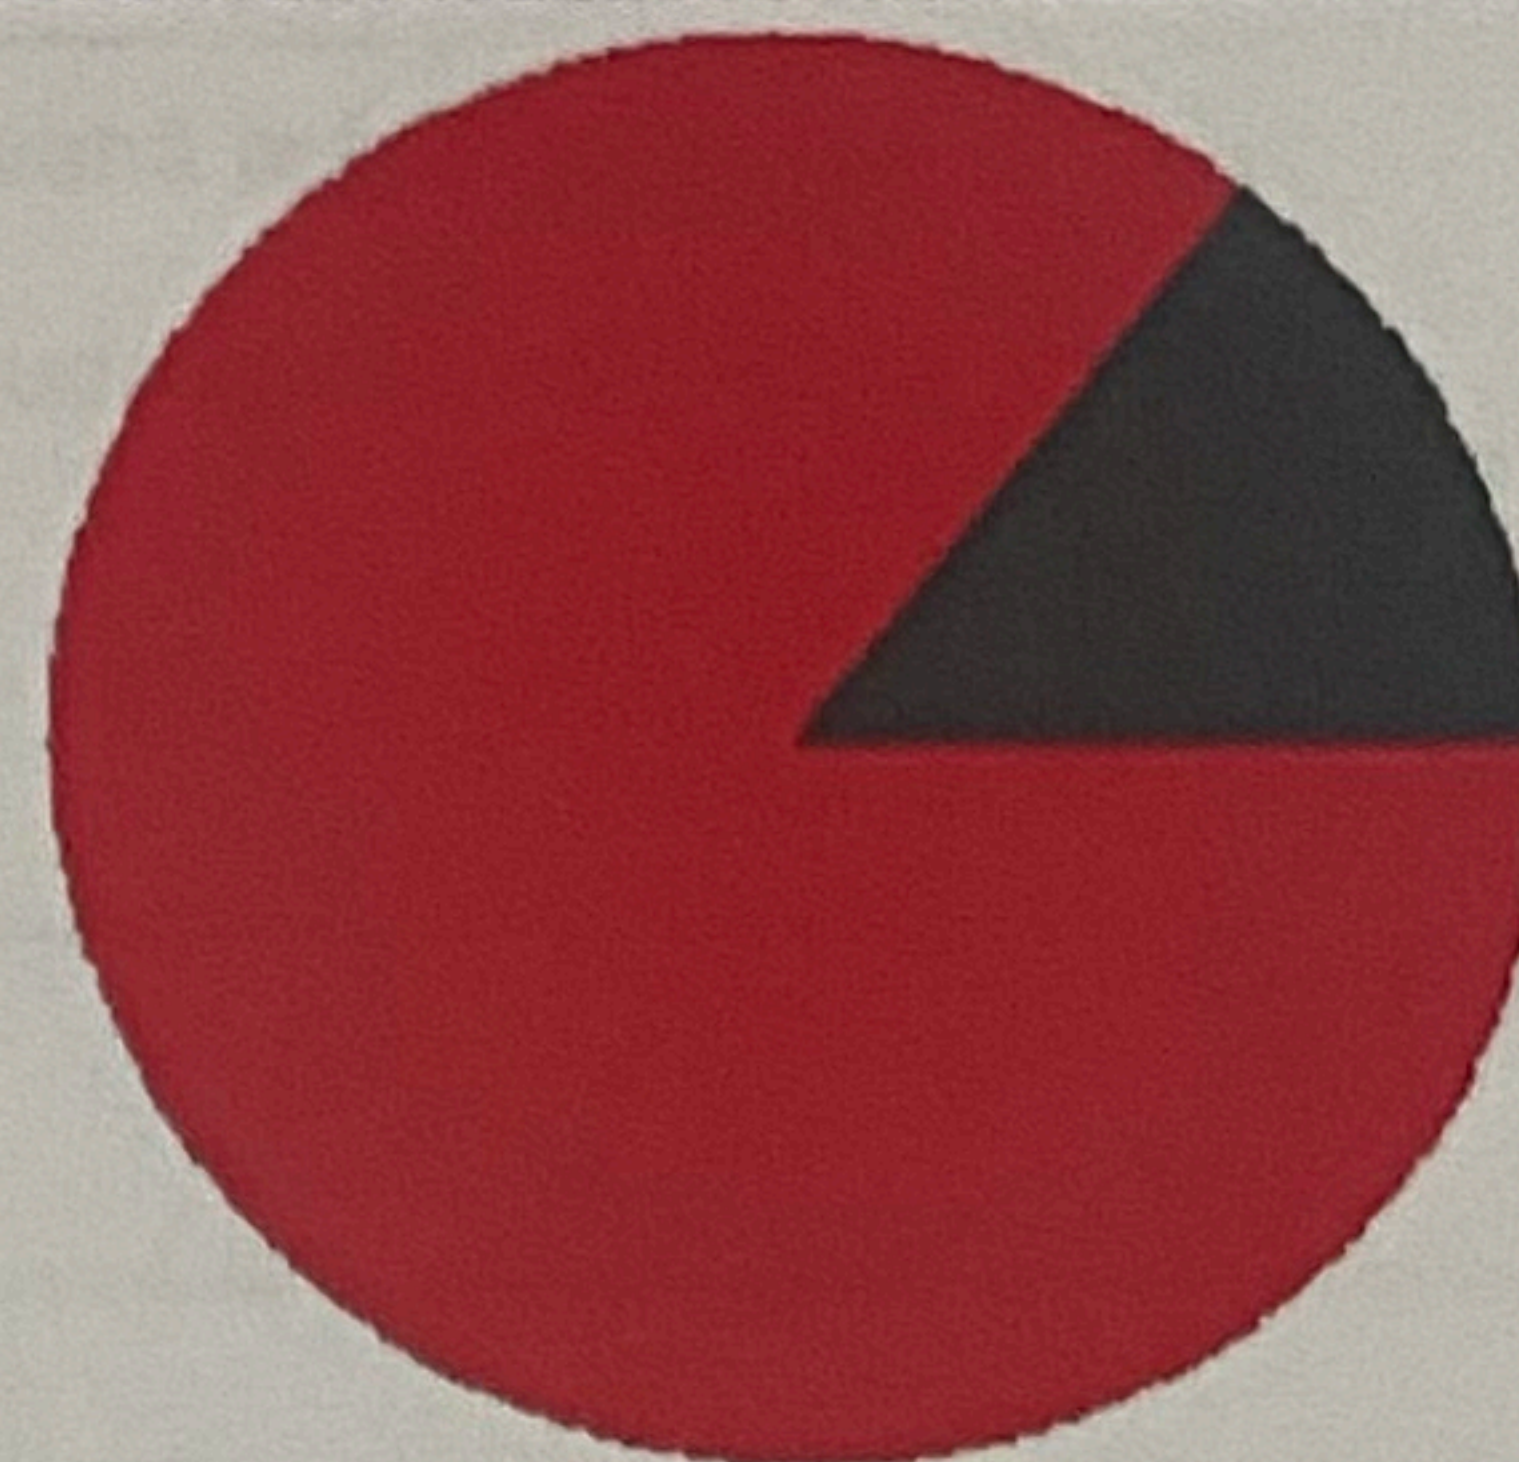

■ zemní plyn: 226.3
■ elektrická energie: 36.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		70.7				18.9	18.9
C		93.3				25.3	25.3
D	0.28						
E	0.47						
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu							
MWh/rok		179.0				48.3	36.2

Zpracovatel: **Ing. Zdeněk Zejda**
Kontakt: **Štětínská 348/24, 18100, Praha 8**
+420777336640 / zzejda@seznam.cz

Osvědčení č.: **1331**
Vyhотовeno dne: **11.05.2018**
Podpis:

