

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Farského 1385/1, k.ú.  
730122, p.č. 1289**  
 PSČ, místo: **170 00, Praha 7, Holešovice**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **2889.58** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.45** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **1797.68** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

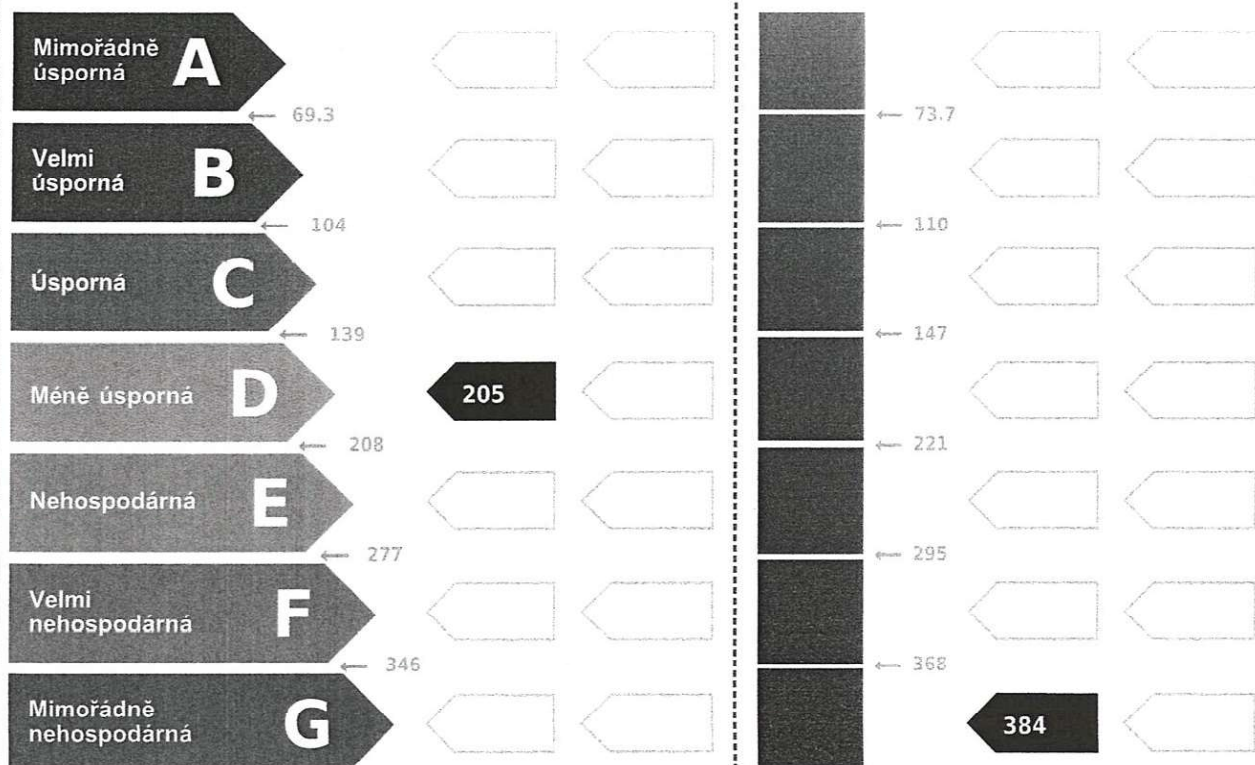

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**369.3**


**689.8**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

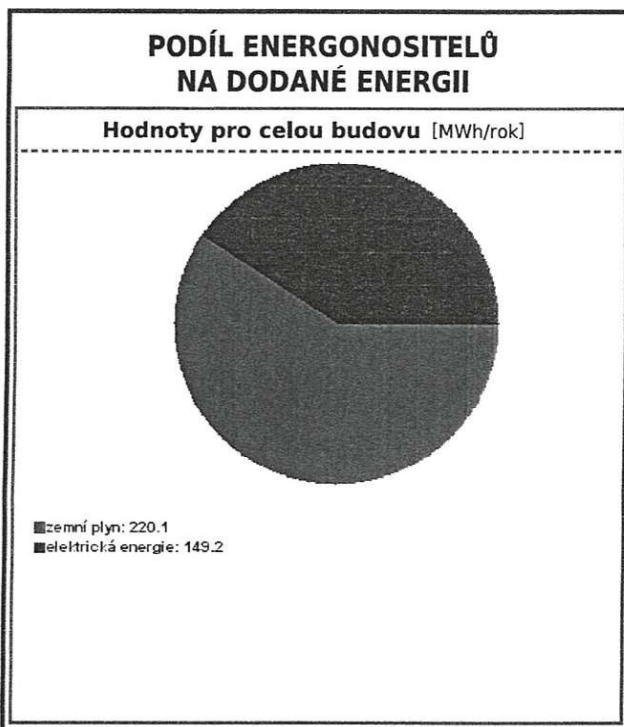

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>						29.5	5.7
<b>D</b>							
<b>E</b>		170					
<b>F</b>							
<b>G</b>	0.58						
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>306.0</b>				<b>53.0</b>	<b>10.3</b>

Zpracovatel: **Ing. Zbyněk Khail**  
 Kontakt: **Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4**  
**212242703 / info@vortexsystem.cz**

Osvědčení č.: **1171**  
 Vyhотовeno dne: **16.11.2015**  
 Podpis:

