

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(vyhláška č. 78/2013 Sb.)

Budova: Bytový dům
Místo: Plzeňská 82, 267 01 Králův Dvůr
Objednatel: Společenství vlastníků jednotek KD 82
Plzeňská 82
267 01 Králův Dvůr

Vypracoval: Ing. Pavel Jahelka
E: jahelka@ecoten.cz
M: 728 229 533
W: www.ecoten.cz

Spolupráce: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., MPO 860

6. leden 2016



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Plzeňská 82, k.ú. 672971,**

p.č. st. 92

PSČ, místo: **26701, Králův Dvůr**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1444.08** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.57** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **749.63** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

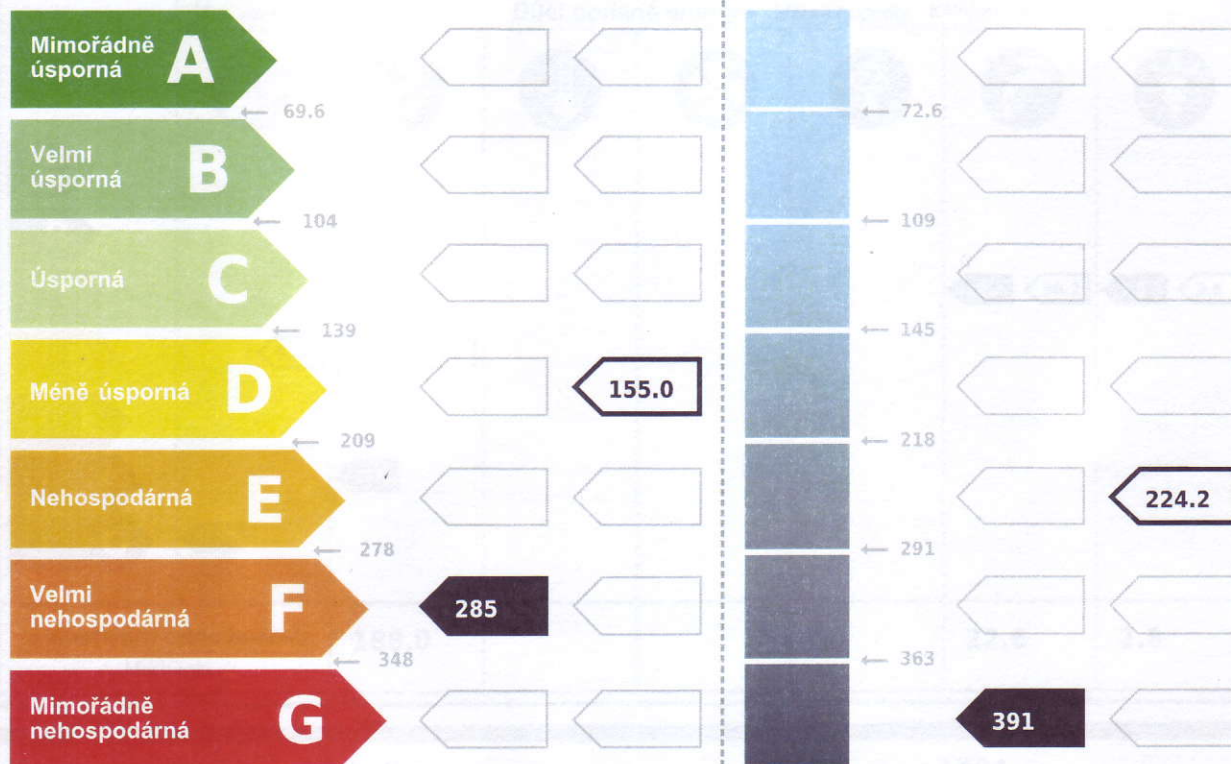

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

213.7

293.5

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

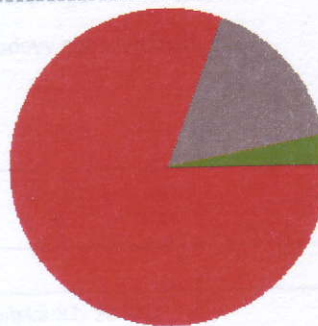


■ zemní plyn: 173.1
■ elektrická energie: 34.1
■ kusové a štěpkové dřevo: 6.5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C							
D	0.40	121				30.2	3.8
E							
F		251					
G	0.80						
Hodnoty pro celou budovu		188.0				22.6	2.8
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Ing. Pavel Jahelka**
 Kontakt: **V Uliče 191, 252 67, Tuchoměřice**
728 229 533 / jahelka@ecoten.cz

Osvědčení č.: **1084**
 Vyhотовeno dne: **6.1.2016**
 Podpis:



PENB_0521_BD Králův Dvůr Plzeňská č.p. 82