

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

SADOVÁ 466, 252 62 HOROMĚŘICE

ÚČEL: PRONÁJEM/PRODEJ OBJEKTU, UCELENÉ ČÁSTI BUDOVY

Adresa objektu:	Sadová 466, 252 62 Horoměřice
Číslo zakázky:	18123
Objednatel:	Ing. Josef Arnošt
Adresa:	Sadová 466, 252 62 Horoměřice
Tel./email:	+420 724 527 565 / arnost.josef@centrum.cz
Datum zpracování:	23. března 2018
Platnost PENB do:	Březen 2028, nebo do provedení větší změny dokončené budovy, změny způsobu vytápění, chlazení (jinak upravovaného vnitřního prostředí) nebo přípravy teplé vody.

Zpracovatel:

Ing. František Duda

Evropská 528/255, 161 00 Praha 6, Liboc
IČ: 76577015

Kontaktní adresa:

EnergySim
Čs. armády 785/22
160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel.: +420 724 509 559
e-mail: frantisek.duda@energysim.cz

Energetický specialista:

Ing. František Duda
Číslo oprávnění: 1145

Evidenční číslo PENB: 144104.0



PŘÍLOHA Č.1 - KOPIE OPRÁVNĚNÍ ZPRACOVATELE:



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. František Duda

r. č. 810726/0051

je oprávněn

provádět energetický audit

s platností od 27.2.2013

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 5.12.2013

~~~~~

~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Číslo oprávnění: 1145

V Praze dne

prosince 2013

Ing. Pavel Šolc

náměstek ministra průmyslu a obchodu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 144104.0

Ulice, číslo: Sadová 466
PSČ, místo: 252 62 Horoměřice
Typ budovy: Rodinný dům
Plocha obálky budovy: 572,9 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,69 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 300,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

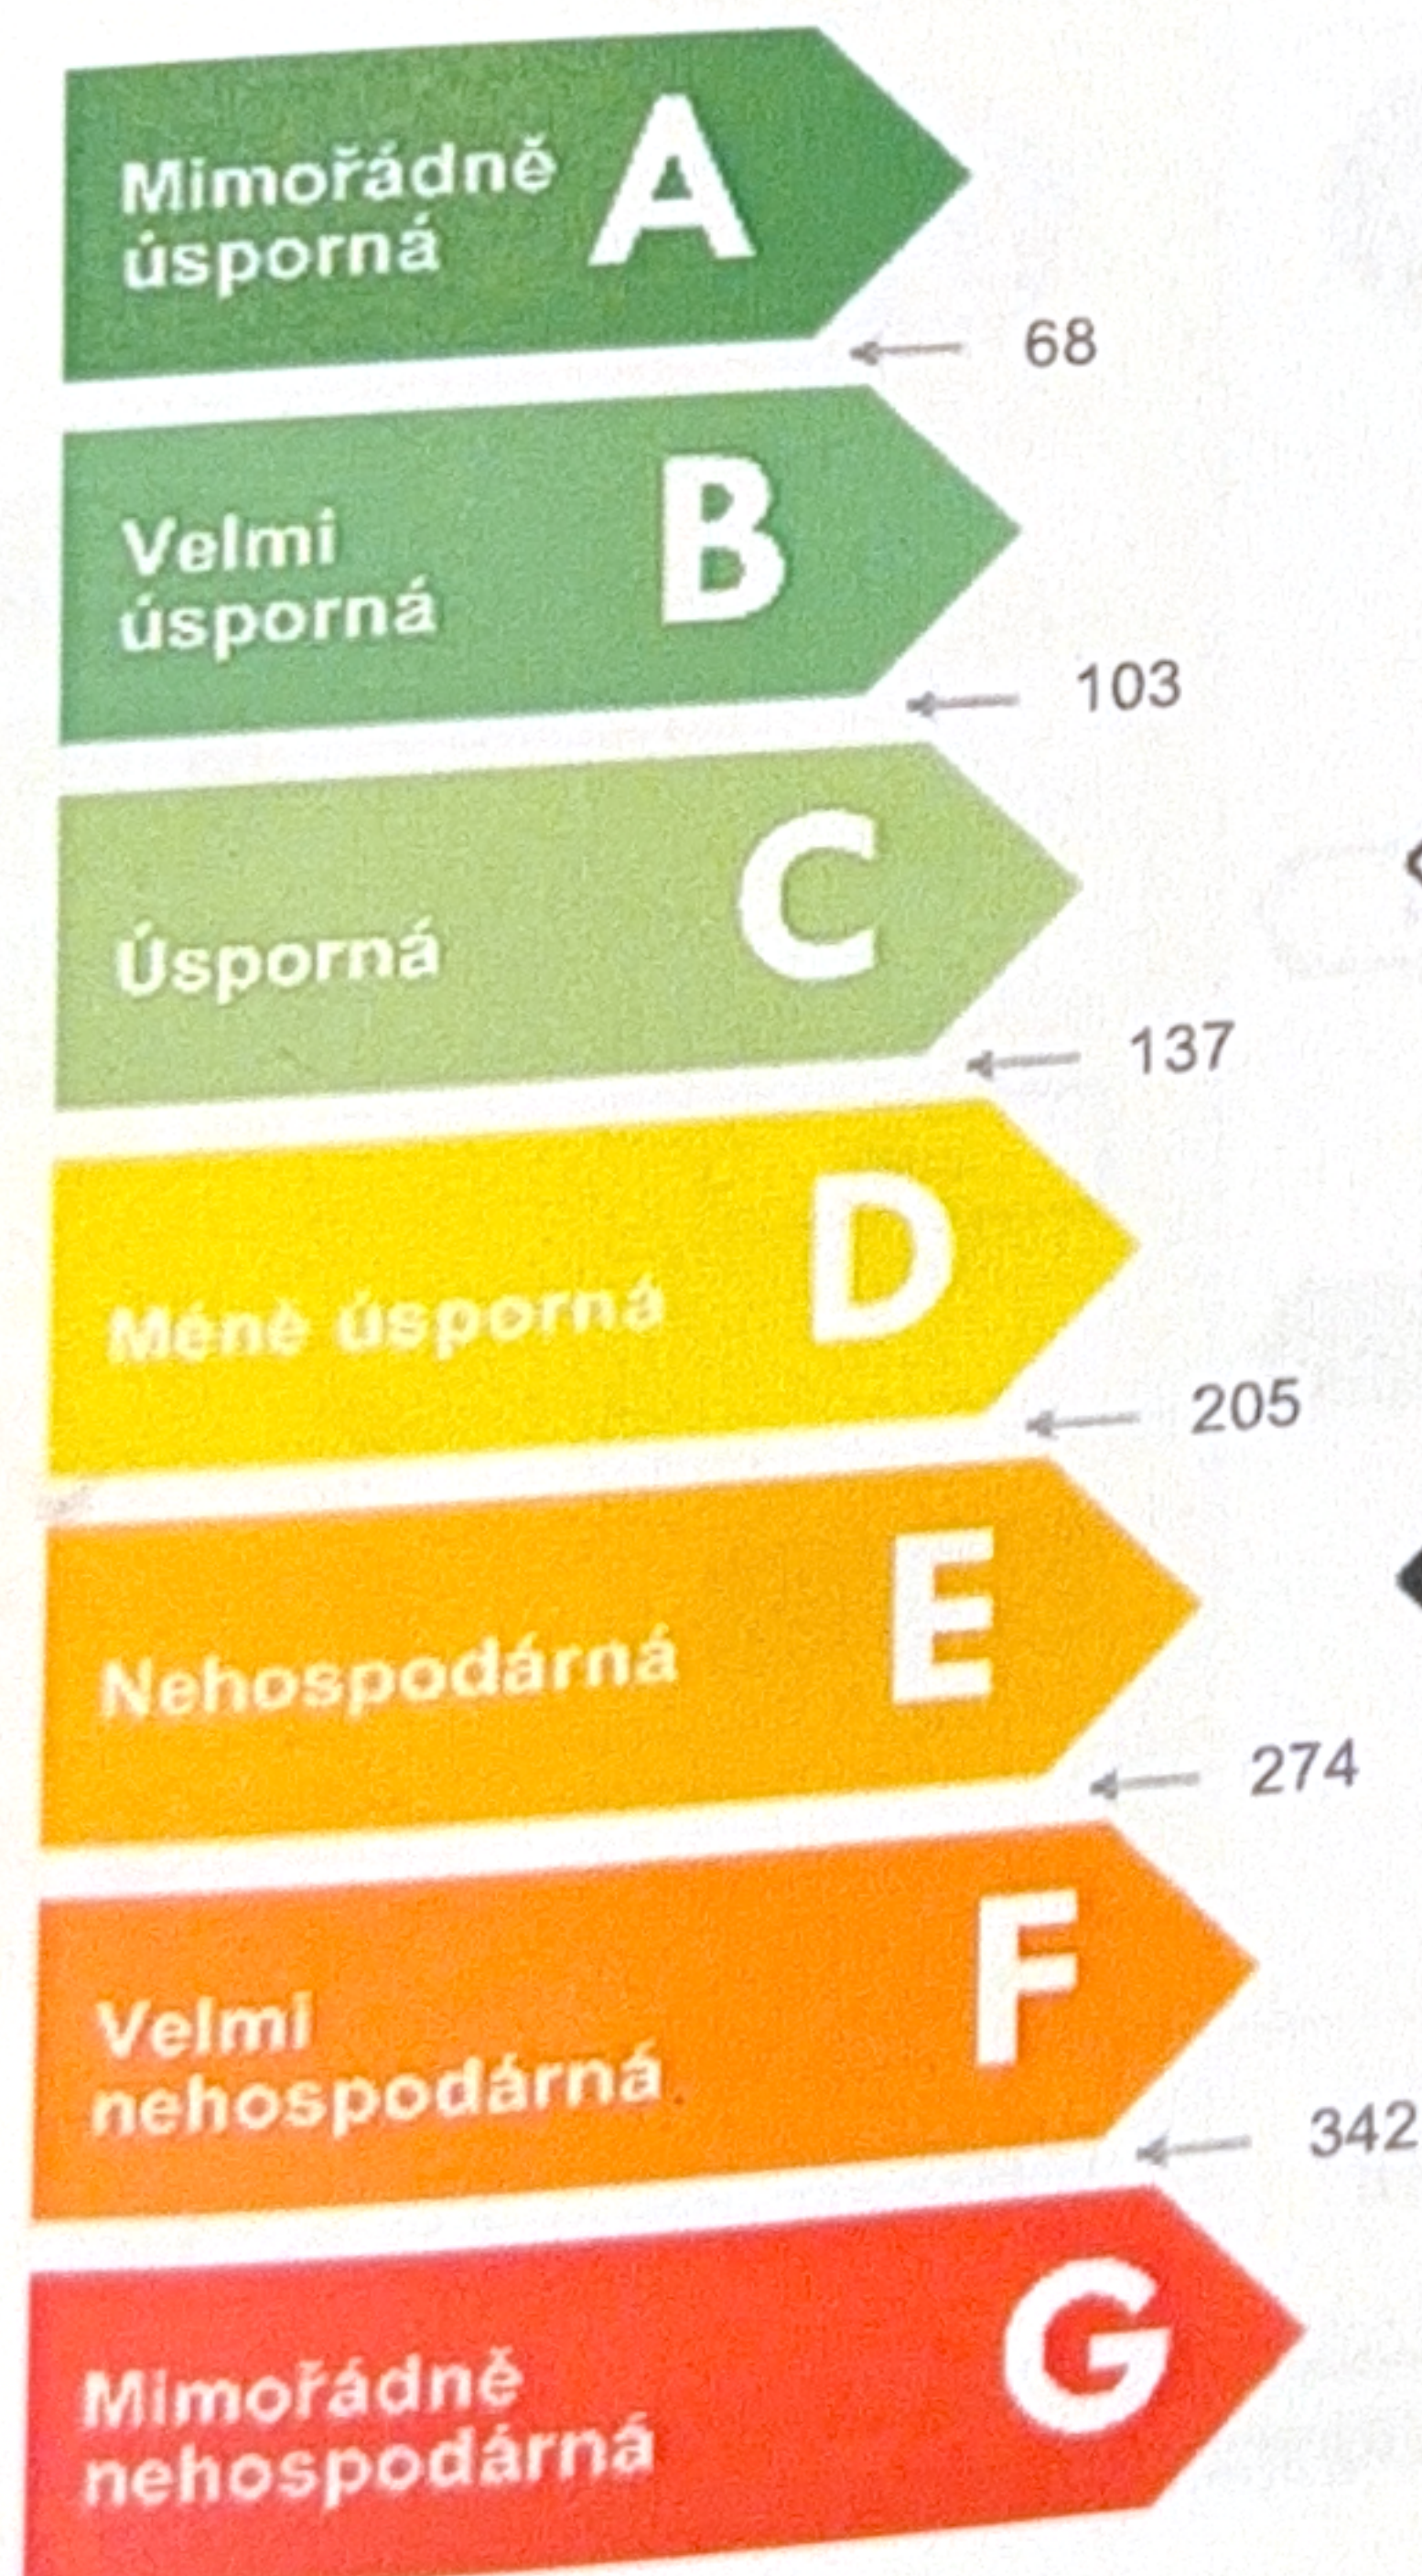

Dop.

237

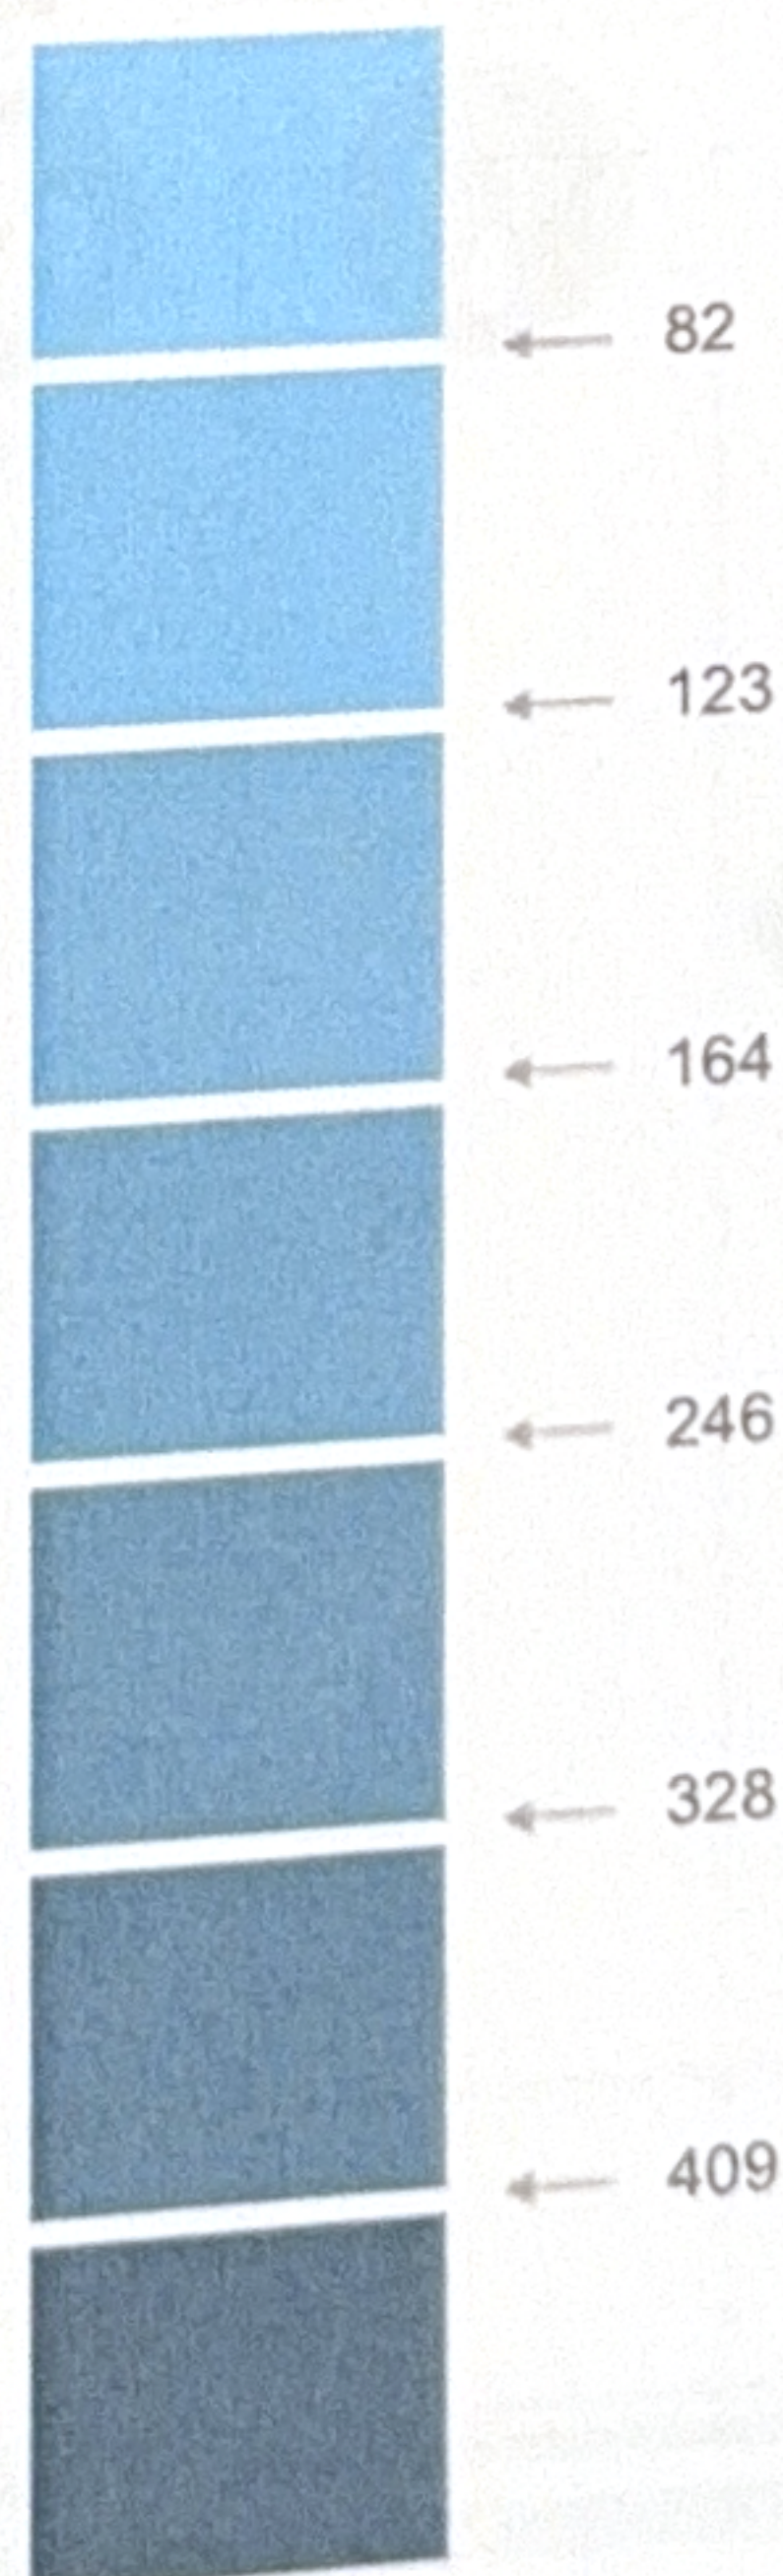

Dop.

275

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

70,953


82,448

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: Monitoring spotřeb	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

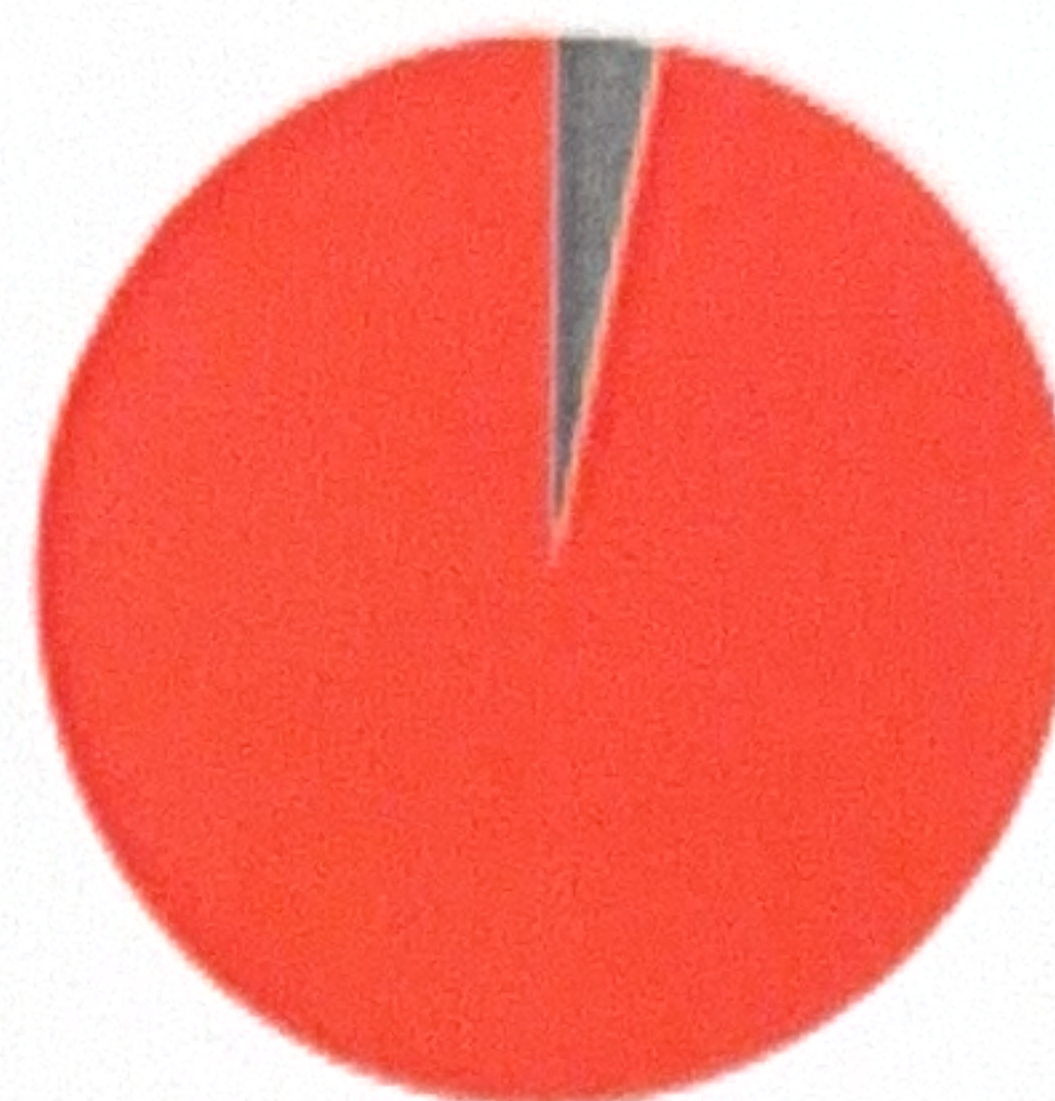

Elektřina ze sítě: 2,3
Zemní plyn: 68,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.				22 / Dop.	6 / Dop.
D	Dop.						
E		208					
F	0,79						
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		62,38				6,72	1,85

Zpracovatel: Ing. František Duda

Kontakt: +420 724 509 559

frantisek.duda@energysim.cz



Osvědčení č.: 1145

Vyhotoveno dne: 23. 3. 2018

Podpis: