

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Mozartova 1784-1786

PSČ, obec: 738 01 Frýdek-Místek

K.ú., parcelní č.: Místek, 3482/45


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5179,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

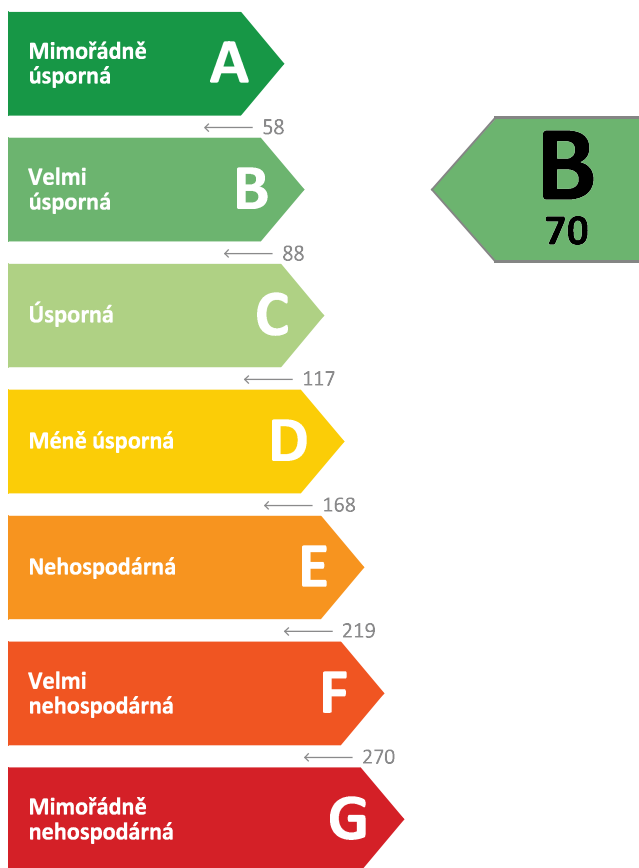


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 426,1 (93 %)
Elektřina - 29,8 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	43 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	88 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Jana Pawerová

Osvědčení č.: 1406

Kontakt: prukazy-audity@seznam.cz/tel.604436449

Ev. č. průkazu: 707479.0

Vyhotoveno dne: 24.03.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

AIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Frýdek-Místek	Část obce:	Místek
Ulice:	Mozartova	Č.p / č. or. (č.ev.):	1784-1786
Katastrální území:	Místek	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	3482/45	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1965	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.
Panelový bytový dům o třech vchodech navazující na vedlejší panelový dům a z druhé strany na sousední jednopodlažní budovu. BD s 1 PP a 8 NP s plochou střechou s 3 strojovnami. Konstrukční systém G-57-QS. Obvodový plášť štítů a schodištové stěny ze struskopemzobetonu tl. 300 mm, původní MIV vložky v průčelí byly vyzděny pórobetonovými tvárnicemi tl. 150 mm +90 mm EPS, parapety průčelí z PSK tl. 250 mm. Obvodový plášť průčelí opatřen TI z EPS tl. 120 mm, štíty opatřeny TI z EPS tl. 150mm, podlaha nad suterénem ŽB dodatečně opatřena TI z EPS tl. 70 mm, střecha plochá ze ŽB panelů opatřena dodatečně tepelnou izolací z EPS100 tl. 70+80 mm. Strop pod strojovnami opatřen TI z EPS tl. 60 mm. Okna a vstupní dveře s izolačním dvojsklem. Vytápění a ohřev TV je zajištěno dálkově.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	15185,9
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	4267,8
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,28
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	5179,4
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	34,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Bytový dům	Složena z více podzón:	☒	☐	20,0	5179,4
Z1.1	Byty	Obytné zóny - BD - byt	-	-	20,0	4549,5
Z1.2	Komunikace	Obytné zóny - komunikace a vybavení	-	-	16,0	629,9

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	59,2 %	-	-	-	34,3 %	-	-	93,5 %
	269,72	-	-	-	156,38	-	-	426,11
Elektřina	0,0 %	-	-	-	0,0 %	6,5 %	-	6,5 %
	0,22	-	-	-	0,07	29,51	-	29,80

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE


procentuelní podíl	59,2 %	-	-	-	34,3 %	6,5 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m².rok	52	-	-	-	30	6	0	88
MWh/rok	269,95	-	-	-	156,45	29,51	0,00	455,91

Podíl dodané energie dle účelu



- Vytápění (59,2 %)
- Příprava teplé vody (34,3 %)
- Osvětlení (6,5 %)
- Ostatní (0,0 %)

Podíl dodané energie dle energonositele



- Účinná SZTE s OZE<80% (93,5 %)
- Elektřina (6,5 %)

C

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
% pokrytí									
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok									

ENERGONOSITELE

Účinná SZTE s OZE pod 80 %	0,7	52,3 %	-	-	-	30,3 %	-	-	82,7 %
		188,82	-	-	-	109,48	-	-	298,30
Elektřina	2,1	0,1 %	-	-	-	0,0 %	17,2 %	-	17,3 %
		0,47	-	-	-	0,14	61,98	-	62,59

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


procentuelní podíl	52,4 %	-	-	-	30,4 %	17,2 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	37	-	-	-	21	12	-	70
MWh/rok	189,29	-	-	-	109,62	61,98	-	360,89

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



- Vytápění (52,4 %)
- Příprava teplé vody (30,4 %)
- Osvětlení (17,2 %)

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele



- Účinná SZTE s OZE < 80 % (82,7 %)
- Elektřina (17,3 %)


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	78,10	66,09	53,10	19,79	14,84	13,65	13,77	14,15	15,02	32,11	58,00	77,29
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	74,53	63,27	50,49	17,75	13,14	12,24	12,28	12,32	12,69	29,06	54,62	73,71
Elektřina	3,58	2,82	2,62	2,03	1,70	1,40	1,49	1,83	2,33	3,04	3,38	3,58


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

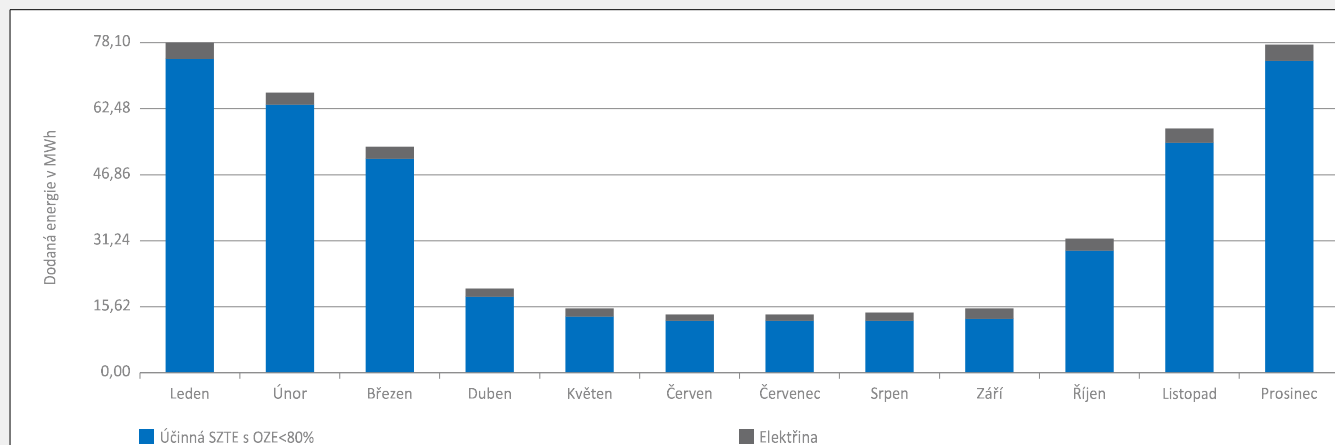

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	78,10	66,09	53,10	19,79	14,84	13,65	13,77	14,15	15,02	32,11	58,00	77,29
Vytápění	60,81	50,87	36,78	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	15,37	41,34	59,99
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	13,76	12,43	13,75	13,15	13,15	12,25	12,29	12,33	12,52	13,74	13,32	13,76
Osvětlení	3,54	2,79	2,57	2,02	1,69	1,40	1,48	1,83	2,32	3,00	3,34	3,54
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

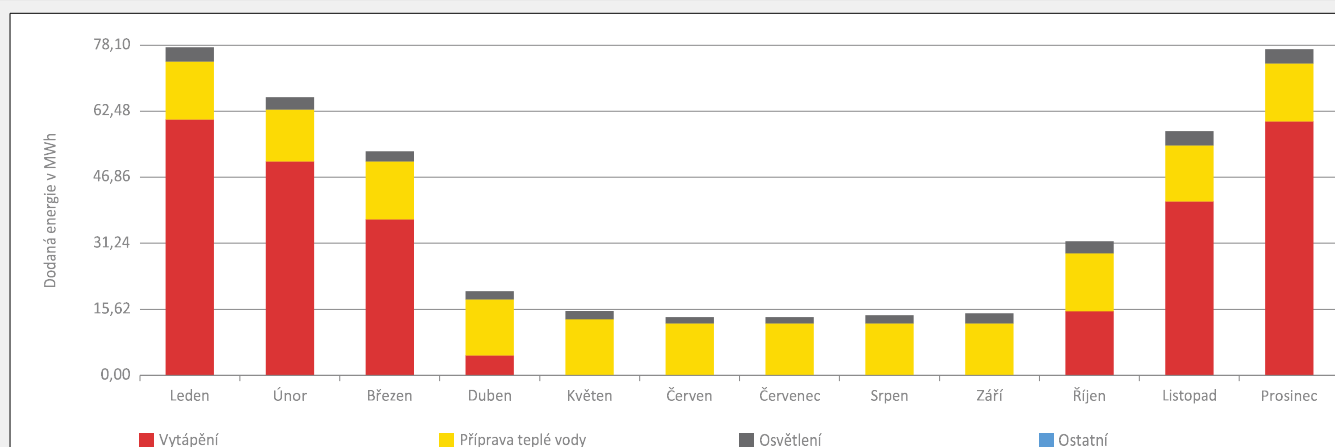

E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	217,332	Solární zisky	MWh/rok	64,838
Větrání		93,543	Vnitřní zisky - lidé		31,715
Netěsnosti obálky - infiltrace		36,106	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		29,686
Celkem		346,981	Celkem		126,239

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	220,741	kWh/m ² .rok	43
-----------------------------	---------	---------	-------------------------	----

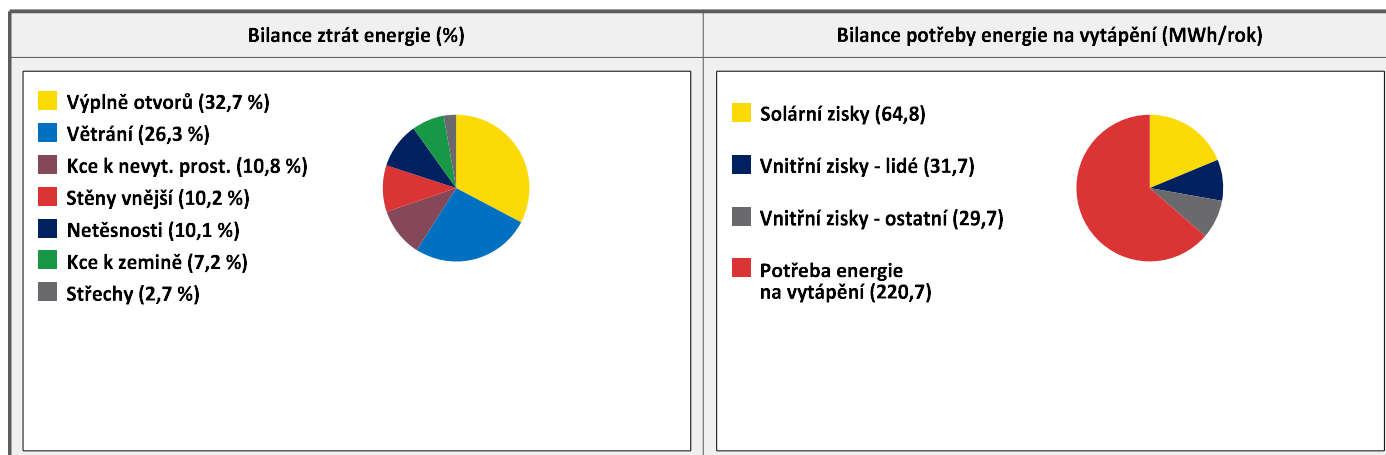

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F

OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			

STĚNY VNĚJŠÍ					1855,7			
SV1	OS SPB300+120 EPS	20,0	EXT	154,2	0,277	0,30	0,30	92 %
SV2	OS SPB300+150 EPS	20,0	EXT	232,5	0,230	0,30	0,30	77 %
SV3	OS SPB 300	20,0	EXT	12,5	1,830	0,30	0,30	610 %
SV4	OS YT150+90+120	20,0	EXT	377,5	0,152	0,30	0,30	51 %
SV5	OS YT300	20,0	EXT	38,7	0,464	0,30	0,30	155 %
SV6	OS PSK250+120	20,0	EXT	1040,4	0,233	0,30	0,30	78 %

STŘECHY					595,9			
ST1	Střecha	20,0	EXT	595,9	0,195	0,24	0,24	81 %

KONSTRUKCE K ZEMINĚ					83,8			
KZ1	Stěna k zemině	20,0	ZEM	18,4	1,981	0,45	0,45	440 %
KZ2	PDL na zemině	20,0	ZEM	65,4	3,165	0,45	0,45	703 %

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM					741,6			
KN1	Stěna k nev.pr.	20,0	NEVYT	108,1	2,442	0,60	0,60	407 %
KN2	Strop pod nev.pr.	20,0	NEVYT	43,3	0,486	0,60	0,60	81 %
KN3	PDL nad sut.+70	20,0	NEVYT	573,8	0,502	0,60	0,60	84 %
KN4	Dveře k nev.pr.	20,0	NEVYT	16,4	2,300	3,50	1,55	148 %

VÝPLNĚ OTVORŮ					990,8			
VO1	Okna	20,0	EXT	977,6	1,400	1,50	1,50	93 %
VO2	Dveře vstupní	20,0	EXT	13,2	2,300	1,70	1,55	148 %

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,050		0,020	250 %

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	%	MWh/rok
ZT1	CZT	-	účinná SZTE s OZE < 80%	269,7	100,0	-	93,0	88,0	100,0 %
									220,7

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	m³/rok	MWh/rok
ZT1	CZT	-	účinná SZTE s OZE < 80%	156,4	100,0	-	60,2	1801,2	100,0 %
									94,1

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
OS1	Bytový dům	Kombinované osvětlení	5179,4	72,7	1,60	1,00	0,98	0,48

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	doplnění zateplení obvodového pláště, střecha a stropu pod půdou
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	bez opatření
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	bez opatření

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	NE	NE	FTV
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	bez opatření
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	bez opatření
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	bez opatření

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Konstrukce na systémové hranici obálky budovy byly v minulosti dodatečně zatepleny, v době regenerace tyto konstrukce splňovaly požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 (2002). Dle aktuálně platné ČSN 730540-2 (2011) některé konstrukce obálky budovy součinitel prostupu tepla nesplňují, lze doporučit doplnění zateplení konstrukcí obvodového pláště, podlahy nad suterénem. S ohledem na ekonomickou náročnost by tato další opatření nebyla efektivní. Lze doporučit využití alternativních systémů dodávky energie, např. FTV			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	61	88	70	
	314,9	455,9	360,9	
Soubor navržených opatření	54	80	57	
	281,3	413,9	296,8	
Dosažená úspora energie	7	8	13	
	33,6	42,0	64,1	

I

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek	Splněno:	není požadavek
-------------------------	----------------	----------	----------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	KWh/m ² .rok	%
	Obytná	5179,4	50	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příslušající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

J	OSTATNÍ ÚDAJE
----------	----------------------

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2025.2
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
----------	--------------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Jana Pawerová	Číslo oprávnění:	1406
Telefon:	+420604436449	E-mail:	prukazy-audity@seznam.cz/tel.604436449

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
--------------------------	---	-------------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	707479.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	24.03.2025		
Platnost průkazu do:	24.03.2035		