

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Praha, Elišky Přemyslovny 441, 150 00



Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Číslo oprávnění MPO: 093

Evidenční číslo MPO: 674 505.0

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Praha	Část obce:	
Ulice:	Elišky Přemyslovny	Č.p / č. or. (č.ev.)	441
Katastrální území:	Zbraslav	Převládající typ využití:	rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	210/1	Památková ochrana budovy:	
Orientační období výstavby:		Památková ochrana území:	

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejich technických systémů, významné renovace, apod.

Předmětným objektem je rodinný dům 1+1. Má členitý půdorys o vnějších rozměrech 13 m x 15,9 m s přílehlou garáží. Je částečně podsklepen s nevytápěným suterénem se dvěma vytápěnými nadzemními podlažími. Má střechu zčásti sedlovou a zčásti pultovou. Svislá okna jsou plastová, šikmá okna jsou dřevěná, obojí s izolačním dvojsklem plněným argonem. Venkovní dveře jsou dřevěné. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (S4-38°-šikmá do ulice) je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 100 mm a deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 130 mm mezi krovky. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (10°-šikmá do dvora) je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 100 mm a deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 130 mm mezi krovky. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (S2-2.NP/Exteriér - schody - 40) je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 180 mm mezi krovky. Vnitřní stropní konstrukce (S3-1.NP/2.NP) je tvořena z betonové mazaniny o tl. 55 mm. Konstrukce stropu pod nevytápěným prostorem (S5-2.NP/Půda) je zateplena deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 150 mm a deskami z minerální vlny bez bližšího označení o tl. 200 mm mezi kleštinami. Vnější stěny (1.NP-Do ulice 640mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 640 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (1.NP-do dvora - 540mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 540 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (1.NP+2.NP-Schodiště - 300mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (2.NP - 450mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 450 mm bez dodatečného zateplení. Vnitřní příčky (tl. 150mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 150 mm. Stěny se sousední budovou (1.NP-Sousední RD - 500mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 500 mm bez dodatečného zateplení. Stěny se sousední budovou (1.NP-Sousední RD - 400mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 400 mm bez dodatečného zateplení. Stěny se sousední budovou (2.NP-se sousední bud. - 300mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. Stěny přílehlé k nevytápěnému prostoru (Schody/Garáž-350mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 350 mm bez dodatečného zateplení. Stěny přílehlé k nevytápěnému prostoru (RD-Garáž-540mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 540 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad terénem (1.NP/zemina) bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad nevytáp. suterénem (1.NP/Suterén 1) je zateplena vrstvou skvály o tl. 250 mm. Konstrukce podlahy nad nevytáp. suterénem (1.NP/Suterén 2) je zateplena vrstvou skvály o tl. 250 mm. Vnější stěny nevytápěného suterénu (Suterén 2/Sousední RD - 400mm) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 400 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce střechy nevytápěného prostoru (Garáž/Exteriér) bez dodatečného zateplení. Celková tepelná ztráta objektu činí 17 571 W, kde 13 749 W je ztráta prostupem a 3 822 W je ztráta větráním.

Vytápění je toplovodní. Hlavními zdroji ohřevu topné a teplé užitkové vody jsou plynový kotel (1 ks) se zabudovaným zásobníkem TUV o výkonu 23 kW a plynový kotel (1 ks) s průtokovým ohřevem TUV o výkonu 18 kW. Otopná soustava je dvourubková s nuceným oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Vstupní teplota vody do otopné soustavy je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je přirozené. K ohřevu TUV slouží zásobník integrovaný v plynovém kotli o objemu 120 l. K ohřevu TUV slouží také plynový kotel s průtokovým ohřevem vody o výkonu 18 kW. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně zářivky, převážně se elektronickým předřadníkem.

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upraveným vnitřním prostředím	m³	958
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m²	652
Objemový faktor tvaru budovy	m³/m²	0,681
Celková energeticky vztahná plocha budovy	m²	334,3
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	21,7%

Energetická náročnosť budovy a hodnotenie obálky je vypočítané pre budovu ako celek, ktorá sa pri výpočte môže členiť na dĺžkových zón. Budova je členená na **zóny s usporiadaným vnútorným prostredím** (vytápění, chlazení), ktoré majú definovanú návrhovú vnútornú teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou priručeny profily typického užívání.


[illegible]

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.								
Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA								
Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).								
Zemní plyn	86,8				9,0	0,0		95,9
	52,8				5,5	0,0		58,3
Elektřina	0,6				0,0	3,6		4,1
	0,3				0,0	2,2		2,5


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ								
Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru, dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.								
Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.								

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuelní podíl	87,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	3,6%		100,0%
kWh/m².rok	158,9	0,0	0,0	0,0	16,4	6,5		181,8
MWh/rok	53,1	0,0	0,0	0,0	5,5	2,2		60,8

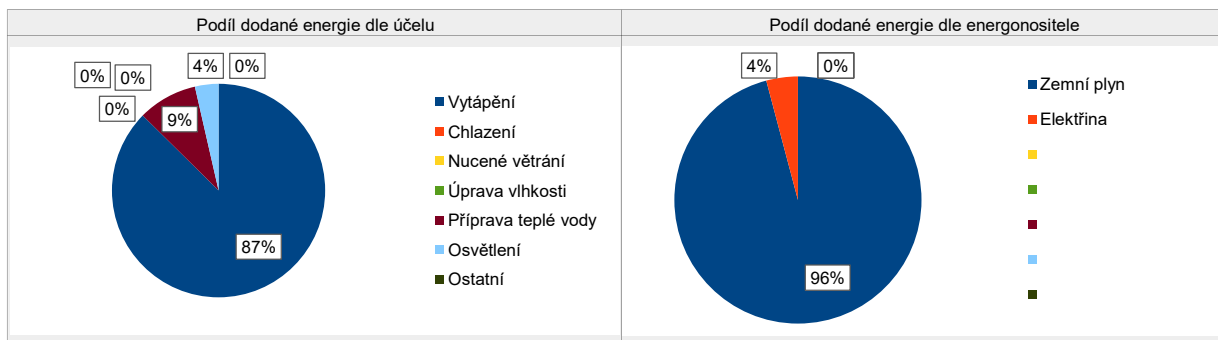

C NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE									
Neobnovitelná primární energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem neobnovitelné primární energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.									
Ergonositel	Faktor neobnovitelné primární energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Neobnovitelná primární energie v MWh/rok							
Zemní plyn	1	83,1	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0		92
		52,8	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0		58,3
Elektřina	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2		8
		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6		5,3

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE									
procentuelní podíl	84,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,6%	7,2%	0,0%	100,0%
kWh/m².rok	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	13,6	0,0	190,1
MWh/rok	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	4,6	0,0	63,5

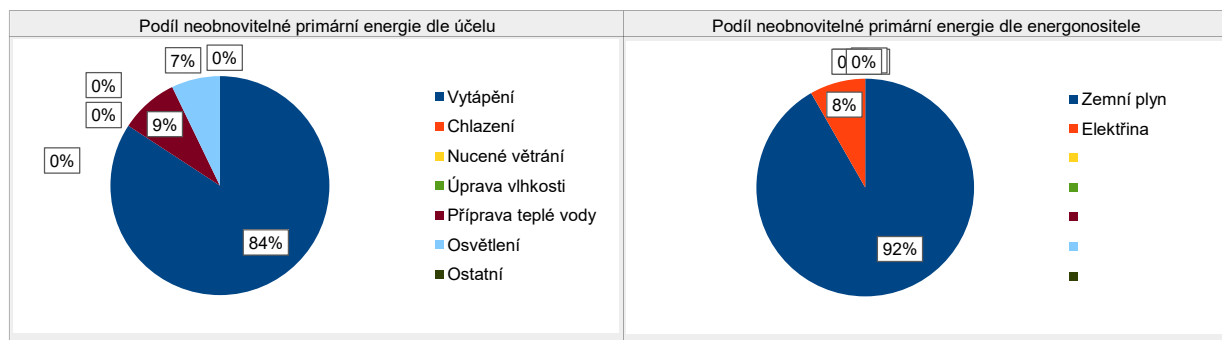


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOSONITELŮ

Energonositel	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	10,3	8,6	7,3	4,5	2,1	1,0	0,7	0,8	2,7	5,3	7,9	9,6
Zemní plyn	10,0	8,3	7,1	4,3	2,0	0,8	0,6	0,6	2,5	5,1	7,6	9,3
Elektřina	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3


Roční průběh dodané energie podle energonositelů

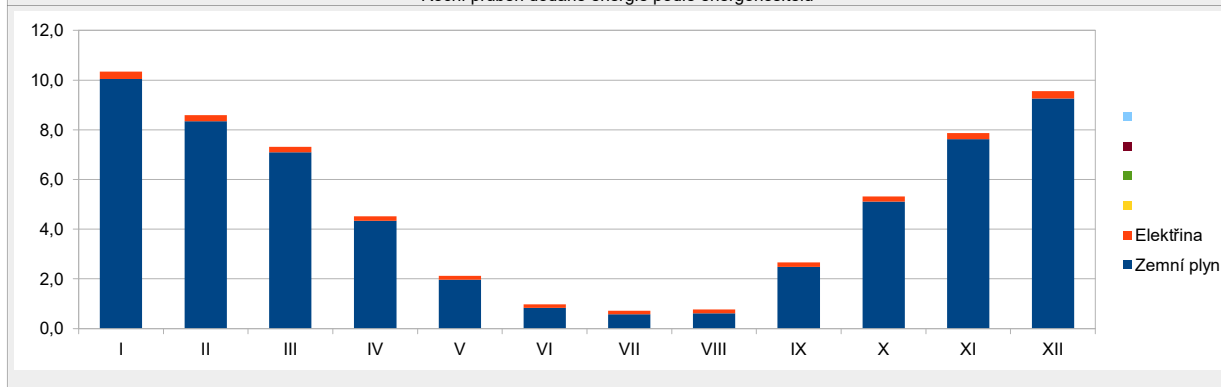

BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	10,3	8,6	7,3	4,5	2,1	1,0	0,7	0,8	2,7	5,3	7,9	9,6
Vytápění	9,6	7,9	6,7	3,9	1,5	0,4	0,1	0,2	2,1	4,7	7,2	8,8
Chlazení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nucené větrání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úprava vlhkosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příprava teplé vody	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Osvětlení	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

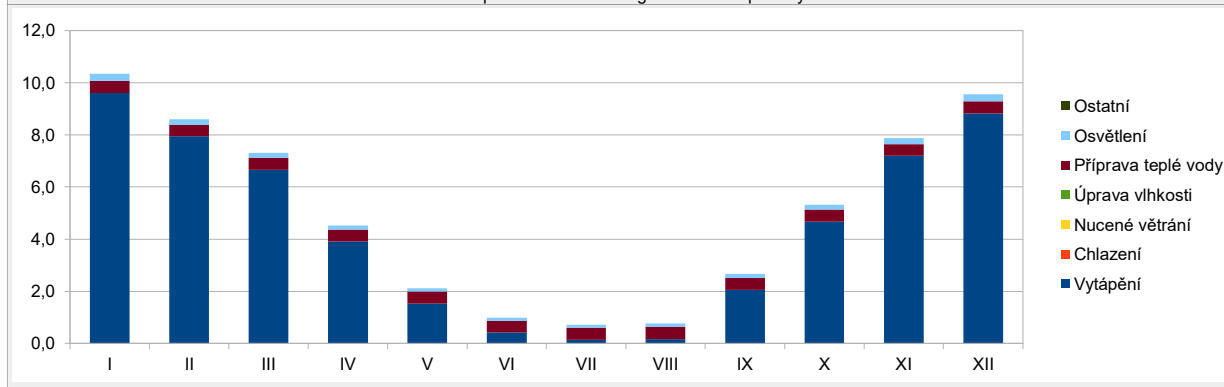


E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	43,3	Solární zisky	MWh/rok	7,1
Větrání		10,0	Vnitřní zisky - lidé		2,4
Netěsnosti obálky - infiltrace		1,5	Vnitřní zisky – osvětlení a technologie		4,2
Celkem		54,8	Celkem		13,7

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	41,1	kWh/m².rok	123,0
-----------------------------	---------	------	------------	-------

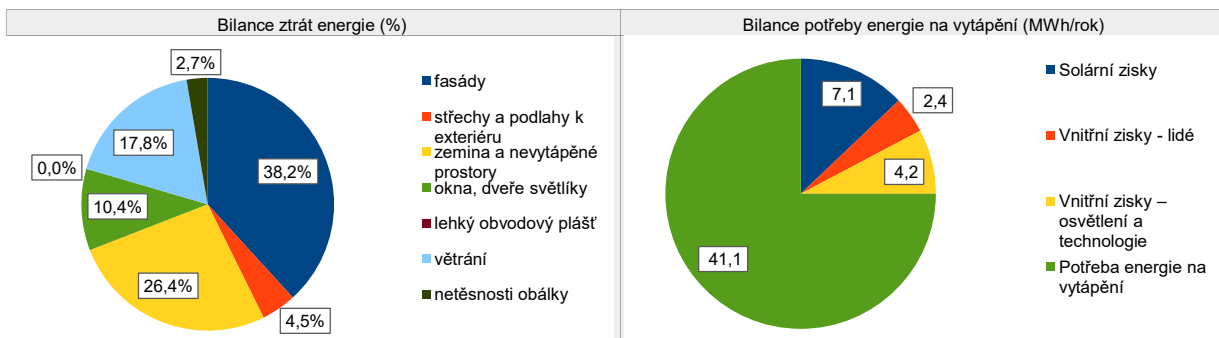


BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

Bilance se sestavuje jen pro chlazené zóny budovy. Celkové zisky energie budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a solárními zisky přes průsvitné konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Zisky energie jsou sníženy o využitelné ztráty energie prostupem i větráním, kdy je teplota exteriéru nižší než teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající zisky energie tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat soustavou chlazení.

ZISKY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE – PŘEDCHLAZENÍ		
Vnitřní zisky (lidé, osvětlení, spotřebiče atd.)	MWh/rok	0,0	Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	0,0
Solární zisky průsvitnými konstrukcemi		0,0	Větrání		0,0
Ostatní zisky (prostupem, větráním, infiltrací)		0,0	Netěsnosti obálky - infiltrace		0,0
Celkem		0,0	Celkem		0,0

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ	MWh/rok	0,0	kWh/m².rok	0,0
-----------------------------	---------	-----	------------	-----

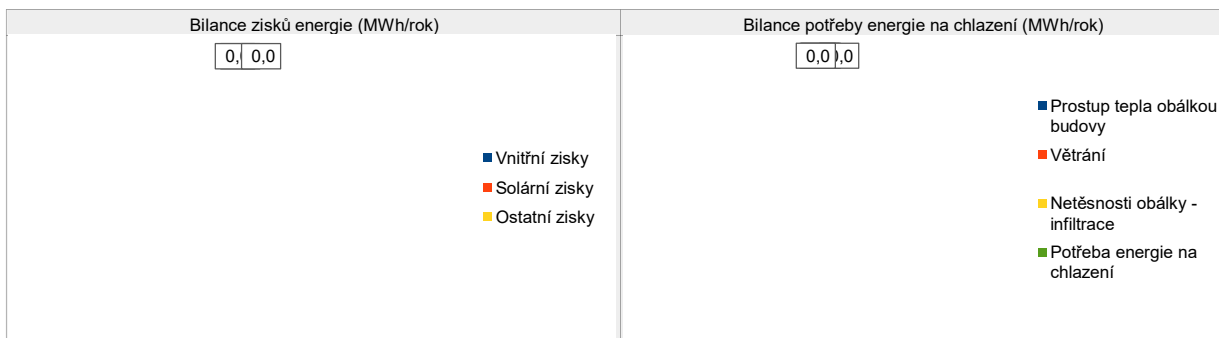

Z24-28198 Evidenční číslo MPO: 674 505.0

Z24-28198 Evidenční číslo MPO: 674 505.0

[illegible]

KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA								
Ozn.	Zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla	Kogenerační jednotka uvnitř budovy						
		Kogenerační jednotka mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu						
		Palivo	Spotřeba energie v palivu	Celkový elektrický výkon / sezónní účinnost	Celkový tepelný výkon / sezónní účinnost	Celková sezónní účinnost kogenerační jednotky	Výroba elektřiny / z toho pro neobn. prim. energii	Výroba tepla / z toho pro neobnovitelné primární energii
				kWe	kWt			
--			MWh/rok	%	%	%	MWh/rok	MWh/rok

SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM								
Ozn.	Solární termická soustava	Využití solární soustavy	Typ solárních termických kolektorů	Celková plocha apertury / počet ks	Objem solárního zásobníku	Celkový roční zisk soustavy	Celkový roční využitý zisk soustavy	Měrný využitý zisk k ploše apertury
				m ²				
				ks				
					litry	MWh/rok	MWh/rok	kWh/m ² .rok

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM								
V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).								
Ozn.	Fotovoltaická soustava	Využití solární soustavy	Výroba		Akumulace		Celková roční výroba soustavy	Využití pro výpočet neobnovitelné primární energie
			Celková účinná plocha / počet ks panelů	Instalovaný špičkový výkon / účinnost panelu	Objem zásobníku vody	Typ akumulatorů / kapacita		
			m²	kWp		typ		
			ks	%		litry		
							MWh/rok	MWh/rok

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření, včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadního tepla z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření			Popis návrhu					
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	číslo*)		Navržená změna konstrukce	u [W/(m²K)]		úspora [Mwh]	
		O	K		stáv.	návrh	CDE	NOPE
		1		vnější stěna (1.NP+2.NP-Schodiště - 300mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.150 mm EPS	1,8	0,25	8,1	8,1
		2		vnější stěna (2.NP - 450mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.140 mm EPS	1,4	0,25	6,3	6,3
		3		vnější stěna (1.NP-Do ulice 640mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.130 mm EPS	1	0,25	3,5	3,5
		4		vnější stěna (1.NP-do dvora - 540mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.140 mm EPS	1,2	0,25	1,3	1,3
		5		stěna přilehlá k nevytáp. prostoru (RD-Garáž-540mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.70 mm EPS	1,1	0,40	0,9	0,9
6		stěna přilehlá k nevytáp. prostoru (Schody/Garáž-350mm): přidat izolaci o ekvivalentní tl.80 mm EPS	1,4	0,40	0,8	0,8		

*) O=opatření, K=konstrukce

Úsporné opatření		Popis návrhu		úspora [Mwh]	
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	č. opatření		CDE	NOPE
		7	instalace zpětného získávání tepla z teplé vody	1,0	1,0
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	8	výměna žárovkového a zářivkového osvětlení za diodové	-0,1	1,4
		9	instalace koncových zařízení spořících vodu	0,8	0,8

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu č. opatření 10
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Teplovodní krbová kamna na kusové dřevo o výkonu 12,2 kW pro vytápění a ohřev TUV slouží jako zdroj tepla. (Úspory: Zemní plyn: 13,4 MWh - Více-spotřeby: Kusové dřevo: 16,2 MWh). Celkový přínos činí 23 tis. Kč při navýšení investičních nákladů o 0 tis. Kč.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Doporučujeme realizaci všech opatření.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelné primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocení budova	137,7	181,8	190,1	
	46,0	60,8	63,5	
Soubor navržených opatření	87,2	122,2	82,6	
	29,2	40,9	27,6	
Dosažená úspora energie	50,5	59,5	107,5	
	16,9	19,9	35,9	

I	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
---	---

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
---	--	--	--

Požadavek vyhlášky dle:		Splněno:	
-------------------------	--	----------	--

REFERENČNÍ BUDOVA				
-------------------	--	--	--	--

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova			
Snižení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Rodinné domy	334	51,2	40,6

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE
--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K							

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY						
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d).						
Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění						
Sezónní chladicí faktor zdroje chladu	W/W					
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody						
Účinnost zpětného získávání tepla	%					

OBÁLKA BUDOVY					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).					
Průměrný součinitel prostupu tepla	W/m².K	Budova jako celek	0,66	0,37	

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b).					
Celková dodaná energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	182	120	

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a).					
Neobnovitelná primární energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	190	123	

J	OSTATNÍ ÚDAJE
---	---------------

METODA VÝPOČTU			
----------------	--	--	--

Použitý software:	eprukaz	Verze software:	H1
Klimatická data:	dle ČSN 730331-1, Příloha C	Metoda výpočtu:	Měsíční

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
---------------------------------------	--	--	--

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.¹

Název stavby:		Stupeň PD:	
Stavebník		IČ	
Generální projektant:		IČ	
Zodpovědný projektant:		Č. autorizace	

¹⁾ V případě, že průkaz není součástí stavební dokumentace, následující údaje se nevyplňují.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
------------------------	--

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
-------------------------	--	--	--

Jméno / obchodní firma:	Ing. Bruno Vallance	Číslo oprávnění:	093
Telefon:	608 257 366	E-mail:	vallance@oekoplan.cz

URČENÁ OSOBA	
--------------	--

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:		Číslo oprávnění:	
-------------------	--	------------------	--

PLATNOST PRŮKAZU	
------------------	--

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu	674 505.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	30. prosinec 2024		
Platnost průkazu do:	30. prosinec 2034		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Elišky Přemyslovny 441
PSC, obce: 150 00 Praha
K.ú., parcelní č.: Zbraslav, 210/1
Typ budovy: rodinný dům
Celková energetický vztažná plocha: 334,3 m²




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

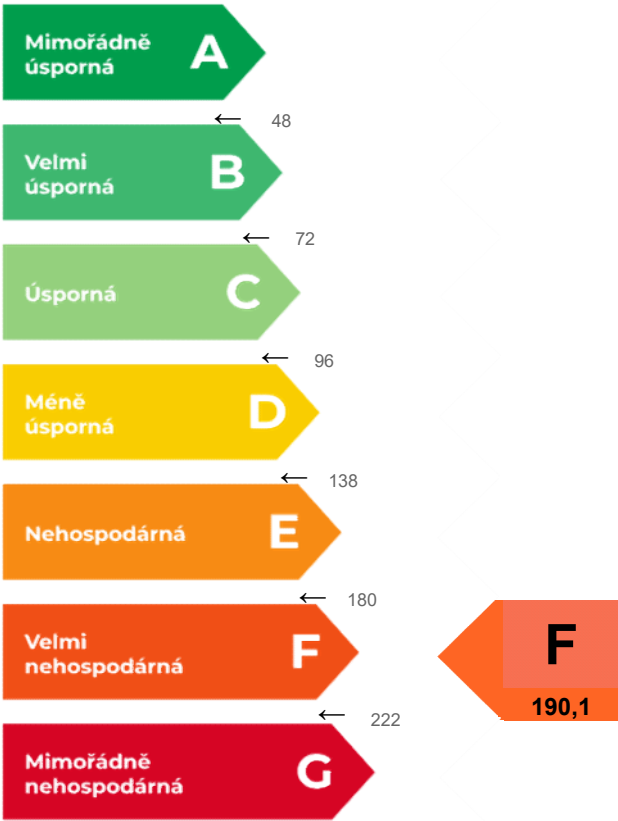

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

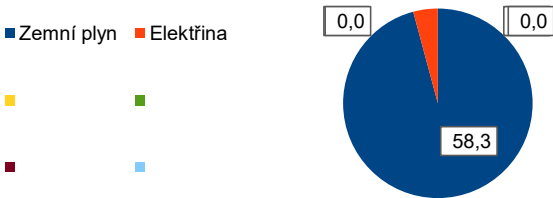

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,66 W/(m².K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	123,0 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	181,8 kWh/(m².rok)	E
	Vytápění	158,9 kWh/(m².rok)	F
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	16,4 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	6,5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance
Osvědčení č.: 093
Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 674 505.0
Vyhотовeno dne: 30. prosinec 2024
Podpis:

