PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **NACHOVÁ, par.č. 1120/149**

PSČ, místo: **760 01 ZLÍN-KUDLOV**

Typ budovy: **RODINNÝ DŮM 27 B**

Plocha obálky budovy: **313,00** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0,67** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **149,80** m^2

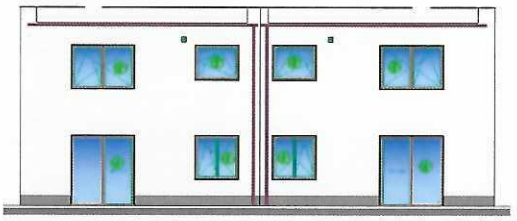

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)

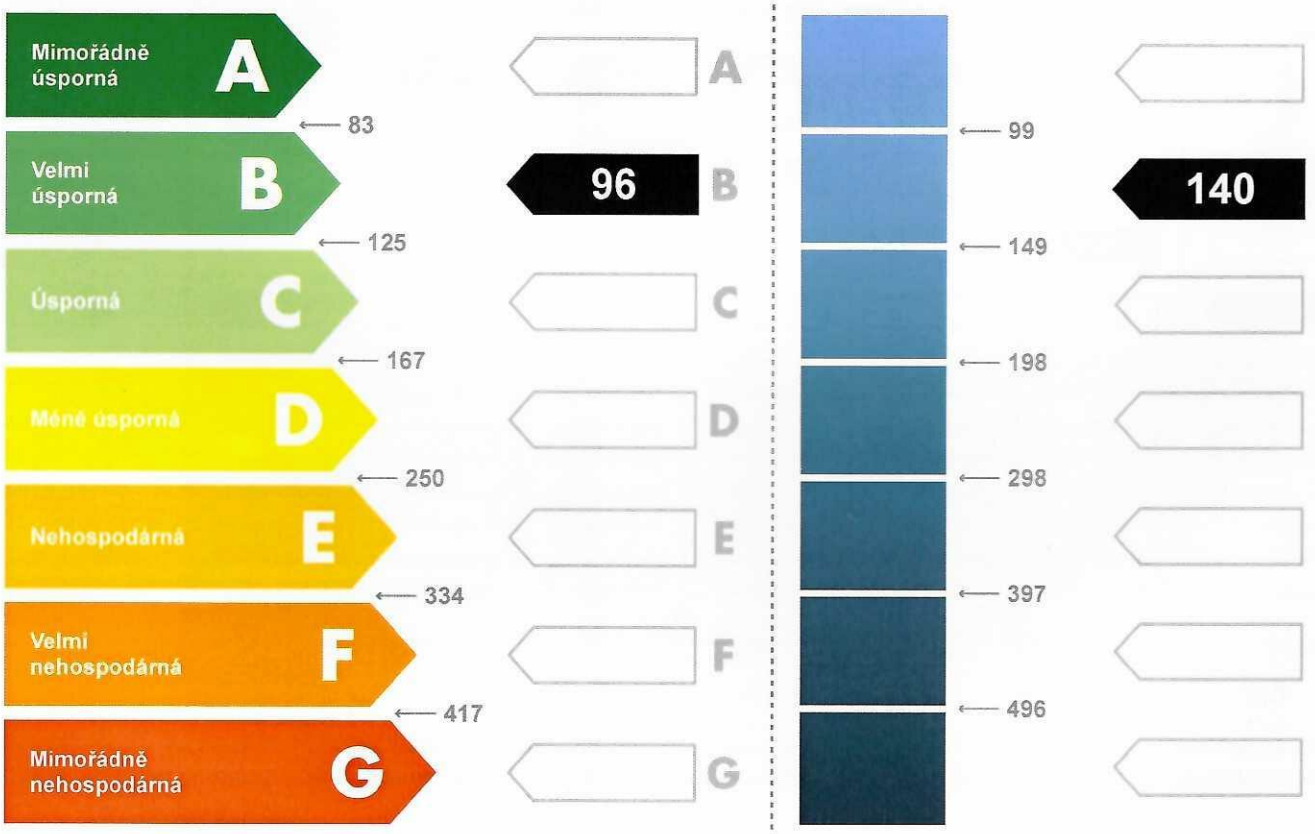

Hodnoty pro celou budovu (MWh/rok)	14,4	21,0

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

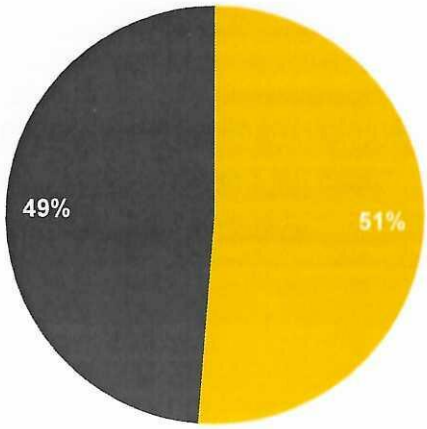

Energie okolí - 7,4
Elektřina ze sítě - 7,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A				0			
B		64				28	
C	0,28						3
D							
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		9,7		0,1		4,1	0,5

Zpracovatel: **Jiří Pawlus**
Kontakt: **pawlus@arsprojekt.cz**
Dlouhá 108, 760 01 Zlín

Osvědčení č.: **0533**
Vyhotoveno dne: ~~07.04.2020~~
Podpis: