

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **460 01 Liberec 1, ul. Vítězná č.p. 1418 č.or. 12a**
 PSČ, místo:

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2870** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0,32** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3128** m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

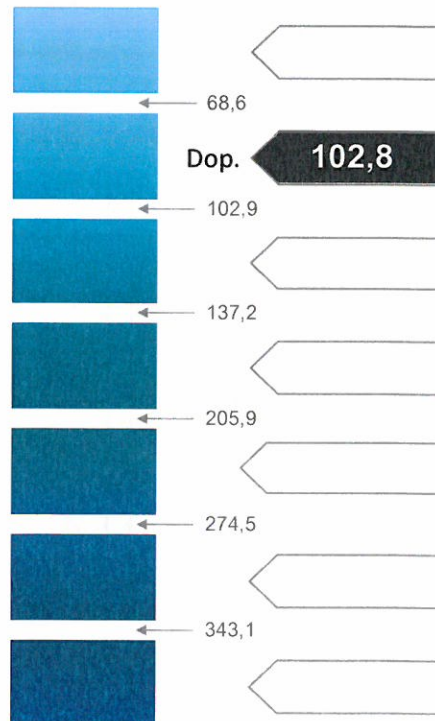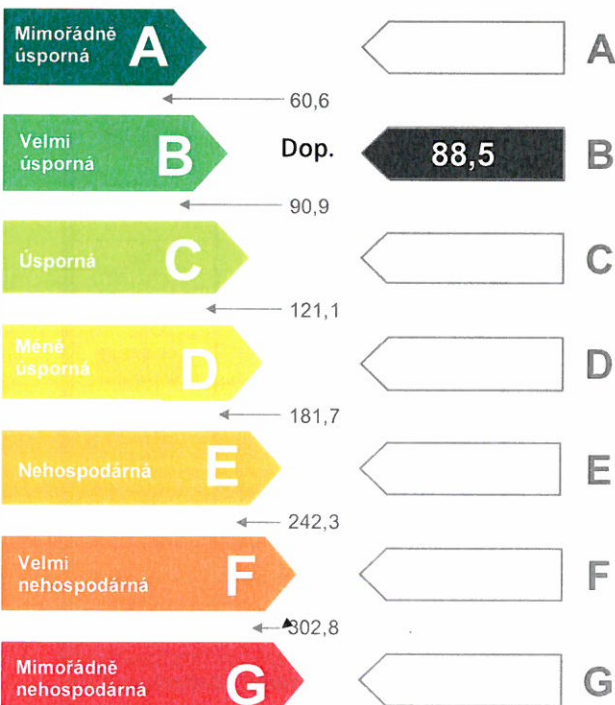

Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok


276,97

321,63

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	
Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněn šipkou

Doporučení

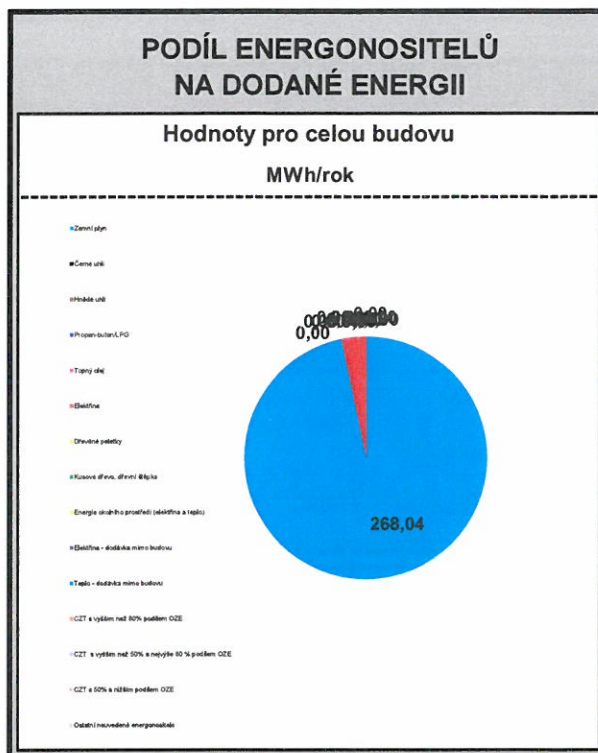

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná							
A							
B	0,325	46,4					Dop.
C						40,3	
D							1,8
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		145,2	0,0	0,0	0,0	126,2	5,6

Zpracovatel:	Ing. Jaroslav Čapek	Osvědčení č.:	939
Kontakt:	tel. 731 547 766, capek_jaroslav@seznam.cz	Vyhotoveno dne:	24. leden 2020
		Podpis:	