

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

RD_Svatý_Jan_nad_Malší_61
48
37323, Svatý Jan nad Malší
katastrální území Svatý Jan nad Malší
[760234]
parc. č. 129



Energetický specialista

Ing. Miroslav Mikeš
Číslo oprávnění: 1736

Evidenční číslo

870367.0

Datum vydání

26.07.2026

Verze dokumentu

První

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 129


PSČ, místo: 37323, Svatý Jan nad Malší

K.ú., parcelní č.: Svatý Jan nad Malší (760234), 129

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 192

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 50.4

Velmi
úsporná

B

← 75.6

Úsporná

C

← 101

Méně úsporná

D

← 145

Nehospodárná

E

← 189

Velmi
nehospodárná

F

← 233

Mimořádně
nehospodárná

G

G
256

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 42.5
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 29.1
- zemní plyn: 2.8
- elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.97 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

229 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

389 kWh/(m²·rok)



Vytápění

373 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14.4 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

2.23 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Miroslav Mikeš

Osvědčení č.: 1736

Kontakt:



Ev. č. průkazu: 870367.0

Vyhotoveno dne: 26.07.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Svatý Jan nad Malší	Část obce:	
Ulice:		Č.p. / č. or. (č.ev.)	48
Katastrální území:	Svatý Jan nad Malší (760234)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	129	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1952	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s dvěmi nadzemními podlažími o maximálních půdorysných rozměrech 18 x 11,5 m, který je součástí zemědělského komplexu-maštale/stodola. Obvodové stěny jsou zděné ze smíšeného zdiva tl.: 500mm a jsou bez tepelné izolace. Podlahy nejsou zateplené. Stropní/střešní konstrukce je mezikrokevně zateplena 160 mm minerální vaty. Okna jsou použita dřevěnné špalety a z prostor ulice jsou již vyměněna za plastová dvojskla.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění: Objekt je vytápěn pomocí kotle na tuhá paliva a elektrickými přímoty.

Ohřev TV: Zdrojem energie pro ohřev TV je elektrická topná patrona, ohřev probíhá v zásobníku o objemu 170 l.

Osvětlení: Objekt je osvětlen pomocí LED svítidel.

Další technologie nejsou v objektu instalovány

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	573,2
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	461,6
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,81
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	192,1
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	14,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Obytný prostor	1.RD - obytné prostory	☒	☐	20	192,1
NZ2	Maštale	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-
NZ3	SKLEP	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	---	---	---	---	---	0,6%	---	0,6%
	---	---	---	---	---	0.43	---	0.43
zemní plyn	---	---	---	---	3,7%	---	---	3,7%
	---	---	---	---	2.77	---	---	2.77
tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí)	56,8%	---	---	---	---	---	---	56,8%
	42.5	---	---	---	---	---	---	42.5
kusové dřevo, dřevní štěpka	38,9%	---	---	---	---	---	---	38,9%
	29.1	---	---	---	---	---	---	29.1

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	95,7%	---	---	---	3,7%	0,6%	---	100,0%
kWh/m²rok	372,8	---	---	---	14,4	2,2	---	389,4
MWh/rok	71.6	---	---	---	2.77	0.43	---	74.8

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele

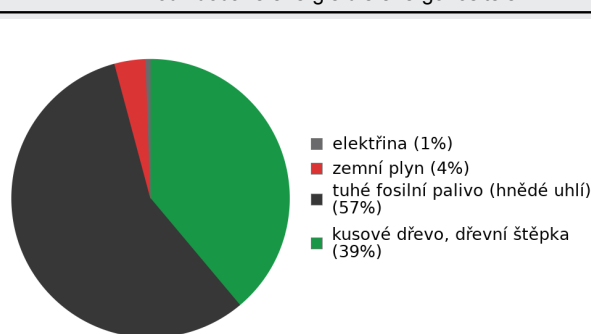

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	---	---	---	---	---	1,8%	---	1,8%
		---	---	---	---	---	0.90	---	0.90
zemní plyn	1,0	---	---	---	---	5,6%	---	---	5,6%
		---	---	---	---	2.77	---	---	2.77
tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí)	1,0	86,6%	---	---	---	---	---	---	86,6%
		42.5	---	---	---	---	---	---	42.5
kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	5,9%	---	---	---	---	---	---	5,9%
		2.91	---	---	---	---	---	---	2.91


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	92,5%	---	---	---	5,6%	1,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	236,4	---	---	---	14,4	4,7	---	255,5
MWh/rok	45.4	---	---	---	2.77	0.90	---	49.1

Podíl dodané energie dle účelu

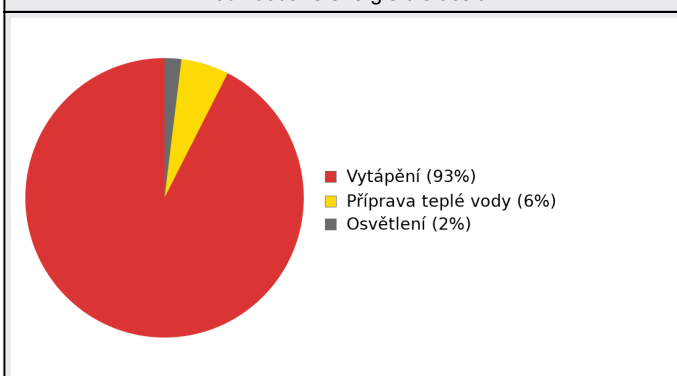


Podíl dodané energie dle energonositele

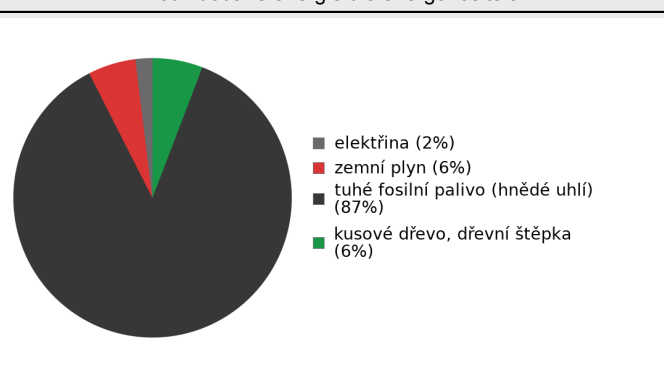


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOISITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	12.0	9.98	8.69	5.74	3.27	1.97	1.41	1.43	3.51	6.46	9.21	11.1
elektřina	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05
zemní plyn	0.23	0.21	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí)	6.95	5.77	5.00	3.25	1.78	1.02	0.69	0.69	1.93	3.67	5.31	6.43
kusové dřevo, dřevní štěpka	4.76	3.95	3.42	2.23	1.22	0.70	0.47	0.47	1.32	2.51	3.63	4.41

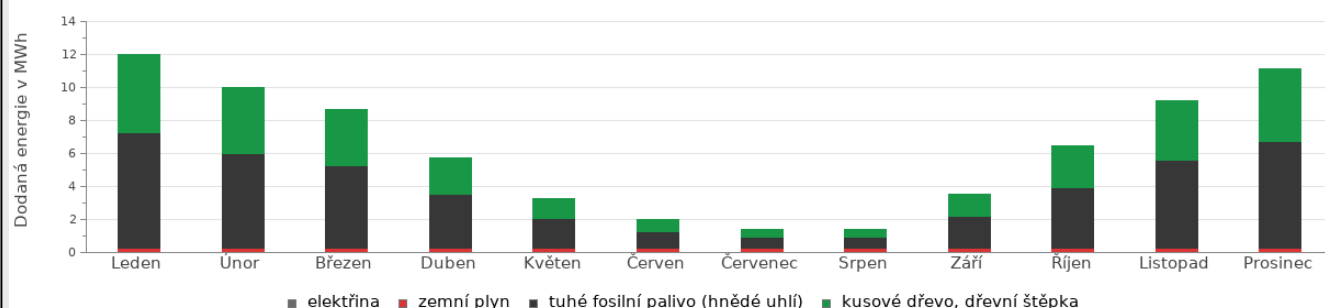Roční průběh dodané energie podle energoisitelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	12.0	9.98	8.69	5.74	3.27	1.97	1.41	1.43	3.51	6.46	9.21	11.1
Vytápění	11.7	9.72	8.42	5.48	3.01	1.72	1.16	1.17	3.25	6.19	8.94	10.8
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.23	0.21	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
Osvětlení	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05

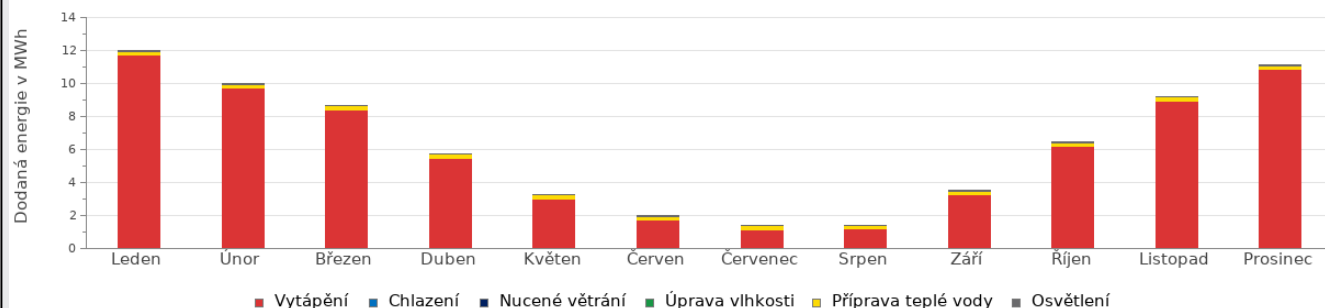
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	45.2	Solární zisky	MWh/rok	5.99
Větrání		4.94	Vnitřní zisky - lidé		1.31
Netěsnosti obálky - infiltrace		2.30	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		1.05
Celkem		52.4	Celkem		8.35

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	44,1	kWh/m ² .rok	229,5
-----------------------------	---------	------	-------------------------	-------

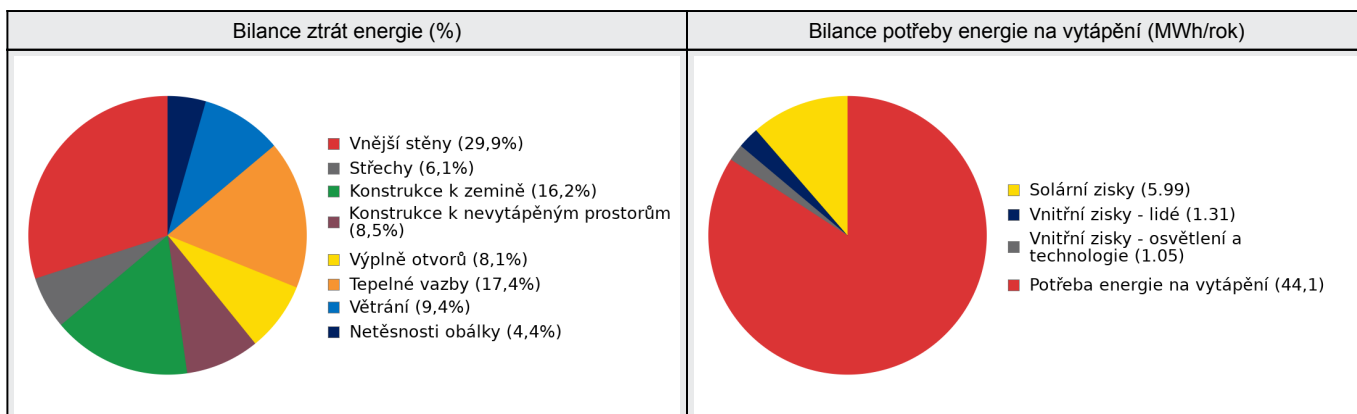**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	U_{Nj}	$U_{R,j}$	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				141,3				
STN-7	SZ - OS (Z1)	20	EXT	40,4	1,100	0,30	0,30	367%
STN-14	JV - OS (Z1)	20	EXT	34,7	1,100	0,30	0,30	367%
STN-19	JZ - OS (Z1)	20	EXT	41,1	1,100	0,30	0,30	367%
STN-20	SV - OS (Z1)	20	EXT	25,1	1,100	0,30	0,30	367%

STŘECHY				150,9				
STR-5	SZ - 30° (Z1)	20	EXT	12,7	0,210	0,24	0,24	88%
STR-13	JV - 30° (Z1)	20	EXT	10,6	0,210	0,24	0,24	88%
STR-17	JZ - 30° (Z1)	20	EXT	52,8	0,210	0,24	0,24	88%
STR-21	SV - 30° (Z1)	20	EXT	52,8	0,210	0,24	0,24	88%
STR-22	PLOCHA (Z1)	20	EXT	22,0	0,210	0,24	0,24	88%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				103,6				
PDL(z)-8	PDL Z1 (Z1)	20	ZEM	103,6	3,300	0,45	0,45	733%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				42,7				
STN-9	stn z-STODOLA (Z1-Z2)	20	NZ2	35,9	1,100	0,30	0,30	367%
STR-23	PDL Z13 (Z1-Z3)	20	NZ3	6,8	3,000	0,30	0,30	1 000%

VÝPLNĚ OTVORŮ				23,1				
VYP-1	SZ - OKN (Z1)	20	EXT	4,9	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-2	SZ - DVR (Z1)	20	EXT	1,8	2,200	1,70	1,70	129%
VYP-10	JV - OKN (Z1)	20	EXT	9,0	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-15	JV - DVR (Z1)	20	EXT	1,8	2,200	1,70	1,70	129%
VYP-16	JZ - OKN (Z1)	20	EXT	3,8	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-18	JZ - DVR (Z1)	20	EXT	1,8	2,200	1,70	1,70	129%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,200	---	0,020	1 000%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-4	Kotel na tuhá paliva uhlí	15	tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí)	42.5	76	---	Z1: 92	Z1: 89	60,0
									26.4
K-5	Kotel na tuhá paliva - dřevo	15	kusové dřevo, dřevní štěpka	29.1	74	---	Z1: 92	Z1: 89	40,0
									17.6

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
K-1	Plynový kondenzační kotel	18	zemní plyn	2.77	103	---	TVsys 1: 85,1	36,50	100,0
									2.85

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Osvětlení Z1	LED - bez uvedení měrného výkonu	153,66	100	0,86	1,00	1,00	1,00
NZ2 (L1)	Osvětlení Z2	LED - bez uvedení měrného výkonu	56,08	50	0,86	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _S -1 - Navrhuje se zateplení všech obvodových stěn. Okna, dveře, popř. LOP: OP _S -1 - Navrhuje se výměna všech dveří a oken za izolační trojskla. Střechy a stropy: OP _S -1 - Navrhuje se zateplení střech, stropů 2NP. Podlahy: OP _S -1 - Navrhuje se zateplení podlah.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	<i>V této kategorii není navrhováno žádné opatření.</i>
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Vytápění: OP _T -1 - Tepelné čerpadlo vzduch/voda Navrhuje se instalace tepelného čerpadlo vzduch/voda. Příprava TV: OP _T -1 - Tepelné čerpadlo vzduch/voda Navrhuje se instalace tepelného čerpadlo vzduch/voda.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Navrhuje se instalace FVE (10kWp)
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	ANO	Vzhledem k náročnosti (investiční i provozní) se nejedná o vhodný systém pro rodinný dům. Nejedná se ani o vhodný systém z pohledu vzniku lokálních emisí.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Nejedná se o vhodný systém pro daný typ objektu. V okolí se nenachází soustava zásobování teplem nebo chladem.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Navrhuje se instalace TČ vzduch/voda

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Za cílem snížení spotřeby energie v objektu, provozních nákladů a dopadu provozu domu na životní prostředí je navržen soubor opatření. Návrhové opatření se týká zateplení obvodových stěn, zateplení podlah, zateplení stropů/střechy a výměna výplní otvorů za izolační trojskla, instalace nového zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV - tepelné čerpadlo vzduch/voda a instalace FVE. Při použití tohoto opatření bude dosaženo klasifikační třídy A - mimořádně úsporná stavba z pohledu požadavků na primární neobnovitelné energie platných od 1.1.2022.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	240,85	389,40	255,50	
	46.3	74.8	49.1	
Soubor navržených opatření	56,53	71,13	-24,88	
	10.9	13.7	-4.78	
Dosažená úspora energie	184,32	318,27	280,38	-
	35.4	61.1	53.9	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Obytný prostor (obytná zóna)	192,1	107,3	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,97	0,36	---
---	---------------------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	389,40	171,48	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	255,50	171,91	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.1.4 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - používat pro hodnocení PENB - MĚS modul)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY	
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.	

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Miroslav Mikeš	Číslo oprávnění:	1736
Telefon:	+420 720 656 240	E-mail:	

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončení budovy nebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	870367.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	26.07.2026		
Platnost průkazu do:	26.07.2036		